

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Policach
st. kpl. mgr inż. Piotr Maciejczyk
.....
(zatwierdził)

PO.0761.2.2021

**INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POLICACH
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU POLICKIEGO
W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ
ZA ROK 2020**



Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Policach



Powiat Policki


Police, 29 stycznia 2021 r.

Spis treści

1. Wprowadzenie.....	3
2. Profilaktyka pożarowa i społeczna	5
2.1. Czynności kontrolno-rozpoznawcze.....	5
2.2. Uzgadnianie operatów przeciwpożarowych dla składowisk odpadów.....	8
2.3. Opiniowane imprez masowych.....	8
2.4. Działania edukacyjno-profilaktyczne	9
2.5. Praktyczne sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji	9
3. Statystyka zdarzeń	9
4. Wybrane akcje ratowniczo-gaśnicze	14
4.1. Działania dotyczące koronawirusa	17
5. Sprzęt i doposażenie jednostek	18
5.1. Sprzęt KP PSP w Policach.....	18
5.2. Doposażenie KP PSP w Policach oraz JRG	23
5.3. Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”	20
5.4. Dotacje KG PSP dla jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.....	20
5.5. Dotacje MSWiA dla jednostek ochotniczych straży pożarnych (poza ksrg).....	21
6. Szkolenia i ćwiczenia.....	21
6.1. Szkolenia.....	21
6.1. Ćwiczenia.....	21
6.3. Akcje społeczne	22
7. Budżet	22
8. Podsumowanie	22

1. Wprowadzenie

W 2020 roku zadania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Policach realizowane były przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych wg poniższej struktury organizacyjnej.

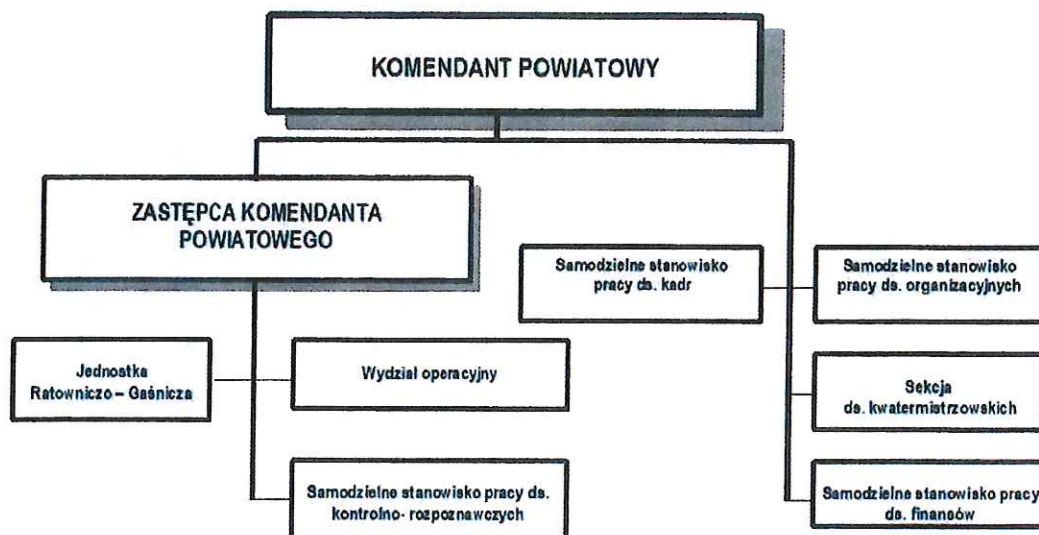

Rys. 1. Schemat organizacyjny KP PSP w Policach.

Od 1 września 2020 r. komenda powiatowa pozyskała jeden etat mundurowy w zamian za etat korpusu służby cywilnej w systemie codziennym.

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym etatyzacja komendy to 48 funkcjonariuszy i 1 etat cywilny pomocniczy. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiło ogółem 46 etatów w tym:


- 45 funkcjonariuszy:
 - ◆ w systemie zmianowym – 34; co stanowi 73,91 % ogółu zatrudnionych,
 - ◆ w systemie codziennym – 11; co stanowi 23,91 % ogółu zatrudnionych,
- 1 etat cywilny co stanowi 2,18 % ogółu zatrudnienia.

W roku 2020 na zaopatrzenie emerytalne oszczędził 1 oficer i 2 aspirantów.


Przeprowadzono osiem naborów do służby w KP PSP w Policach z którego wyłoniono sześciu kandydatów do służby. Jednego kandydata przyjęto na zasadzie przeniesienia służbowego z Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie. Jeden strażak został przeniesiony do Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie.

Funkcjonariusze KP PSP w Policach w ubiegłym roku, aby zapewnić minimalną obsadę osobową w służbie, wypracowali 14725 nadgodzin.


Ilość nadgodzin w latach 2016-2020 funkcjonariuszy w KP PSP w Policach.

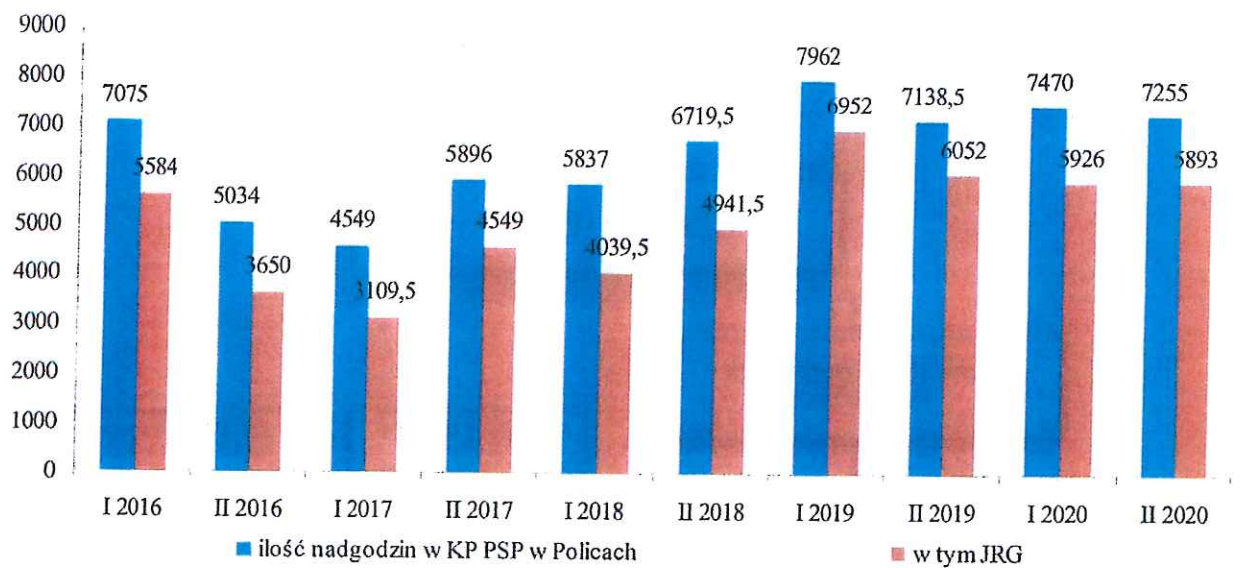

Struktura zatrudnienia w poszczególnych korpusach i poziomie wykształcenia na koniec 2020 r. kształtowała się następująco:

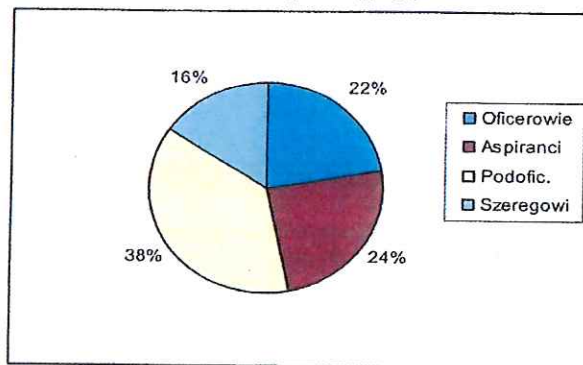

Rys. 2. Struktura zatrudnienia w korpusach.

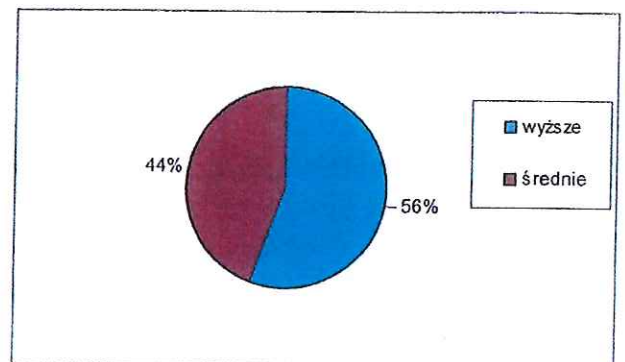

Rys. 3. Poziom wykształcenia.

W 2020 roku 20 strażaków otrzymało awans w stopniu służbowym:

- w korpusie oficerskim: 4,
- w korpusie aspiranckim: 7,
- w korpusie podoficerskim: 8,
- w korpusie szeregowym: 1.

Natomiast 24 strażaków zmieniło stanowisko służbowe (18 na wyższe grupy zaszeręgowania).

Ponadto w ubiegłym roku 5 funkcjonariuszy otrzymało nagrody finansowe za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych tj.:

- od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – 1 strażak,
- od Komendanta Głównego PSP – 3 strażaków,
- od Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – 1 strażak,

5 strażaków jednostki dostało odznaczenia „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

- brązową 2 strażaków,
- srebrną 1 strażak.

Podczas pełnienia służby wypadkom uległo 3 strażaków i łącznie na zwolnieniu przybywali przez 180 dni.

2. Profilaktyka pożarowa i społeczna

W roku 2020 ze względu na liczne ograniczenia spowodowane sytuacją epidemiologiczną i ogromne zaangażowanie strażaków w działania związane z redukcją emisji wirusa SARS-CoV-2 oraz podejmowane czynności związane ze skutkami choroby COVID-19, wstrzymano większość programów edukacyjnych i prewencyjno-wychowawczych realizowanych przez Państwową Straż Pożarną na terenie całego kraju. Z tych przyczyn nie kontynuowano wielu z realizowanych programów, które co roku cieszyły się powodzeniem wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zakres prowadzonych działań prewencyjnych, w tym edukacyjno-profilaktycznych był realizowany niemal przez cały okres z uwzględnieniem wprowadzanych restrykcji i ograniczeń.

2.1. Czynności kontrolno-rozpoznawcze

Wprowadzone zmiany w ustawodawstwie, ingerujące w przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, a także instrukcje i regulacje organizacyjne dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej mające na celu zachowanie ciągłości działania jednostek Państwowej Straży Pożarnej znacznie utrudniły, a w szczególnych przypadkach uniemożliwiły prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie realizowanym przed ogłoszeniem pandemii. Ze względu na wprowadzoną na terenie kraju kwarantannę, zamknięcie większości obiektów użyteczności publicznej, jak również zakładów pracy, przez znaczną część roku czynności kontrolne przeprowadzano jedynie w przypadkach, gdy było to niezbędne do uzyskania stanowiska organu, przy czym w drugim kwartale roku nastąpiła konieczność zawieszenia tych czynności całkowicie.


W 2020 roku przeprowadzono 51 czynności kontrolno-rozpoznawczych, podczas których skontrolowano 100 obiektów budowlanych stwierdzając 151 nieprawidłowości. Dla porównania przedstawiono poniżej w formie graficznej dane obejmujące liczbę kontroli z lat ubiegłych.



Rys. 5. Liczba kontroli z zakresu ochrony przeciwpożarowej w obiektach budowlanych w latach 2012-2020.

Rozkład liczbowy kontroli w poszczególnych grupach obiektów przedstawia się następująco:

Liczba kontroli w poszczególnych grupach obiektów

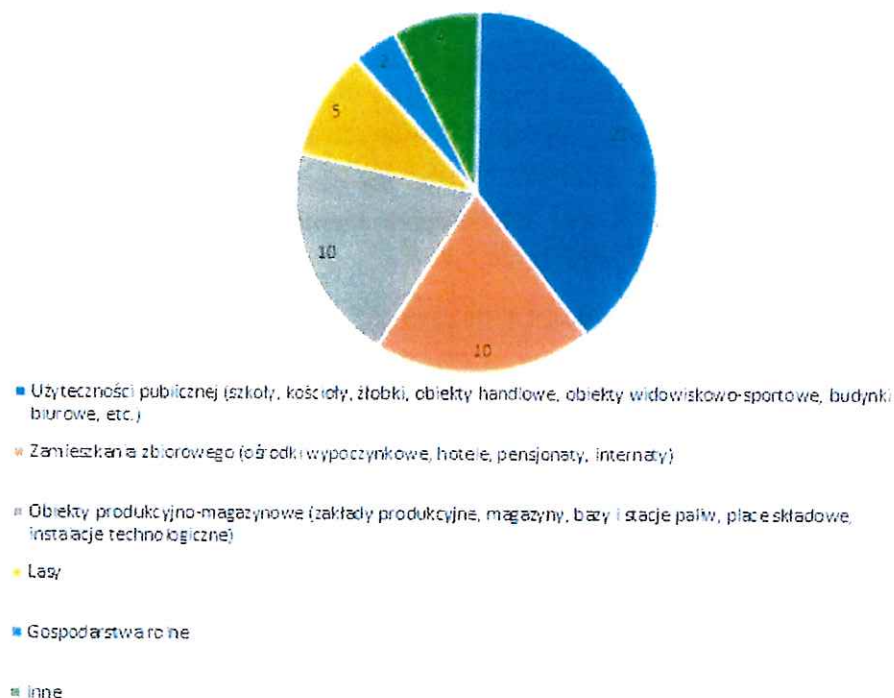

Rys. 6. Ilość kontroli w poszczególnych grupach obiektów.

Do tut. komendy wpłynęło 149 zawiadomień (136 w 2019 r.) o zakończeniu budowy w celu zajęcia stanowiska przed rozpoczęciem użytkowania nowopowstałych inwestycji. Podjęto w tym zakresie 20 czynności kontrolno-rozpoznawczych, przy czym w niemal wszystkich kontrolach wykazywano nieprawidłowości. Większość ze stwierdzonych uchybień była usuwana podczas przeprowadzania kontroli lub w terminie do 14 dni od złożenia zawiadomienia. W 4. przypadkach wydano sprzeciw w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w związku ze stwierdzeniem niezgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej zastosowanych rozwiązań technicznych. Z istotniejszych zrealizowanych na terenie powiatu polickiego inwestycji, które zostały poddane weryfikacji zgodności ich wykonania z projektem budowlanym i przepisami ochrony przeciwpożarowej należy wymienić:

- halę magazynową z częścią socjalno-biurową, Kołbaskowo 70 (pow. 42 tys. m²),
- sklep wielkopowierzchniowy LEROY MERLIN, Ustowo (pow. 10,7 tys. m²),
- halę produkcyjną z częścią biurową MEBLE MORSKIE, Dołuże, dz. ewid. nr 5/1,
- budynek szkolno-przedszkolny z salami terapeutycznymi, Przeclaw 3,
- przedszkole, Mierzyn, ul. Kolorowa 25,
- przedszkole niepubliczne z basenem i salą gimnastyczną, Bezrzecze, ul. Aloesowa 17.

W 2020 roku zgłoszono 7 wniosków dot. zaplanowanego zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży głównie w formie półkolonii. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w większości obiektów stwierdzono drobne nieprawidłowości, które zostały usunięte przed wydaniem opinii pozytywnej, przy czym w dwóch przypadkach w celu umożliwienia wypoczynku organizatorzy wystąpili

o dopuszczenie na czas określony zastępczego źródła wody do celów przeciwpożarowych. W efekcie pozytywne stanowisko uzyskały:

1. GOKSiR, Przecław, ul. Rekreacyjna 1,
2. Lokal PASJA Fabryka Talentów w Policach, przy ulicy Zamenhofa 44 BCD,
3. Budynek Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej – filia w Wołczkowie, przy ulicy Lipowej 11a, gmina Dobra,
4. Ośrodek Jeździecki U Ani w Płochocinie 3, gmina Dobra,
5. Teren obozu harcerskiego ZHP w Miroszewie, na terenie Nadleśnictwa Trzebież, gmina Nowe Warpno,
6. Budynki mieszkalne gospodarstwa agroturystycznego w Węgorniku, gmina Police.


Ponadto 10 kontroli było związanych z koniecznością wydania opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, punktów przedszkolnych, klubów dziecięcych, niepublicznych placówek oświatowych oraz kategoryzacji hoteli. Wydano 8 opinii, w tym 1 negatywną.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, prowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze wynikające z art. 269 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (połączone z kontrolą z zakresu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych) w zakładach stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Określa się je, jako Zakłady Dużego i Zwiększonego Ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej (ZDR i ZZR). W 2020 r. poddano kontroli Bazę Paliw J&S ENERGY S.A. w Stobnie (ZZR) oraz dwukrotnie zakłady Grupy Azoty Z.Ch. „POLICE” S.A. (ZDR), przy czym w jednym przypadku na wniosek Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie wskutek wystąpienia awarii przemysłowej.

Podobnie jak w poprzednich latach prowadzono nadzór nad sieciami wodociągowymi i hydrantami zewnętrznymi na terenie powiatu polickiego. Opiniowano 9 wniosków związanych z zastępczym źródłem wody oraz zmianami w istniejącej sieci wodociągowej przeciwpożarowej oraz przeprowadzono 5 kontroli lasów, w tym jedną sprawdzającą wykonanie nałożonych w poprzednim roku obowiązków.


Spośród wszystkich opisanych powyżej czynności udział poszczególnych rodzajów kontroli przedstawia się następująco:

Struktura przeprowadzonych kontroli w 2020 r.

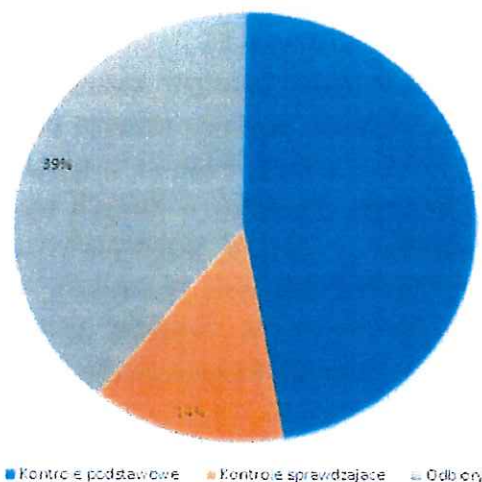

Rys. 7. Rodzaje przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych.

Łącznie po przeprowadzonych wszystkich czynnościach kontrolno-rozpoznawczych w 2020 roku wydano 7 decyzji administracyjnych związanych z usunięciem nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Poniżej przedstawiono graficzne odzwierciedlenie prowadzonego postępowania administracyjnego oraz liczby zajmowanych stanowisk i opinii w latach 2012-2020.

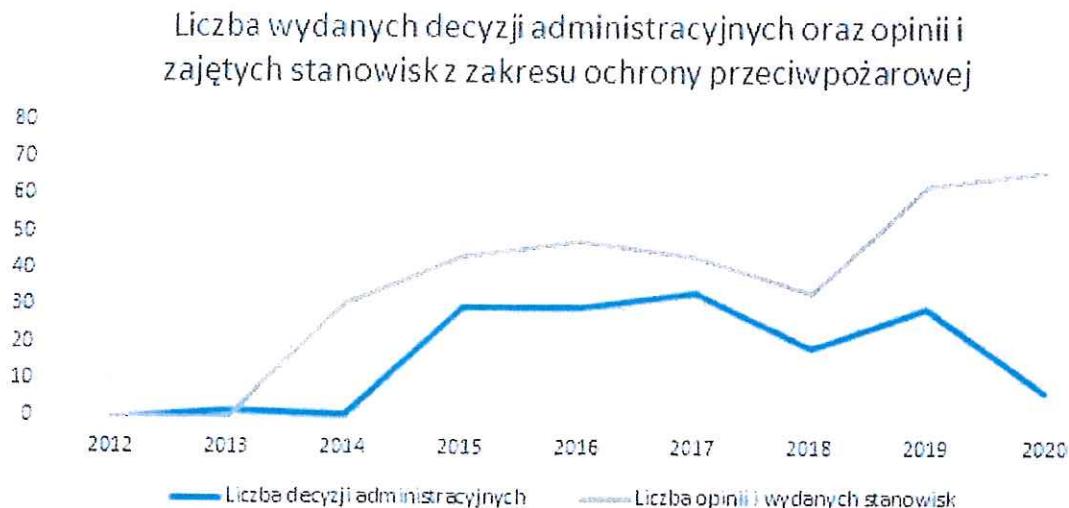

Rys. 8. Liczba wydanych decyzji administracyjnych na usunięcie nieprawidłowości oraz opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej w latach 2012-2020.

Należy zauważyć, że znaczną część prowadzonego postępowania zajmują obecnie czynności podjęte w celu wydania opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej wymaganych przez inne organy administracji. W ostatnich dwóch latach widoczny jest zwłaszcza wzrost wydawanych opinii niezbędnych do uzyskania przez podmioty gospodarcze zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

2.2. Uzgodnianie operatorów przeciwpożarowych dla składowisk odpadów.

Do końca 2020 roku wpłynęło 21 wniosków o uzgodnienie ww. operatorów (wobec 21 w roku 2019 i 3. złożonych w 2018 r.). Po analizie dokumentów wydano 15 postanowień pozytywnych, 1. z dodatkowymi warunkami na zastosowanie rozwiązań zaproponowanych w operatach oraz 5 postanowień negatywnych.

Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów wymaga również przeprowadzenia przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym. W roku 2020 przeprowadzono 4 czynności kontrolno-rozpoznawcze (4 kontrole w 2019 r.) i wydano 3 stanowiska.

2.3. Opiniowanie imprez masowych

W 2020 r. wpłynęły jedynie 2 wnioski o zaopiniowanie warunków bezpieczeństwa imprezy masowej. Jeden z nich nie spełniał warunków formalnych ze względu na braki

związane z dokumentacją. Wydano 1. opinię pozytywną z uwagami dla rozgrywek piłki siatkowej kobiet w Hali Sportowej Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach.

2.4. Działania edukacyjno-profilaktyczne.

W okresie bezpośrednio poprzedzającym ferie zimowe realizowano zadania w ramach programu pn. „Bezpieczne Ferie Zimowe 2020”. Funkcjonariusze KP PSP w Policach przeprowadzili prelekcje o charakterze informacyjno-edukacyjnym dla dzieci i młodzieży w 17. obiektach na terenie szkół podstawowych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w Tanowie i Policach oraz polickich rad osiedlowych. Łącznie w spotkaniach wzięło udział 861 osób. Podczas spotkań omówiono m.in. zagrożenia związane z pożarami w mieszkaniach, emisją tlenku węgla, zasady ewakuacji oraz powiadamiania służb ratowniczych w przypadku zagrożenia. Przeprowadzono również doświadczenia pokazujące zasady działania czujki dymu.

W Sali Ognik przeznaczonej do przekazywania przez przeszkolonych funkcjonariuszy wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa, przeszkolono jedynie 14 dzieci wraz z wychowawcą. Nastąpiło to jeszcze w okresie poprzedzającym wystąpienie epidemii.

Pomimo utrudnień, w dalszym ciągu realizowano wieloletni program autorski Komendy Powiatowej PSP w Policach, obejmujący prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów klas 1-3 Liceum Ogólnokształcącego o profilu pożarniczym z Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. Większość procesu dydaktycznego odbywała się jednak w formie e-learningowej. W ub. roku brało w nim udział łącznie 48 uczniów.

Informacje dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa pożarowego przekazywano głównie poprzez materiały umieszczane w serwisach społecznościowych i na stronie internetowej tut. Komendy, a także w formie artykułów umieszczanych na łamach lokalnej prasy i wzmianek w lokalnej telewizji. Obejmowały one m.in. zagrożenia wynikające z użytkowania niesprawnych urządzeń grzewczych, zaniedbań związanych z właściwym utrzymaniem kanałów wentylacyjnych i spalinowych oraz promowały wyposażanie lokali mieszkalnych w czujniki tlenku węgla.

2.5. Praktyczne sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, zgodnie z zaleceniami z KG PSP ćwiczenia dotyczące sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji w placówkach szkolnych miały w ubiegłym roku inną formę. Przeprowadzane były w poszczególnych placówkach oświatowych w mniejszej skali. W celu ograniczenia dużych zbiorowości forma praktyczna ćwiczeń odbywała się często w ramach jednej klasy - podczas zajęć na godzinie wychowawczej.

3. Statystyka zdarzeń

W 2020 roku Stanowisko Kierownika Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Policach zaewidencjonowało łącznie 1234 zdarzenia na terenie powiatu polickiego.

Na 1234 odnotowanych zdarzeń w 2020 r. przypadało 258 pożarów (20,9%), 932 miejscowych zagrożeń (75,5%) oraz 44 alarmów fałszywych (3,6%). W porównaniu do 2019 roku udział procentowy ilości zdarzeń kształtuje się w następujący sposób:

- pożary – spadek o 14 % (w 2019 r. było 300 pożarów),


- miejscowe zagrożenia – wzrost o 52 % (w 2019 r. było 611 miejscowych zagrożeń),
 - alarmy fałszywe – spadek o 22% (w 2019 r. było 56 alarmów fałszywych),
- i względem wszystkich zdarzeń odnotowano wzrost o 27,6 % r/r.

W pożarach zginęły 2 osoby, a 4 odniosły obrażenia ciała. Natomiast w wypadkach w komunikacji lądowej zginęły 2 osoby, a 34 zostały ranne.


Znaczną ilość miejscowych zagrożeń tj. 400 to interwencje związane z walką z pandemią jak m.in.: prowadzenie punktów kontroli sanitarnych na przejściach granicznych, dostarczanie żywności i leków do miejsc objętych kwarantanną, utrzymywanie przyszpitalnych polowych izb przyjęć, dezynfekcja miejsc publicznych itp.

Spadek wykazują zdarzenia do załączonych czujników tlenku węgla w mieszkaniach – 8 wyjazdów w 2020 r. (38 w 2019 r.) Od kilku lat odnotowujemy się wzrost liczby wyjazdów do tzw. izolowanych zdarzeń ratownictwa medycznego. Są to sytuacje, gdy do nagłego zachorowania lub sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu nie może w krótkim czasie dotrzeć zespół ratownictwa medycznego. Strażacy udzielają na miejscu kwalifikowanej pierwszej pomocy i prowadzą działania ratownicze do czasu przejęcia pacjenta przez podmiot Państwowego Ratownictwa Medycznego. W 2020 roku strażacy z powiatu wyjeżdżali do takich zdarzeń 18 razy.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej statystyki interwencji:

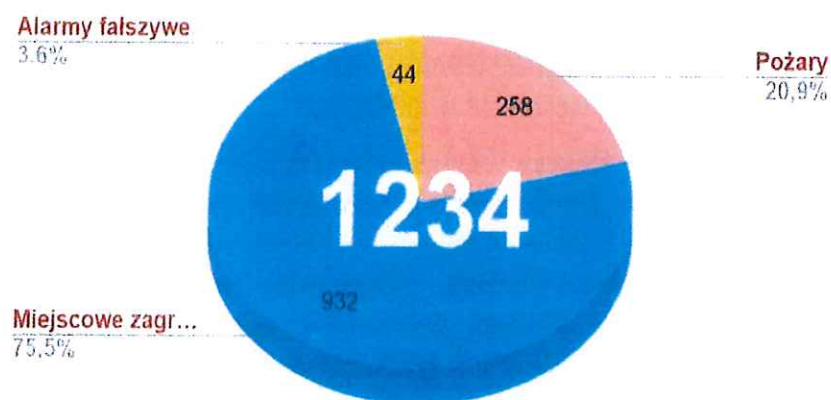


Rys. 9. Ilość zdarzeń w 2020 r.

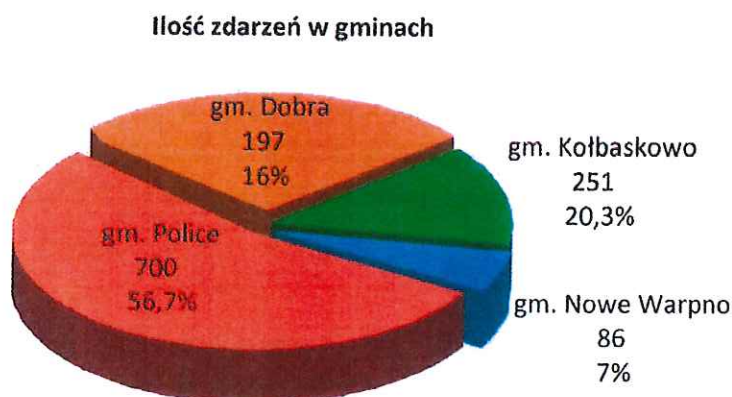


Rys. 10 Ilość zdarzeń w gminach w 2020 r.

Liczba zdarzeń w latach 2016-2020

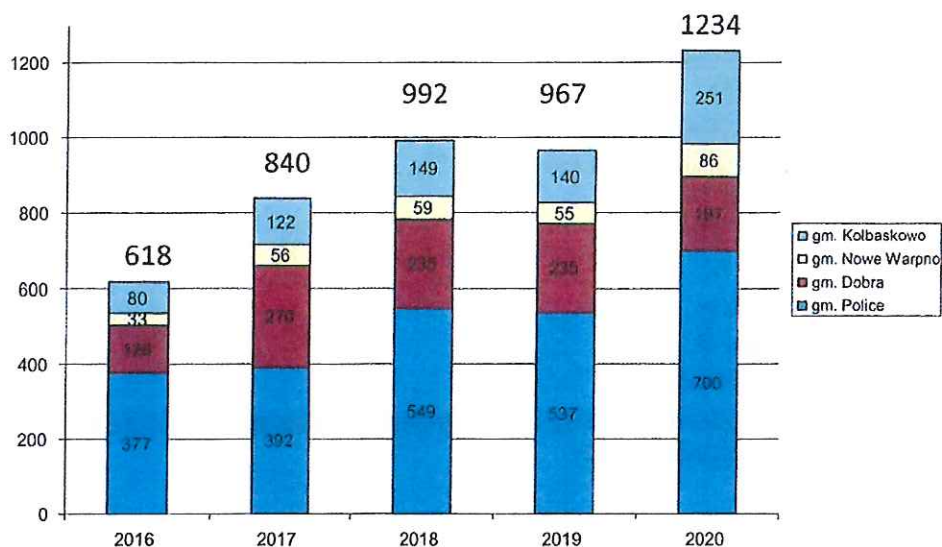


Rys. 11. Zdarzenia w latach 2016-2020

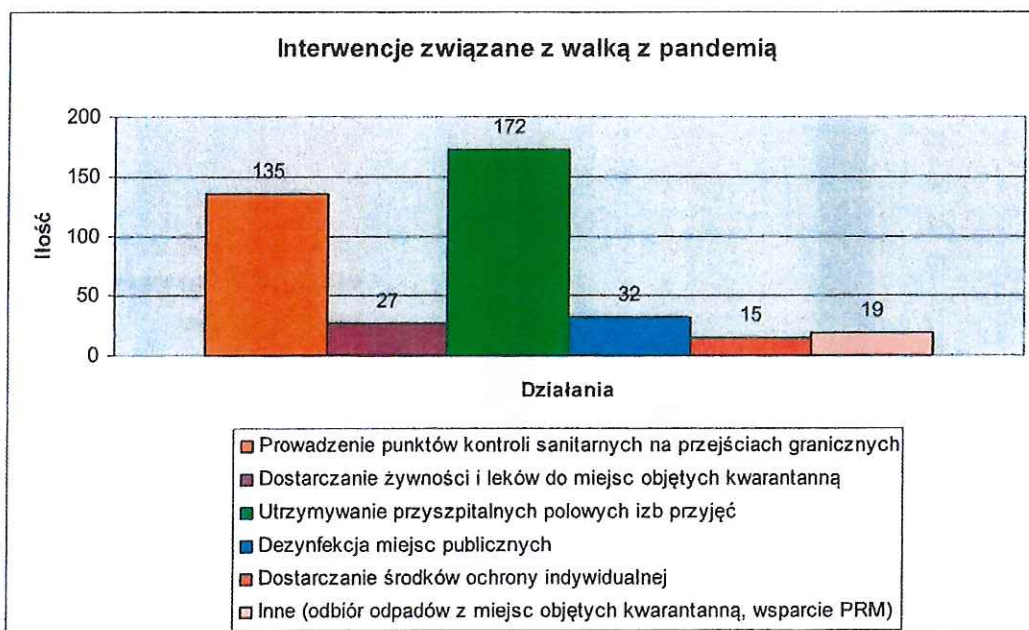


Rys. 12. Interwencje związane z walką z pandemią


Tlenek węgla - ilość zdarzeń i poszkodowani

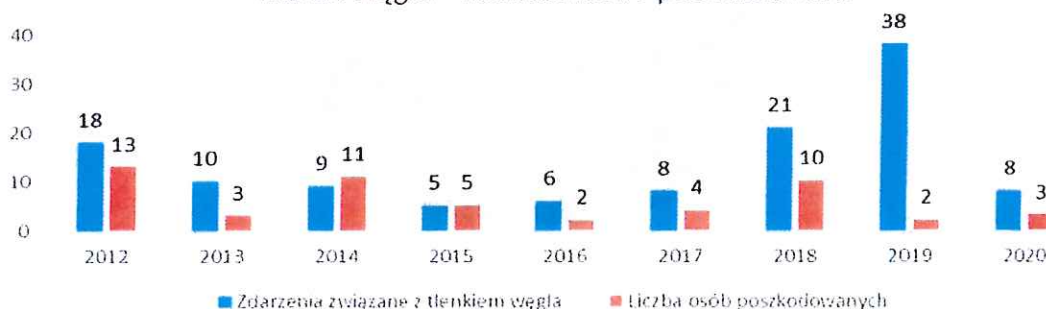


Rys. 13. Tlenek węgla – ilość zdarzeń i poszkodowani.

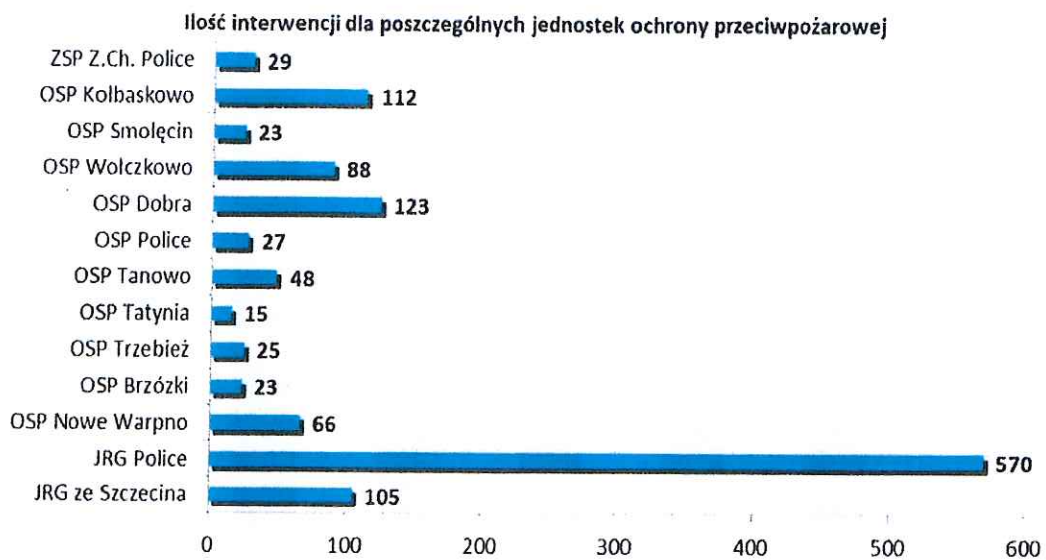


Rys.14. Ilość interwencji dla poszczególnych jednostek ochrony przeciwpożarowej

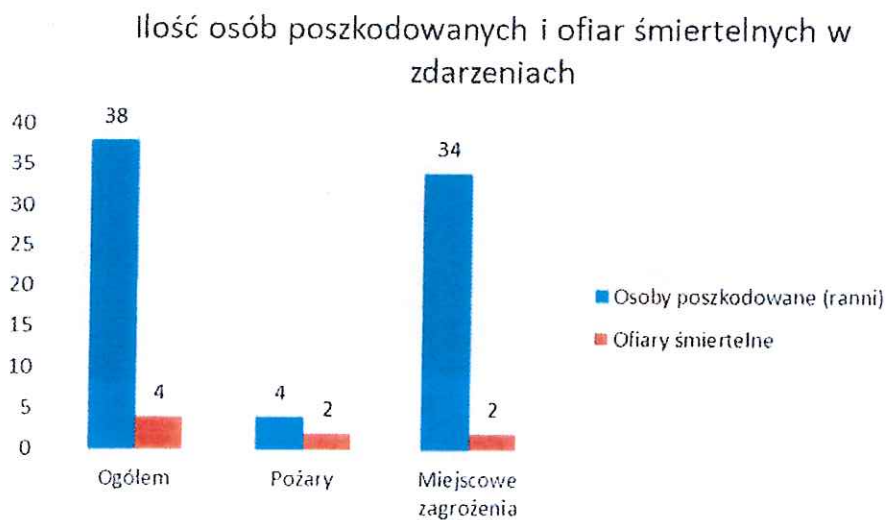


Rys.15. Ilość osób poszkodowanych i ofiar śmiertelnych

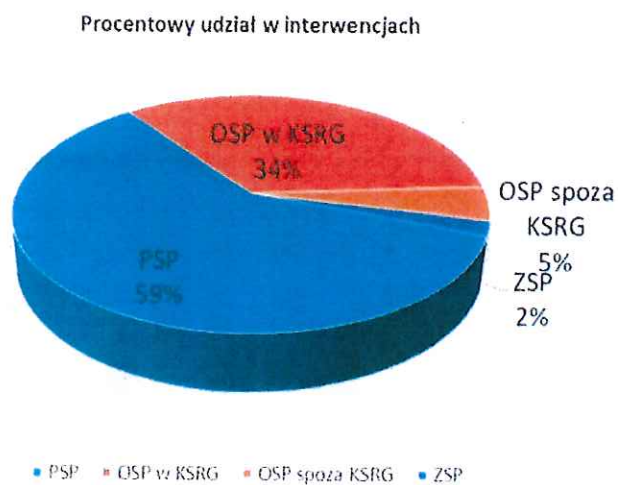


Rys.16. Procentowy udział w interwencjach

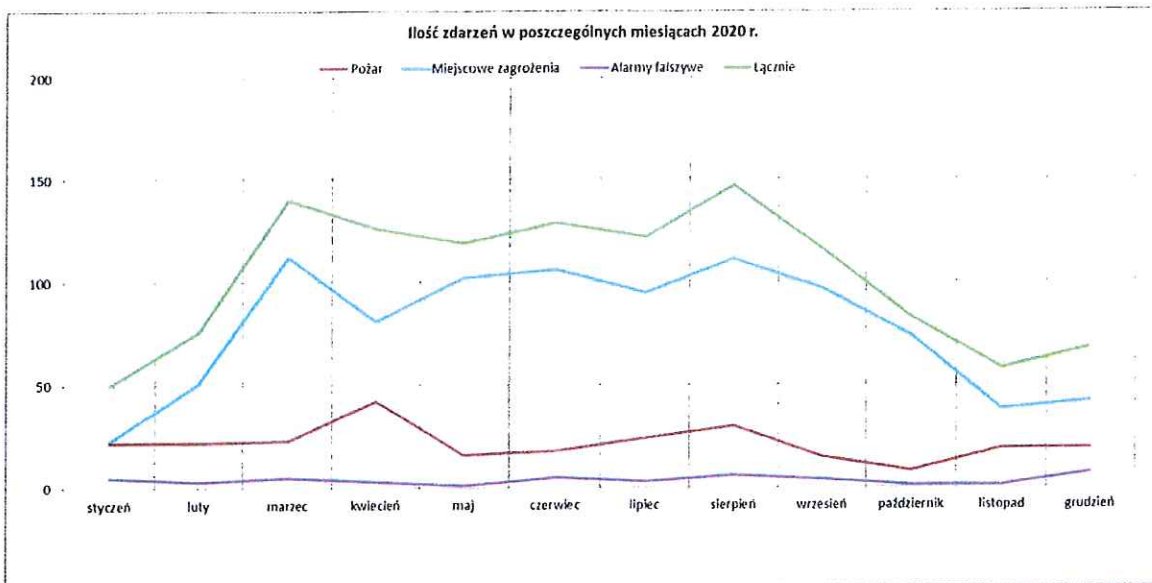

Rys.17. Ilość zdarzeń w poszczególnych miesiącach

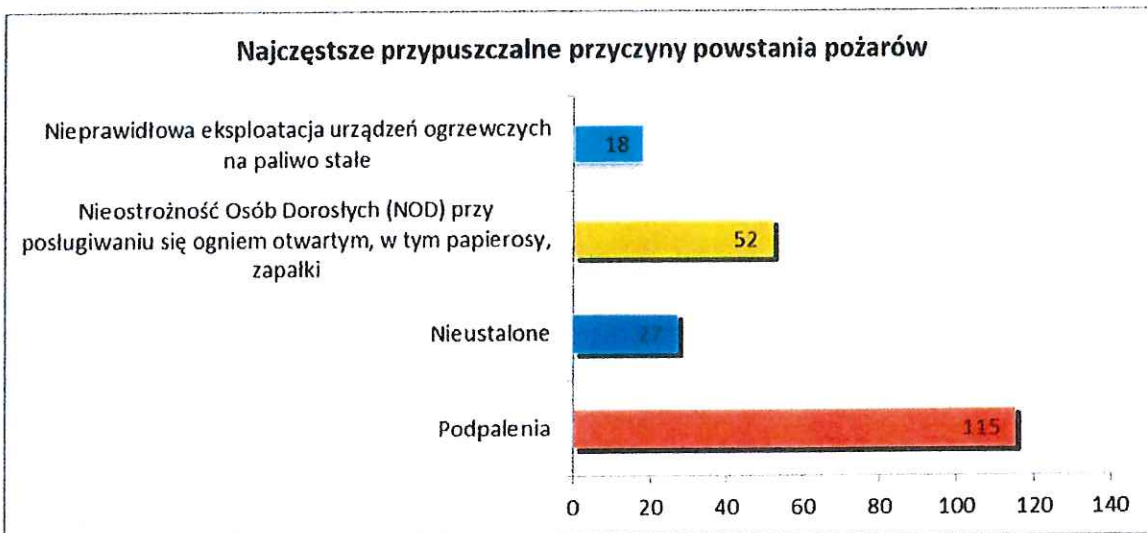

Rys.18. Najczęstsze przypuszczalne przyczyny powstania pożarów

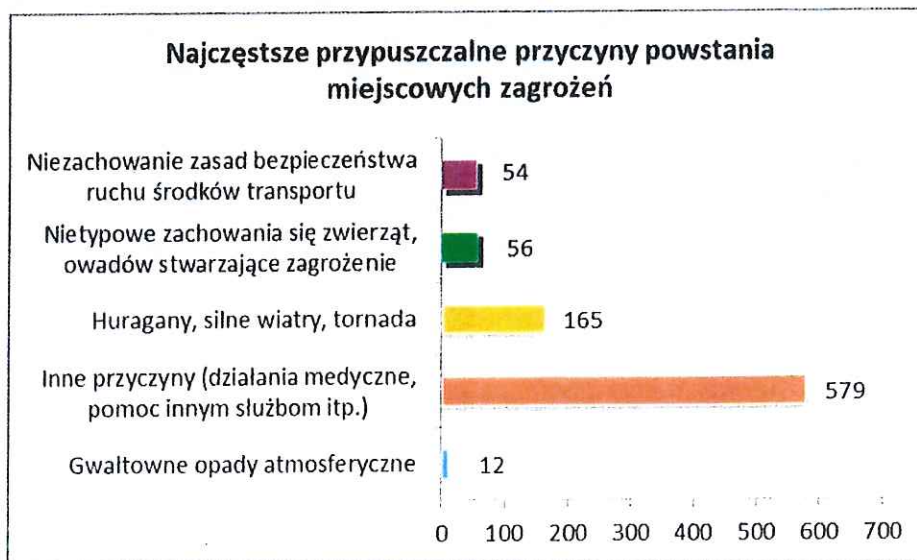

Rys.19. Najczęstsze przypuszczalne przyczyny powstania miejscowych zagrożeń.

Szacunkowe straty i uratowanie mienie w pożarach i miejscowych zagrożeniach w 2020 roku.

Lp.	Podział administracyjny	Pożary		Miejscowe zagrożenia	
		Straty [mln. PLN]	Mienie uratowane [mln. PLN]	Straty [mln. PLN]	Mienie uratowane [mln. PLN]
1.	Powiat policki	3,539	20,133	1,038	3,617
2.	Gmina Nowe Warpno	0,421	1,307	0,042	0,045
3.	Gmina Police	1,260	12,024	0,477	2,004
4.	Gmina Dobra	0,580	4,698	0,169	0,684
5.	Gmina Kołbaskowo	1,278	2,104	0,350	0,884

4. Wybrane akcje ratowniczo-gaśnicze

W dniu 4 lutego 2020 r. miał miejsce pożar komunalnego składowiska odpadów w Leśnie Górnym. Palily się odpady "cementarne" tj. pozostałości roślinne wymieszane z opakowaniami po zniczach, plastikowe donice, folie itp. Do akcji zadysponowano zastępy z JRG Police oraz zastępy OSP Tanowo, OSP Police, OSP Tatynia. Kubaturę palących się odpadów oceniono na około 600 m³. Ze względu na niskie ciśnienie w sieci hydrantowej oraz trwającą budowę zbiornika ppoż. zastosowano system dowożenia wody do celów gaśniczych. Na miejsce przybyli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, którzy dokonali pomiarów stężeń produktów spalania śmieci. Ze względu na kierunek wiatru oraz brak zabudowań na linii dymu nie było zagrożenia dla mieszkańców. Przypuszczalną przyczyną powstania pożaru było samozapalenie biologiczne.

Podobne zdarzenie na tym samym składowisku powtórzyło się 9 listopada.



Rys. 20 i 21. Pożar składowiska odpadów ZOISK w Leśnie Górnym.

W dniu 26 kwietnia 2020 r. w miejscowości Trzebież miał miejsce pożar kontenera w porcie rybackim. W trakcie gaszenia pożaru w zgliszcach odnaleziono spalone zwłoki ludzkie. W zdarzeniu brały udział zastępy OSP i PSP oraz Policja.



Rys. 22 i 23. Pożar kontenera w trzebieskim porcie rybackim.

W dniach 12 i 13 marca 2020 r. stanowisko kierowania odnotowało 43 zdarzenia związane z działaniem silnych wiatrów, które przeszły przez powiat policki. Strażacy usuwali skutki silnych wiatrów w miejscowościach z terenu gmin: Nowe Warpno, Police, Dobra i Kołbaskowo. W prowadzenie działań zaangażowane były prawie wszystkie jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu.

W dniach 26 i 27 czerwca 2020 r. stanowisko kierowania odnotowało 11 zdarzeń związanych z wiatrolomami. Strażacy usuwali skutki silnych wiatrów w miejscowościach: Nowe Warpno, Przęsocin, Leśno Górne, Drogoradz, Warnołęka, Pilchowo, Siedlice. W działania zaangażowane były zastępy PSP oraz wszystkie OSP z gminy Police oraz OSP Nowe Warpno.



Rys. 24 i 25. Wiatrolomy w powiecie polickim.

W dniach 18-26 maja 2020 r. na prośbę Policji podjęto poszukiwania dwóch mężczyzn na Jeziorze Nowowarpińskim. Działania straży pożarnej polegały na przeszukiwaniu akwenu i okolic za pomocą łodzi oraz dronów. Po wyznaczeniu sonarem potencjalnych miejsc przez Dziewiątego dnia poszukiwań odnaleziono w wodzie ciała obydwu poszukiwanych.



Rys. 26 i 27. Działania poszukiwawcze na Jeziorze Nowowarpińskim.

W dniu 21 lipca 2020 r. miał miejsce duży pożar w miejscowości Rzędziny gmina Dobra. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano w płomieniach podpiwniczoną stodołę, w której znajdowało się siano, zboże i inne płody rolne. Ponadto w pobliżu palił się piętrowy budynek mieszkalny o konstrukcji drewnianej, dom murowany (paliło się na poddaszu) oraz dom mieszkalny, w którym paliła się przybudówka oraz podbitka. Przed przybyciem SP wszyscy domownicy ewakuowali się z 3 budynków mieszkalnych - łącznie 9 osób z czego jedna została ranna. Ponadto ze stodoły prowadzący agroturystykę ewakuowali króliki, trzymane w klatkach. Według relacji właściciela terenu pożar wybuchł w stodole i przeniósł się na pobliskie budynki mieszkalne ze względu na niewielkie odległości od siebie i duże promieniowanie ciepłe. Przybyłe pierwsze zastępy straży pożarnej w pierwszej fazie broniły najbardziej zagrożonych pożarem budynków mieszkalnych. Kolejne przybywające zastępy prowadziły działania w natarciu na palące się budynki mieszkalne oraz na stodołę i objęte pożarem, nagromadzone w pobliżu stodoły materiały palne (przyczepy, składowane drewno, odpady, meble). Wystąpiły trudności z czerpaniem wody z hydrantów – wydajność była niewystarczająca i utworzono punkt czerpania wody z jeziora w Stolcu. Akcja trwała blisko 6 godz. i brało w niej udział 13 zastępów (46 strażaków), w tym grupa operacyjna z komendy wojewódzkiej.



Rys. 28 i 29. Pożar budynków agroturystycznych w Rzędzinach.

W dniu 27 grudnia 2020 r. miał miejsce pożar "baraku mieszkalnego" w miejscowości Siedlice. W momencie dojazdu pierwszych zastępów pożar był już rozwinięty, a ogień rozprzestrzenił się na znajdujący się w sąsiedztwie drewniany schowek na narzędzia. W trakcie gaszenia i przeszukiwania obiektu wewnątrz odnaleziono zwęglone zwłoki ludzkie. W działaniach uczestniczyły zastępy PSP, Policja i ZRM.



Rys. 30 i 31. Pożar obiektu tymczasowego o funkcji mieszkalnej w Siedlicach.

4.1. Działania dotyczące koronawirusa

Od czasu rozpoczęcia pandemii koronawirusa strażacy biorą czynny udział w działaniach związanych z ograniczaniem jego rozprzestrzeniania się. Przez pierwsze miesiące strażacy pracowali w punktach kontroli sanitarnej na przejściach granicznych w Kolbaskowie, Lubieszynie i Rosówku oraz w porcie morskim w Policach, gdzie m.in. prowadzili pomiar temperatury i wstępnie rozpoznanie osób wjeżdżających do kraju. Ponadto strażacy sprawili i nadzorowali pod względem technicznym tymczasową izbę przyjęć w polickim szpitalu. Ponadto strażacy dezynfekowali strefy publiczne, dystrybuowali również środki dezynfekujące i maseczki do szkół i przedszkoli, dostarczali leki i żywność do miejsc objętych kwarantanną.

W związku z zagrożeniem koronawirusem w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej i Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego zmieniono system służby na czterozmianowy rozkładzie 8-dniowym, natomiast w komendzie wdrożono wysoki reżim sanitarny.



Rys. 32- 37. Działania strażaków w związku z ograniczaniem pandemii.

5. Sprzęt i doposażanie jednostek

5.1. Sprzęt KP PSP Police.

Zgodnie z obowiązującym standardem wyposażenia w pojazdy i sprzęt Komenda Powiatowa PSP w Policach wyposażona jest w następujące pojazdy:

Rodzaj pojazdu	Marka	Data prod.	Czasookres użytkowania*	Użytkowanie do roku	Ilość lat do wypełnienia normatywu	Stan km**
GBA 2,5/24	RENAULT MIDLUM	2013	15 lat	2028	7 lat do normy użytk.	44555
GCBA8,5/60	SCANIA R480	2007	15 lat	2022	2 lata do normy użytk.	37879
GCBM ciągnik	IVECO STRALIS	2012	15 lat	2027	6 lat do normy użytk.	5978
GCBM naczepa	Kościan	1989	15 lat	2004	17 lat ponad normatyw	Nie dotyczy
SHD 23	MAN TGL	2014	20 lat	2034	13 lat do normy użytk.	12802
GLBart 1/2,5	RENAULT MASCOTT	2004	12 lat	2016	5 lat ponad normatyw	33748
SLRChem	DEFENDER	2012	12 lat	2024	3 lat do normy użytk.	6177
SRChem	IVECO EUROARGO	2015	15 lat	2030	9 lat do normy użytk.	11404
SLRR	NISSAN Pickup PD22	2005	10 lat	2015	6 lat ponad normatyw	124515
SLKw mikrobüs	MERCEDES VITO	2001	12 lat	2013	8 lat ponad normatyw	183083
SLKw	CITROEN BERLINGO	2020	10 lat	2030	9 lat do normy użytk.	8872
SLOp	RENAULT KANGOO	2003	10 lat	2013	8 lat ponad normatyw	198354
SLOp	HYUNDAI I30 WAGON	2017	10 lat	2027	6 lat do normy użytk.	28525
Quad	ACCES	2017	10 lat	2027	6 lat do normy użytk.	820

*/ okres użytkowania pojazdów zgodnie z normami eksploatacji pojazdów stanowiących załącznik 11 do zarządzenia nr 1 Komendanta Głównego PSP zmieniającego w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP z 2020 r.

**/ stan km pojazdów KP PSP na dzień 20 stycznia 2021 roku.

Jak wynika z powyższej tabeli 4 pojazdy oraz jedna przyczepa (naczepa do przewozu wody gaśniczej) mają przekroczony czasookres użytkowania ponad określoną normę.

21 lipca 2020 roku w związku z uznaniem pojazdu SLKw (Renault Kangoo) z 2003 r. za zbędny, został przekazany do OSP Kłanino (pow. koszaliński).


5.2. Doposażenie KP PSP oraz JRG Police.

W kwietniu 2020 r. KP PSP w Policach otrzymała samochód kwatermistrzowski SLKw marki Citroen Berlingo Xlive. Zakup zrealizowany został dzięki przekazanym środkom z Powiatu Polickiego na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 35.000,00 zł. Pozostała kwota tj. 54.800 zł. została pokryta ze środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobiegania rozprzestrzeniania się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby COVID-19. Pojazd głównie wykorzystywano podczas działań związanych z ograniczaniem rozprzestrzenienia się koronawirusa.



Rys. 38 i 39. Samochód kwatermistrzowski SLKw marki Citroen Berlingo Xlive

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Policach pozyskała nową wolnostojącą pralnicowirówkę dedykowaną do prania specjalistycznej odzieży strażackiej oraz suszarkę bębnową. Dodatkowo pralnica została wyposażona w zestaw 4 pomp oraz dedykowane środki piorące i impregnujące. Całość inwestycji o wartości 52.900 zł udało się sfinansować ze środków pozyskanych z Powiatu Polickiego w wysokości 30.000 zł oraz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie w kwocie 22.900 zł.

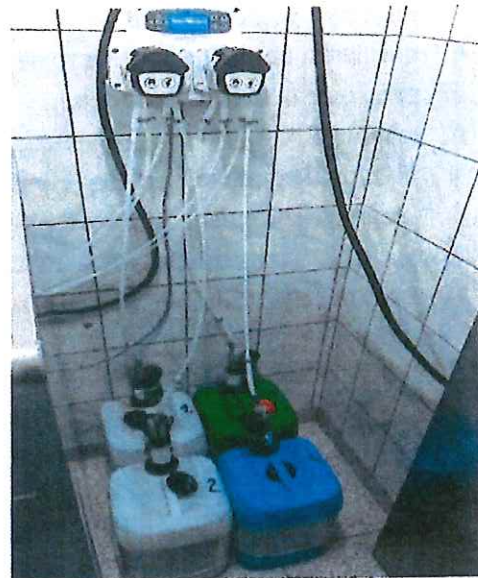

Rys. 40 i 41. Nowa pralnica i suszarka w JRG Police.

Ponadto zakupiono sprzęt wysokościowy, wymagany przez standard wyposażenia opracowany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej dla jednostek PSP realizujących działania z zakresu ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym:

Nazwa	Producent	ilość
Lina półstatyczna 25m	Edelweiss Bud	1
Taśma szyta 150cm	Rockempire	5
Karabinek stalowy	Singingrock K408	7
Błoczek Podwójny	Petzl Twin	1
Szelki bezpieczeństwa	Rock Empire	2
Przyrząd zjazdowy	Petzl I'D	1
Lonża regulowana	Petzl Grillon	2
Pampers	Protekt DX302	1

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie realizując modernizację systemów łączności radiowej oraz telefonicznej przekazała Komendzie Powiatowej PSP w Policach następujące urządzenia i sprzęt:

1. nowa centralę telefoniczną wraz z telefonami IP i switchem o wartości 30.971,01 zł,
2. system łączności dalekosiężnej o wartości 19.554,54 zł,

a ponadto:

1. 2 nagrzewnice elektryczne: 3kW i 9kW o wartości 3.442 zł,
2. 5 kompletów ubrań specjalnych z butami i rękawicami o wartości 27.323,38 zł.

Jednocześnie do ograniczania skutków pandemii COVID-19 Komenda Wojewódzka PSP w Szczecinie wsparła sprzętowo KP PSP w Policach wraz z jednostkami OSP z ksrsg z terenu powiatu polickiego wyznaczonymi do zadań związanych z ograniczaniem rozprzestrzenienia się wirusa w następujące środki ochrony i sprzęt:

1. rękawiczki jednorazowe – 45 opakowań,
2. maski chirurgiczne – 1850 sztuk,
3. okulary i gogle ochronne – 44 sztuki,
4. półmaska ochronna wielorazowego użytku – 7 sztuk,
5. przyłbice ochronne – 40 sztuk,
6. maski FFP2 i FFP3 – 216 sztuki,
7. płyn do dezynfekcji powierzchni – 246 litrów,
8. ubrania ochronne jednorazowe – 65 sztuk,
9. opryskiwacze ciśnieniowe – 26 sztuk,
10. termometry bezdotykowe – 4 sztuki.

5.3 „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”.

Realizując „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” dokonano zakupu 8 kompletów ubrań specjalnych nowego wzoru składających się ze spodni, kurtki ciężkiej oraz kurtki lekkiej przeznaczonej do ratownictwa technicznego. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 30 392,02 zł.

5.4. Dotacje KG PSP dla jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Dzięki otrzymanym przez ochotnicze straże pożarne z terenu powiatu polickiego dotacjom w ramach „Zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” o łącznej wysokości 46.900,00 zł siedem jednostek OSP uzupełniło sprzęt i wyposażenie na łączną sumę 95.050,00 zł, ponadto OSP Tanowo przeprowadziło remont pomieszczeń socjalnych znajdujących się w remizie za łączną sumę 29.100,00 zł.

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej zakupiony sprzęt z dotacji.

Jednostka	Zakup	Sztuk	Dofinansowanie	Środki własne	Razem
OSP Nowe Warpno	Ubranie specjalne	1	1418,00	356,00	1774,00
	Ubranie specjalne	1	1418,00	355,00	1773,00
	Kominiarka niepalna	2	132,00	34,00	166,00
OSP Brzózki	Rękawice specjalne	8	2968,00	824,00	3792,00
OSP Trzebież	Detektor prądu przemiennego	1	2040,00	660,00	2700,00
	Ubranie specjalne	2	5244,00	1316,00	6560,00
	Wodery	2	420,00	110,00	530,00
	Kominiarka niepalna	3	272,00	73,00	345,00
OSP Tanowo	Remont strażnicy	1	23268,00	5832,00	29100,00
OSP Dobra	Ubranie specjalne	5	2500,00	14500,00	17000,00
	Rękawice specjalne	6	468,00	552,00	1020,00
OSP Wołczkowo	System podtrzymania ładowania pojazdów	1	408,00	992,00	1400,00
	Ubranie specjalne	4	2428,00	11572,00	14000,00
	Kominiarka niepalna	6	90,00	420,00	510,00
	Hełm strażacki	3	450,00	2100,00	2550,00
OSP Kolbaskowo	Kamera termowizyjna	1	408,00	7342,00	7750,00
	Obuwie specjalne skórzane	4	2968,00	1112,00	4080,00
Razem			46.900,00	48.150,00	95.050,00

5.5. Dotacje MSWiA dla jednostek ochotniczych straży pożarnych (poza ksrg).

W 2020 roku zostały przyznane dotacje z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla Ochotniczych Straży Pożarnych na „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. Suma dofinansowania dla jednostek z terenu powiatu polickiego wyniosła 3.539,00 zł, z tego OSP w Tatyni uzupełniła sprzęt i wyposażenie na łączną kwotę 2.838,00 zł, a OSP Police na kwotę 1.890,00 zł,

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej zakupiony sprzęt z dotacji.

Jednostka	Zakup	Sztuk	Dofinansowanie	Środki własne	Razem
OSP Tatynia	Zbiornik przenośny na wodę	1	600,00	276,00	876,00
	Wąż tłoczny	1	286,00	83,00	369,00
	Wąż tłoczny	1	186,00	47,00	233,00
	Sygnalizator bezruchu	2	1072,00	288,00	1360,00
OSP Police	Rękawice specjalne	1	1395,00	495,00	1890,00
Razem:			3.539,00	1.144,00	4.728,00

6. Szkolenia i ćwiczenia

6.1. Szkolenia.

W 2020 r. ze względu na pandemię komenda nie prowadziła szkoleń dla strażaków OSP.

6.2. Ćwiczenia.

Ze względu na restrykcje związane z pandemią ćwiczenia na obiekcie zewnętrznym przeprowadzono jedynie w bazie paliw spółki J&S ENERGY S.A. w Stobnie

w dniu 7 listopada 2020 r. W ćwiczeniach wzięły udział zastępy z JRG Police oraz OSP z gminy Dobra i Kołbaskowo.



Rys. 42 i 43. Ćwiczenia w bazie paliw J&S ENERGY w Stobnie.

6.3. Akcje społeczne

W 2020 r. strażacy z KP PSP w Policach wielokrotnie brali udział w akcjach charytatywnych wspierając rzeczowo i finansowo m.in.: "Paczkę dla Rodaka i Bohatera na Kresach – Boże Narodzenie 2020" organizowaną przez Fundację Polskich Wartości, Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie oraz inicjatywy zbierające środki dla chorych dzieci.

7. Budżet

Plan budżetu na początku roku wg ustawy budżetowej wynosił 4.094.000,0zł. W związku z m.in. wypłatą środków za nadgodziny funkcjonariuszom, odejściem na zaopatrzenie emerytalne trzech funkcjonariuszy, zwiększeniem uposażenia strażaków zgodnie z ustawą modernizacyjną, wydatkami związanymi z utrzymaniem sprzętu ratowniczego i infrastruktury komendy w trakcie roku kilkukrotnie zwiększono budżet do kwoty 4.851.114,00 zł. Dzięki pozyskanym środkom oraz podjętym szeregom wewnętrznym uregulowań i zadań mających na celu maksymalnie oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi udało się zamknąć rok budżetowy bez zobowiązań wymagalnych.

8. Podsumowanie

Reasumując powyższe w celu zapewnienia akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, utrzymania bezpieczeństwa działań strażaków i usprawnienia krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu polickiego należy:

1. W najbliższych latach sukcesywnie pozyskiwać środki na zakup nowego sprzętu w celu wymiany wysłużonego tj.:
 - wymiana naczepy (cysterny) w GCBM,
 - zakup samochodu specjalnego operacyjnego,
 - zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego,
 - zakup samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego typu mikrobus,
 - zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego ze zbiornikiem wody,
 - zakup samochodu ciężkiego gaśniczego GCBA ze zbiornikiem min. 3,5 m³ z przedziałem dla 6 ratowników wyposażonego w sprzęt ratowniczy.

Po pozyskaniu nowych pojazdów sprzęt wysłużony należy przekazywać jednostkom OSP z terenu powiatu.

2. Zwiększyć o 1 etat komórkę kontrolno-rozpoznawczą z powodu nieadekwatnych do potrzeb realizacji nadzoru nad ochroną przeciwpożarową, sił osobowych (jeden funkcjonariusz w pionie kontrolno-rozpoznawczym) realizowane są niemal wyłącznie kontrole wymuszone poleceniami wyższych szczebli organizacyjnych PSP oraz bezpośrednio narzucone wymaganiami przepisów, tj. w obiektach zwiększonego, bądź dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej oraz wymagających wprost wydania opinii lub zajęcia stanowiska przez komendanta powiatowego. Skutkuje to brakiem możliwości prowadzenia planowych działań wynikających z samodzielnej analizy uwzględniających specyfikę potrzeb powiatu i ujmujących również doraźne zagrożenia.
3. Rozbudować garaż wolnostojący w JRG w celu usytuowania sprzętu.
4. Uwzględniając stopień zagrożenia nowej inwestycji „Polimery Police” należy rozważyć w niedalekiej przyszłości doposażenie JRG i ZSP w odpowiedni sprzęt i środki oraz go wzajemnie unifikować w celu optymalizacji kosztów finansowych i działań ratowniczych.
5. Stworzyć mechanizmy zachęcające do pozyskiwania nowych druhów w jednostkach OSP w celu zwiększenia dyspozycyjności jednostek. Na terenie powiatu polickiego jest 10 jednostek ochotniczych straży pożarnych w tym 7 jest włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i 3 jednostki są spoza systemu. Jednostki OSP wyposażone są przeważnie w jeden samochód G(C)BA. Dyspozycyjność zastępów OSP jest na poziomie średnim z tendencją spadkową ze względu na brak odpowiedniej liczby kierowców z kategorią C, spadającą liczbę aktywnych druhów co powoduje niepełne obsady zastępów, natomiast w dni powszednie w godzinach 7.00-17.00 wręcz brak możliwości wyjazdu.
6. Monitorować trend rosnącej ilości miejscowych zagrożeń spowodowanych przez anomalie pogodowe związane ze zmianą klimatu w ostatnich latach oraz doposażenie jednostek w sprzęt ratowniczy i przeprowadzanie szkoleń (ćwiczeń) w tym zakresie.
7. Kontynuować i zacieśniać współpracę ze stroną niemiecką w ramach wspólnych ćwiczeń i zakupów sprzętu w ramach programu Interreg.

29-01-2021

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Policach

st. kpt. mgr inż. Piotr Maciejczyk