

KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Policach  
*Mowiga*  
st. kpt. mgr inż. Piotr Maciejczyk  
.....  
(zatwierdził)

PO.0761.1.2022

**INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POLICACH  
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU POLICKIEGO  
W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
ZA ROK 2021**



Komenda Powiatowa  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Policach



Powiat Policki


Police, 31 stycznia 2022 r.

## Spis treści

1. Wprowadzenie .....	3-4
2. Profilaktyka pożarowa i społeczna.....	4
2.1. Czynności kontrolno-rozpoznawcze .....	4-7
2.2. Uzgadnianie operatów przeciwpożarowych dla składowisk odpadów .....	8
2.3. Opiniowane imprez masowych .....	8
2.4. Działania edukacyjno-profilaktyczne .....	8
2.5. Kampania społeczna „Bezpieczne Wakacje” .....	8-9
2.6. Praktyczne sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji .....	9
2.7. Prewencja społeczna .....	9-10
2.8. Klasa pożarnicza Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza .....	10
2.9. Udział w konferencji pn. „Stawiamy czy burzimy mury?” .....	10
3. Statystyka zdarzeń .....	10-13
4. Wybrane akcje ratowniczo-gaśnicze.....	13-19
5. Sprzęt i wyposażenie jednostek.....	20
5.1. Sprzęt KP PSP w Policach .....	20
5.2. Wyposażenie KP PSP w Policach oraz JRG.....	21
5.3. Dotacje KG PSP dla jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego .....	21-22
5.4. Dotacje MSWiA dla jednostek ochotniczych straży pożarnych (poza ksrg) .....	22-23
5.5. Dotacje dla jednostek OSP COVID-19 .....	23
5.6. Dotacje dla OSP MDP .....	24
5.7. Akcja „Szczepimy się z OSP”. .....	24
6. Szkolenia i ćwiczenia.....	24
6.1. Szkolenia .....	24
6.2. Ćwiczenia .....	24
7. Budżet .....	25
8. Wnioski .....	25

## 1. Wprowadzenie.

W 2021 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach na skutek decyzji Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP pozyskała nowy etat, który został przeniesiony z jednostki organizacyjnej PSP z terenu województwa. Dzięki otrzymanemu etatowi oraz wewnętrznym zmianom personalnych utworzono sekcję ds. kontrolno-rozpoznawczych (uprzednio było jednoosobowe stanowisko). Obecne zadania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Policach realizowane są przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych wg poniższej struktury organizacyjnej.

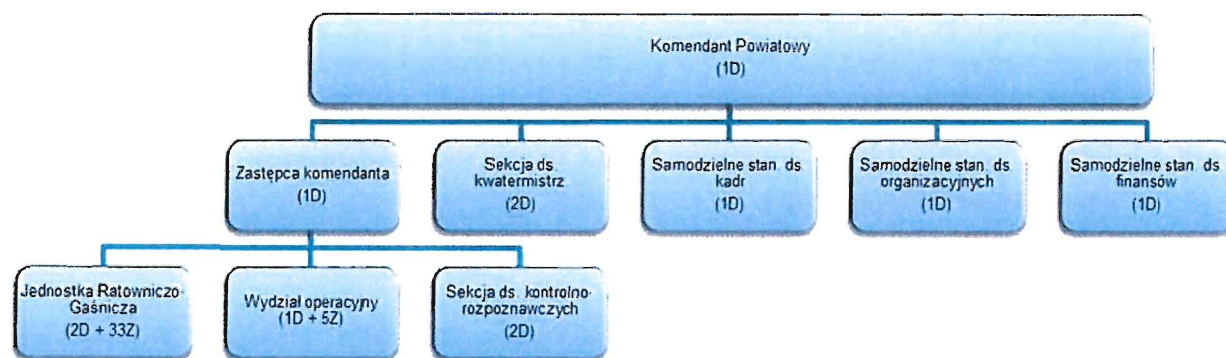

Rys. 1. Schemat organizacyjny KP PSP w Policach.

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym etatyzacja komendy to 48. funkcjonariuszy i 2 etaty cywilne pomocnicze.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiło ogółem 48 etatów w tym:

– 46 etatów funkcjonariuszy:

- w systemie zmianowym – 37; co stanowi 77,1 % ogółu zatrudnionych,
- w systemie codziennym – 9; co stanowi 18,7 % ogółu zatrudnionych,

– 2 etaty cywilne co stanowi 4,2 % ogółu zatrudnienia.

W trakcie roku 6. strażaków brało udział w szkoleniu podstawowym w zawodzie strażak, w tym 2. kobiety. Przeprowadzono 2 nabory do służby w KP PSP w Policach. Pierwszy z nich nie został rozstrzygnięty, natomiast z drugiego wyłoniono 3. kandydatów do służby. Jeden strażak został przeniesiony do dalszego pełnienia służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.


Funkcjonariusze KP PSP w Policach w 2021 roku, aby zapewnić minimalną obsadę osobową w służbie, wypracowali 16 256 nadgodzin. W pierwszym półroczu:

- JRG: 6963,
- SKKP: 742,
- KOMENDA: 508,


W drugim półroczu:

- JRG: 6527,
- SKKP: 722,
- KOMENDA: 794.

Struktura zatrudnienia w poszczególnych korpusach i poziomie wykształcenia na koniec 2021 r. kształtowała się następująco:

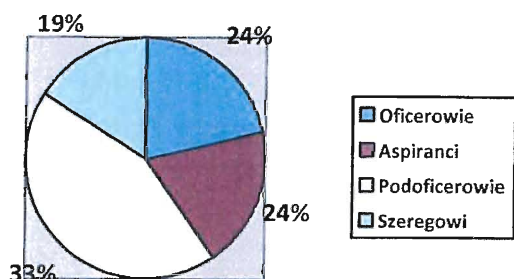

Rys. 2. Struktura zatrudnienia w korpusach.

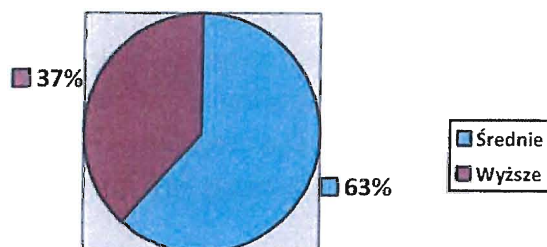

Rys. 3. Poziom wykształcenia.

W 2021 roku 10. strażaków otrzymało awans w stopniu służbowym:

- w korpusie oficerskim: 1,
- w korpusie aspiranckim: 2,
- w korpusie podoficerskim: 3,
- w korpusie szeregowym: 4.

Natomiast 7. strażaków zmieniło stanowisko służbowe, w tym 3. strażaków na wyższe grupy zaszeregowania.

Podczas pełnienia służby wypadkom uległo 2. strażaków i łącznie na zwolnieniu przybywali przez 184 dni.

## 2. Profilaktyka pożarowa i społeczna.

W roku 2021 ze względu na liczne ograniczenia spowodowane sytuacją epidemiologiczną, programy edukacyjne i prewencyjno-wychowawcze realizowane przez Państwową Straż Pożarną na terenie całego kraju nie odbywały się tak licznie jak miało to miejsce przed pandemią koronawirusa. Niemniej jednak pewien zakres prowadzonych działań prewencyjnych, w tym edukacyjno-profilaktycznych był realizowany z uwzględnieniem wprowadzanych restrykcji i ograniczeń.


### 2.1. Czynności kontrolno-rozpoznawcze.

Wprowadzone zmiany w instrukcjach i regulacjach organizacyjnych, mające na celu zachowanie ciągłości działania jednostek PSP znacznie utrudniły, a w szczególnych przypadkach uniemożliwiły prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie realizowanym przed ogłoszeniem pandemii. Były one ograniczone głównie do tych niezbędnych, wynikających z obowiązku wydania opinii i postanowień lub wskazanych obowiązkowych kontroli okresowych wynikających wprost z przepisów.

W 2021 roku przeprowadzono 68 czynności kontrolno-rozpoznawczych, podczas których skontrolowano 184 obiekty budowlane, stwierdzając 184 nieprawidłowości.

Dla porównania przedstawiono poniżej w formie graficznej dane obejmujące liczbę kontroli z lat ubiegłych.


#### Liczba kontroli z zakresu ochrony przeciwpożarowej w latach 2012-2021

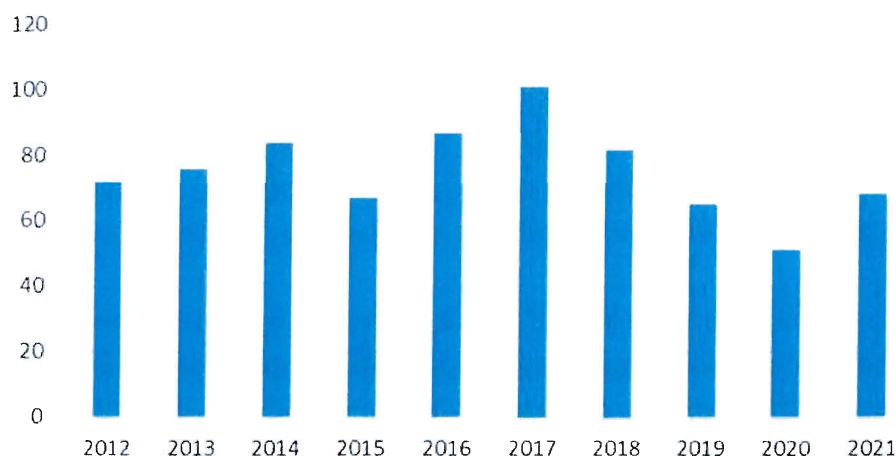

Rys.4. Liczba kontroli z zakresu ochrony przeciwpożarowej w obiektach budowlanych w latach 2012-2021.

Rozkład liczbowy kontroli w poszczególnych grupach obiektów przedstawia się następująco:

#### Liczba kontroli w poszczególnych grupach obiektów

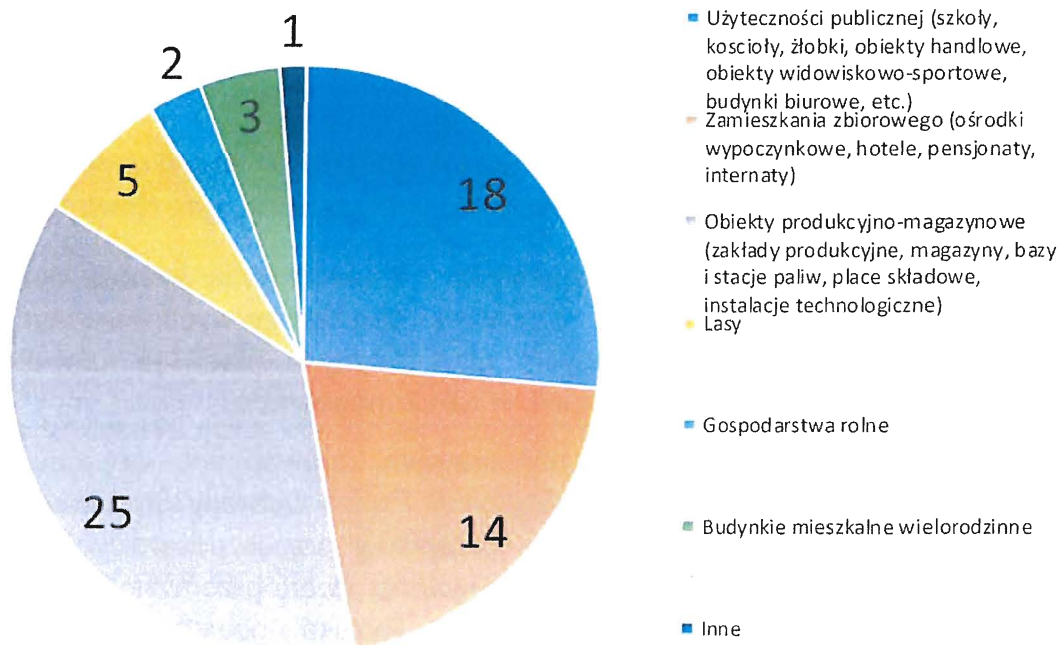

Rys. 5. Ilość kontroli w poszczególnych grupach obiektów.

Do tut. komendy wpłynęły 403 zawiadomienia (149 w 2020 r.) o zakończeniu budowy w celu zajęcia stanowiska przed rozpoczęciem użytkowania nowopowstałych inwestycji. Podjęto w tym zakresie 23 czynności kontrolno-rozpoznawcze, przy czym w niemal wszystkich kontrolach wykazywano nieprawidłowości. Większość ze stwierdzonych uchybień była usuwana podczas przeprowadzania kontroli lub w terminie do 14 dni od złożenia zawiadomienia. W 8. przypadkach wydano sprzeciw w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w związku ze stwierdzeniem niezgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej zastosowanych rozwiązań technicznych. Z istotniejszych zrealizowanych na terenie powiatu polickiego inwestycji, które zostały poddane weryfikacji zgodności ich wykonania z projektem budowlanym i przepisami ochrony przeciwpożarowej należy wymienić:

- stację paliw wraz z niezbędną infrastrukturą w Lubieszynie,
- budynek kościoła oraz budynek parafialny z garażami w Bezzreczu,
- dwa budynki mieszkalne wielorodzinne oraz garaż podziemny wielostanowiskowy w Przeclawiu,
- budynek Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach,
- budynek usługowy konferencyjno-bankietowy z salą zabaw dla dzieci z pokojem gościnnym w Mierzynie.

W 2021 roku zgłoszono 4 wnioski dot. zaplanowanego zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży głównie w formie półkolonii. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w większości obiektów stwierdzono drobne nieprawidłowości, które zostały usunięte przed zakończeniem postępowania, przy czym w jednym przypadku w celu umożliwienia wypoczynku organizatorzy wystąpili o dopuszczenie na czas określony zastępczego źródła wody do celów przeciwpożarowych. W efekcie wydano 4 opinie, w tym 1. negatywną.

Pozytywne stanowisko uzyskały:

1. Teren Folwarku Podkowa w Przęsocinie,
2. Teren Akademii Jeździeckiej VERSO LA NATURA w Warniku, gm. Kołbaskowo,
3. Teren obejmujący działkę o nr ewid. 1/5 w Miroszewie, gm. Nowe Warpno.

Ponadto 12 kontroli było związanych z koniecznością wydania opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, punktów przedszkolnych, klubów dziecięcych, niepublicznych placówek oświatowych oraz kategoryzacji hoteli. Wydano 12 opinii, w tym 2. negatywne.


Zgodnie z przyjętym harmonogramem, prowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze wynikające z art. 269 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (połączone z kontrolą z zakresu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych) w zakładach stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Określa się je, jako Zakłady Dużego i Zwiększonego Ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej (ZDR i ZZR). W 2021 r. poddano kontroli Bazę Paliw PERN w Trzebieży (ZDR) oraz zakłady Grupy Azoty Z.Ch. „POLICE” S.A. (ZDR).

Podobnie jak w poprzednich latach prowadzono nadzór nad sieciami wodociągowymi i hydrantami zewnętrznymi na terenie powiatu polickiego. Opiniowano 9 wniosków związanych z zastępczym źródłem wody oraz zmianami w istniejącej sieci

wodociągowej przeciwpożarowej oraz przeprowadzono 5 kontroli lasów, w tym 1. sprawdzającą wykonanie nałożonych w poprzednim roku obowiązków.

Spośród wszystkich opisanych powyżej czynności udział poszczególnych rodzajów kontroli przedstawia się następująco:

Struktura przeprowadzonych kontroli w 2021 r.

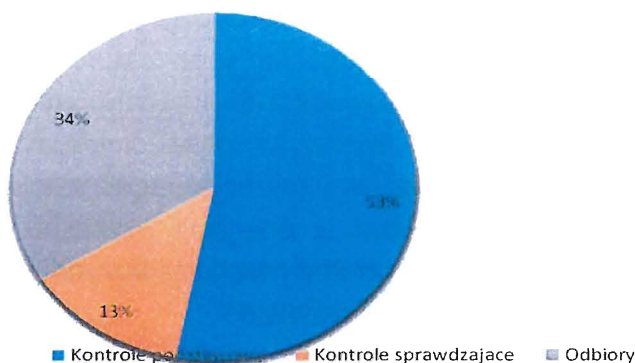

Rys. 6. Rodzaje przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych.

Łącznie po przeprowadzonych wszystkich czynnościach kontrolno-rozpoznawczych w 2021 roku wydano 3 decyzje administracyjne związane z usunięciem nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Poniżej przedstawiono graficzne odzwierciedlenie prowadzonego postępowania administracyjnego oraz liczby zajmowanych stanowisk i opinii w latach 2012-2021.

Liczba wydanych decyzji administracyjnych oraz opinii i zajętych stanowisk z zakresu ochrony przeciwpożarowej



Rys. 7. Liczba wydanych decyzji administracyjnych na usunięcie nieprawidłowości oraz opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej w latach 2012-2021.

Należy zauważyć, że znaczną część prowadzonego postępowania zajmują obecnie czynności podjęte w celu wydania opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej wymaganych przez inne organy administracji. W ostatnich dwóch latach widoczny jest zwłaszcza wzrost wydawanych opinii niezbędnych do uzyskania przez podmioty gospodarcze zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

## **2.2. Uzgadnianie operatów przeciwpożarowych dla składowisk odpadów.**

Do końca 2021 roku wpłynęły 4 wnioski o uzgodnienie ww. operatów (wobec 21. w roku 2020 i 2019 oraz 3. złożonych w 2018 r.). Po analizie dokumentów wydano 4 postanowienia pozytywne, w tym 2. z dodatkowymi warunkami na zastosowanie rozwiązań zaproponowanych w operatach.

Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytworzenie odpadów wymaga również przeprowadzenia przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym. W roku 2021 przeprowadzono 15 czynności kontrolno-rozpoznawczych (4 kontrole w 2020 r. oraz 4 kontrole w 2019 r.) i wydano 16 postanowień.

W jednym z przypadków stwierdzono okoliczności wymuszające konieczność wyłączenia części obiektu budowlanego z eksploatacji. Z uwagi na stwierdzone naruszenia przepisów przeciwpożarowych, które powodowały występowanie w budynku kryterium zagrożenia dla życia ludzi, zakazano użytkowania pomieszczeń znajdujących się na drugiej kondygnacji budynku produkcyjno-magazynowego stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowanego w Stobnie 17D (dz. ewid. nr 12/8 Stobno, gmina Kołbaskowo).

## **2.3. Opiniowanie imprez masowych.**

W 2021 r. wpłynął jedynie 1 wniosek o zaopiniowanie warunków bezpieczeństwa imprezy masowej. Wydano 1. opinię pozytywną z uwagami dla rozgrywek piłki siatkowej kobiet w Hali Sportowej Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach.

## **2.4. Działania edukacyjno-profilaktyczne.**

W 2021 r. w zajęciach w sali szkoleniowej „Ognik” funkcjonariusze komendy przeszkolili 186 dzieci podczas 9. wizyt. Głównymi uczestnikami zajęć były dzieci z klas 1-4. szkół podstawowych z terenu powiatu polickiego.

Strażacy łącznie przepracowali 36 godzin w związku z prowadzonymi szkoleniami w sali „Ognik”.



## **2.5. Kampania społeczna „Bezpieczne Wakacje”.**

Organizowana pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, której głównym celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem. W 2021 r. funkcjonariusze komendy i polickiej jednostki ratowniczo-gaśniczej wspólnie z innymi przedstawicielami służb czynnie uczestniczyli w kampanii przekazując dzieciom, młodzieży, a także dorosłym opiekunom informacje



z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym bezpiecznych zasad ewakuacji, zasad zachowania się w sytuacjach zagrożenia, prawidłowego powiadamiania służb ratowniczych, udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznych zachowań nad wodą, w czasie burzy czy podczas górskich wycieczek. W prelekcjach prewencyjno-edukacyjnych wzięło udział ponad 525 dzieci i młodzieży w miejscach wypoczynku. Po zakończeniu prelekcji dzieci otrzymywały gadżety z zakresu bezpieczeństwa ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Policach.



## **2.6. Praktyczne sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji.**

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, zgodnie z zaleceniami KG PSP ćwiczenia dotyczące sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji w placówkach oświatowych miały w ubiegłym roku szczególną formę, gdyż przeprowadzane były w poszczególnych szkołach w mniejszej skali. W celu ograniczenia dużych zbiorowości forma praktyczna ćwiczeń odbywała się często w ramach jednej klasy, na godzinie wychowawczej. Funkcjonariusze KP PSP w Policach uczestniczyli we wszystkich zgłoszonych próbnym ewakuacjach w placówkach szkolnych i przedszkolnych. Z obowiązku zgłoszenia i przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji wywiązały się wszystkie placówki z gmin Dobra i Police, natomiast nie wpłynęło żadne zgłoszenie z Gminy Kołbaskowo. Podczas współorganizowania próbnym ewakuacji strażacy we współudziale uczniów klas pożarniczych zapewniali środki pozoracji (bezpieczny dym parafinowy) oraz udzielali cennych wskazówek na temat wybierania właściwych dróg ewakuacyjnych oraz organizacji miejsca zbiórki.

## **2.7. Prewencja społeczna.**

W roku 2021 ze względu na liczne ograniczenia spowodowane sytuacją epidemiologiczną, programy realizowane przez PSP na terenie całego kraju odbywały się na mniejszą skalę niż w latach poprzedzających pandemię. Działania profilaktyczne i propagujące bezpieczne zachowania dzieci, młodzieży i mieszkańców powiatu, wspomagane materiałami edukacyjnymi były realizowane głównie poprzez komunikatory elektroniczne, serwisy społecznościowe i na stronie internetowej tuł. Komendy adekwatnie do występujących zagrożeń.

## **2.8. Klasa pożarnicza Zespołu Szkół Im. Ignacego Łukasiewicza.**

Wieloletni program autorski KP PSP w Policach, obejmujący prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów klas 1-3 Liceum Ogólnokształcącego o profilu pożarniczym Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. Celem jest przygotowanie młodych ludzi do odpowiedzialnego dorosłego życia oraz promocja zawodu strażaka. Program nauki przewiduje, m.in. taktykę działań ratowniczych i gaśniczych, szkolenie medyczne, profilaktykę i ochronę przeciwpożarową. Zajęcia odbywają się w siedzibie tut. Komendy. W roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 bierze w nim udział łącznie 38. uczniów.

## **2.9. Udział w konferencji szkoleniowej pn. „Stawiamy czy burzimy mury?”.**

29 września wspólnie z Wydziałem Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Policach i Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Policach zorganizowano konferencję dla inwestorów, deweloperów i architektów z problematyki procesów inwestycyjno-budowlanych na terenie powiatu polickiego. Przedstawiono praktyczne aspekty przygotowania dokumentacji, sprawowania nadzoru nad realizacją procesu inwestycyjnego i zakończenia budowy. W panelu przygotowanym przez funkcjonariusza tut. komendy zapoznano uczestników z problematyką dotyczącą uwzględniania kwestii bezpieczeństwa pożarowego przy realizowaniu inwestycji.

## **3. Statystyka zdarzeń.**




W 2021 r. Stanowisko Kierownika Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Policach zaewidencjonowało łącznie 878 zdarzeń na terenie powiatu polickiego, na które złożyło się 216 pożarów (24,6%), 619 miejscowych zagrożeń (70,5%) oraz 43 alarmy fałszywe (4,9%). W porównaniu do 2020 r. udział procentowy ilości zdarzeń kształtuje się w następujący sposób:




- pożary – spadek o 16,3% (w 2020 r. było 258 pożarów),
- miejscowe zagrożenia – spadek o 33,6% (w 2020 r. - 932 miejscowe zagrożenia),
- alarmy fałszywe – spadek o 2,3% (w 2020 r. - 44 alarmy fałszywe).

Względem wszystkich zdarzeń odnotowano spadek o 28,8% r/r. Spadek wykazują również zdarzenia do załączonych czujników tlenku węgla w mieszkaniach, w tym przypadku w 2021 r. podjęto 6 interwencji (7 w 2020 r., 38 w 2019 r.).

Od kilku lat odnotowuje się wzrost liczby interwencji związanych z tzw. izolowanymi zdarzeniami ratownictwa medycznego. Są to sytuacje, gdy do nagłego zachorowania lub sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu nie może w krótkim czasie dotrzeć zespół ratownictwa medycznego. Strażacy udzielają na miejscu kwalifikowanej pierwszej pomocy i prowadzą działania ratownicze do czasu przejęcia pacjenta przez podmiot Państwowego Ratownictwa Medycznego. W 2021 roku strażacy z terenu powiatu wyjeżdżali do takich zdarzeń 31 razy (18 w 2020 r.), ponadto dysponowali 53 razy (38 w 2020 r.) w ramach pomocy dla ZRM.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej statystyki interwencji:

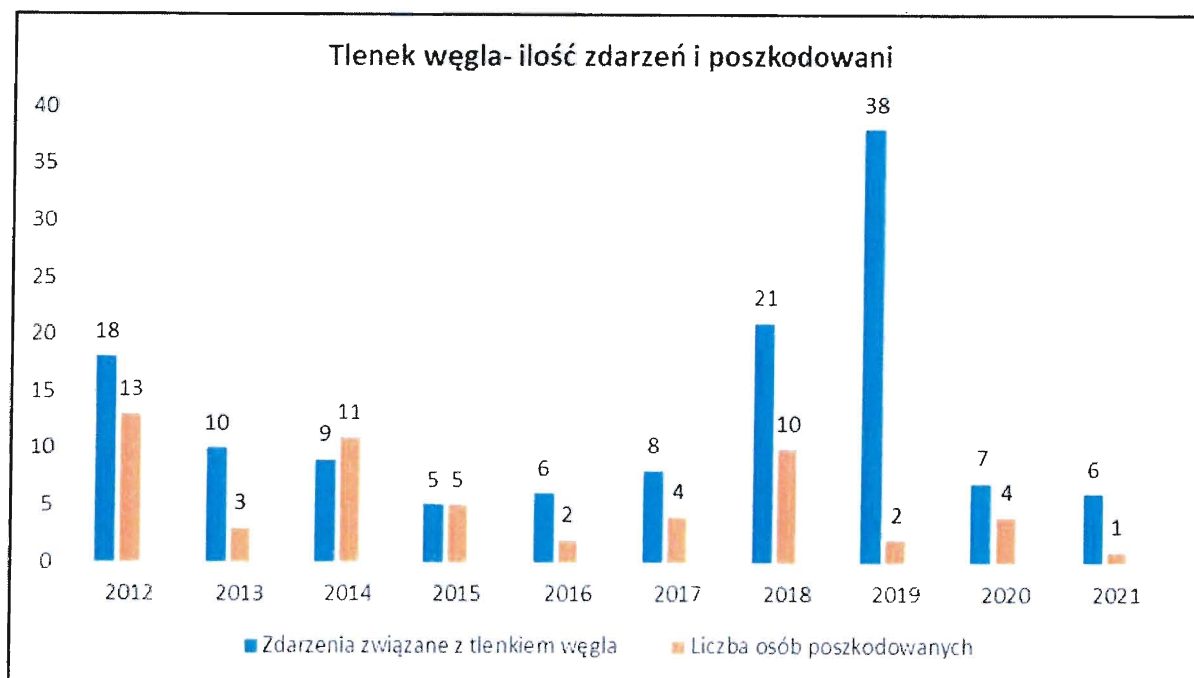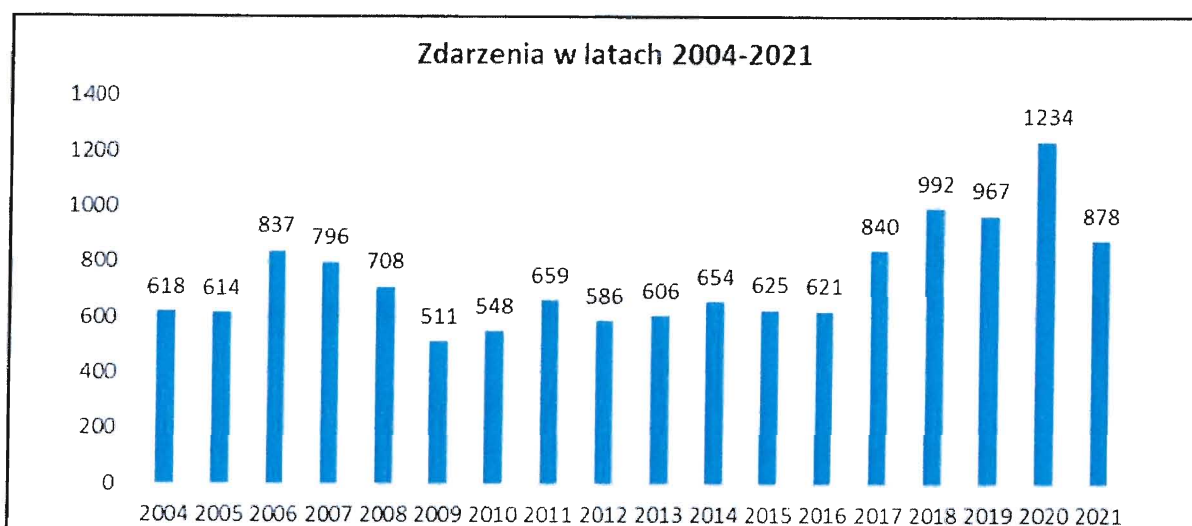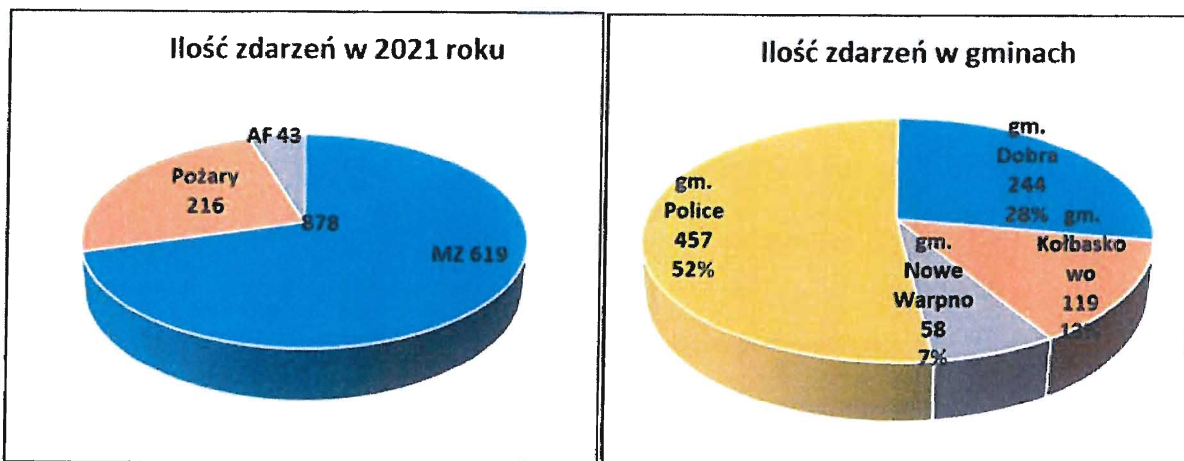

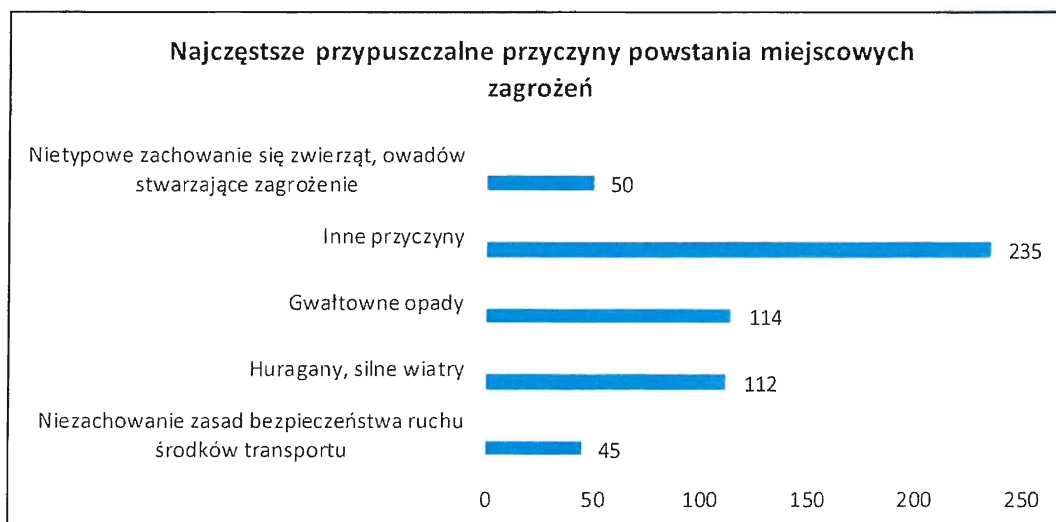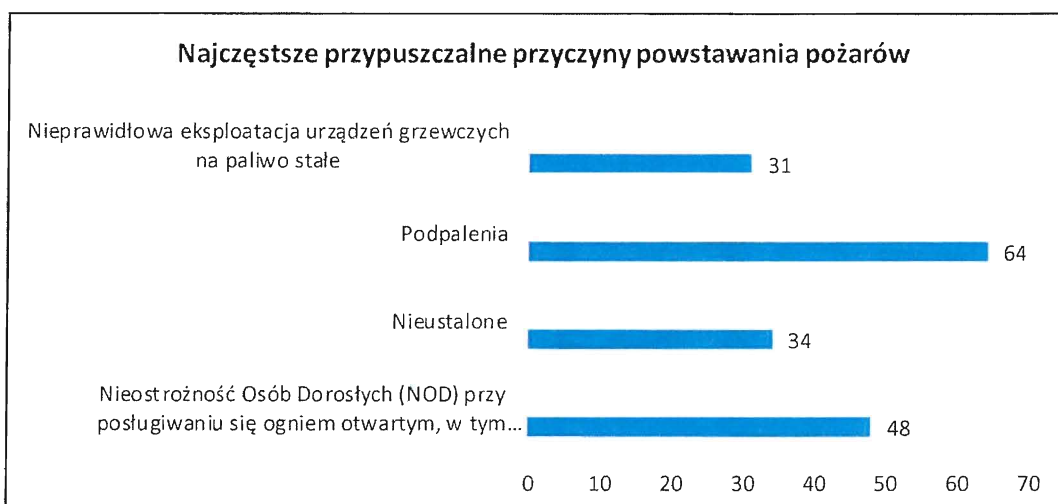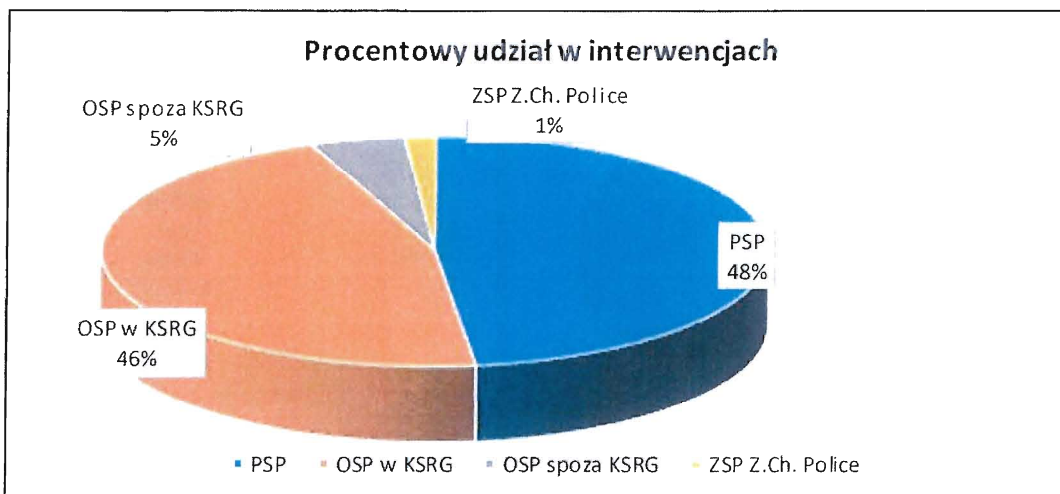

Szacunkowe straty i uratowanie mienie w pożarach i miejscowych zagrożeniach w 2021 roku.

Lp.	Podział administracyjny	Pożary		Miejscowe zagrożenia	
		Straty [tys. PLN]	Mienie uratowane [tys. PLN]	Straty [tys. PLN]	Mienie uratowane [tys. PLN]
1	Gmina Dobra	1 288,8	17 376	740,5	7 819
2	Gmina Kołbaskowo	1 387,9	1 566	3 263,4	6 299
3	Gmina Nowe Warpno	72,7	626	39,5	19
4	Gmina Police	481,6	3881	1103,7	495
<b>Σ</b>	<b>Powiat policki</b>	<b>3 231</b>	<b>23 449</b>	<b>5 147,1</b>	<b>14 632</b>

#### 4. Wybrane akcje ratowniczo-gaśnicze.

26 stycznia doszło do pożaru hali produkcyjnej na terenie miasteczka rzemieślniczego w zakładzie produkującym jachty. Działania gaśnicze z uwagi na bezpieczeństwo strażaków prowadzone były z zewnątrz budynku, gdyż płomienie obejmowały powierzchnię 500 m<sup>2</sup>. W sumie pożar gasiło 6 zastępów straży pożarnej, w tym 3 z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Polic, po jednej z OSP Tanowo, OSP Police i Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Police S.A.



15 lutego w jednej z firm produkcyjnych, zlokalizowanej przy ul. Jasienickiej w Policach doszło do pożaru zestawu do spawania wraz z butlą acetylenową. W trakcie dojazdu pierwszych zastępów z polickiej JRG, pracownicy przedsiębiorstwa ewakuowali się samodzielnie z budynku. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejscu zdarzenia i neutralizacji zagrożenia poprzez chłodzenie butli. W akcji brały udział 2 zastępy gaśnicze z JRG Police oraz grupa operacyjna z komendy.



16 lutego stanowisko kierownika komendanta powiatowego w Policach otrzymało zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Pargowo (gm. Kołbaskowo). Na miejsce zadysponowano zastępy z OSP Kołbaskowo, OSP Smolećcin oraz jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP z Gryfina i Szczecina (łącznie 7 zastępów). Podczas dojazdu pierwszych zastępów cały dach budynku był w ogniu. Ewakuowały się 4 osoby. Nie było osób poszkodowanych. Działaniami na miejscu kierował oficer operacyjny z KP PSP w Policach.



18 marca wpłynęło zgłoszenie o pożarze świetlicy w miejscowości Brzózki, gm. Nowe Warpno. Na miejscu akcją gaśniczą prowadziły zastępy z JRG Police i pobliskich OSP Brzózki, OSP Trzebież i OSP Nowe Warpno - łącznie 6 zastępów (25 ratowników). Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, gaszeniu pożaru wewnątrz budynku i oddymieniu pomieszczenia. Akcję prowadzono nieco ponad 2. godziny. W wyniku działania ognia nadpaleniu uległo stałe wyposażenie pomieszczenia świetlicy. Obecny na miejscu zdarzenia był również Burmistrz Nowego Warpna. Nie było osób poszkodowanych.



23 kwietnia na drodze wojewódzkiej nr 114 w pobliżu miejscowości Trzeszczyń doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z cysterną. Śmierć na miejscu poniosła młoda kobieta kierująca pojazdem osobowym, natomiast kierowca ciężarówki został ranny. Działania ratownicze polegały na likwidacji wycieku paliwa z uszkodzonego zbiornika ciężarówki oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Na miejscu akcji działały: 2 zastępy z JRG Police, 2 zastępy z Zakładowej Straży

Pożarnej Grupa Azoty POLICE, śmigłowiec LPR i ZRM oraz policja. Na miejsce zadysponowano grupę operacyjną z komendy.



24 kwietnia miał miejsce duży pożar poszycia dachu budynku magazynowego w Kołbaskowie, powstały podczas prowadzonych prac spawalniczych. W akcji gaśniczej brało udział 21 strażaków w 6. zastępach (2 z OSP Kołbaskowo, 1. z OSP Wołczkowo, 2 z JRG PSP Szczecin i 1. z JRG PSP Police). Działania trwały 4,5 godz. Nie było osób poszkodowanych.



25 kwietnia strażacy z JRG Police ze względu na brak wolnej karetki zostali zadysponowani do poszkodowanego w Niekończycy, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Po stwierdzeniu braku oddechu i tętna rozpoczęto resuscytację krążeniowo-oddechową z użyciem AED. Po wykonaniu defibrylacji, a następnie dwóch cyklach RKO uzyskano spontaniczny powrót krążenia. Poszkodowanego zabezpieczono i przekazano przybyłemu na miejsce zespołowi śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W ramach współpracy polsko-niemieckiej na prośbę Republiki Federalnej Niemiec 28 maja stanowisko kierowania zadysponowało do dużego pożaru gospodarstwa rolnego w Pomellen (w powiecie Vorpommern-Greifswald, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie) 3 zastępy straży pożarnej z terenu powiatu polickiego – samochód cysternę z JRG Police i 2 samochody średnie gaśnicze z OSP

Wołczkowo i OSP Dobra. W akcji brało udział łącznie 91 strażaków, w tym 11. z Polski.



10 czerwca doszło do bardzo dużego pożaru wraków samochodów oraz substancji olejowych na terenie stacji demontażu pojazdów w miejscowości Stobno. Do zdarzenia stanowisko kierowania zadysponowało znaczną ilość sił i środków z terenu powiatu polickiego oraz miasta Szczecin. Ze względu na składowaną blisko siebie dużą ilość materiałów palnych pożar bardzo szybko się rozprzestrzenił i w szybkim tempie objął wiatę wraz z częścią hali produkcyjnej zakładu. Pracownicy przed przyjazdem straży pożarnej ewakuowali się poza strefę zagrożenia. Ewakuację prowadził strażak ochotnik z pobliskiej jednostki z OSP Kołbaskowo, który pracował w pobliskim zakładzie. W pierwszej fazie pożaru przybyłe zastępy skupiły się na obronie hali produkcyjnej zakładu, która objęta była pożarem w ok. 100 m<sup>2</sup>. Na miejsce przybyła grupa operacyjna z Komendy Powiatowej PSP w Policach z komendantem powiatowym. Ze względu na specyfikę pożaru na miejsce zadysponowano 2. cysterny samochodowe i ciężki kontener ze środkiem pianotwórczym z JRG nr 2 ze Szczecina. Prowadzenie działań gaśniczych było mocno utrudnione ze względu na występujące wybuchy zbiorników gazowych zlokalizowane na terenie zakładu oraz duże zadymienie i zmienny wiatr, który powodował ograniczoną widoczność. Pożar opanowano po 2 godzinach. W najbardziej zaawansowanym etapie prowadzonej akcji pożar gasiło 41 strażaków w 12. zastępach straży pożarnej. Łączna powierzchnia pożaru wyniosła ok. 1700 m<sup>2</sup> z czego 100 m<sup>2</sup> w hali produkcyjnej.






W nocy z 30 czerwca na 1 lipca na skutek gwałtownych opadów deszczu doszło do licznych podtopień nieruchomości głównie na terenie gminy Dobra i Kołbaskowo. W działaniach ratowniczych zaangażowane były niemal wszystkie jednostki straży pożarnej z terenu powiatu polickiego. Zastępy z motopompą dużej wydajności z JRG Police były przy usuwaniu wody, która zalała autostradę A6 w pobliżu przejścia granicznego w Kołbaskowie, gdzie został wstrzymany ruch w obu kierunkach. Przed wystąpieniem gwałtownych anomalii pogodowych zwiększono obsady osobowe w stanowisku kierowania i JRG oraz poinformowano wszystkie jednostki OSP o zwiększeniu dyspozycyjności ze względu na zbliżające się zagrożenie meteorologiczne. Tej nocy odnotowano 65 zdarzeń, w których uczestniczyło 51 strażaków w 11 zastępach. Skala i obszar realizowanych działań wymagał uruchomienia sił i środków KSRG z terenu województwa zachodniopomorskiego. Korzystano ze wsparcia sił i środków z zasobów Wojewody Zachodniopomorskiego, również żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Wszystkie działania zakończono do dnia 6 lipca, przy czym łącznie odnotowano 90 zdarzeń w miejscowościach: Mierzyn, Bezrzecze, Wąwelnica, Dołuje, Wołczkowo, Kościno, Kołbaskowo, Ustowo, Warzymice, Rosówek, Kamieniec, Police i Tanowo.



9 lipca na skutek burz przechodzących przez powiat, jednostki ochrony przeciwpożarowej były dysponowane do 7 zdarzeń na terenie gminy Dobra. Głównie działania dotyczyły wypompowania wody z zalanych nieruchomości. Ze względu na istniejące zagrożenie strażacy OSP z Nowego Warpna ewakuowali obóz harcerski (69 osób) zlokalizowany w miejscowości Miroszewo (gm. Nowe Warpno) do wcześniej przygotowanego bezpiecznego miejsca. Łącznie w działaniach brało udział 7 zastępów i 25 ratowników.

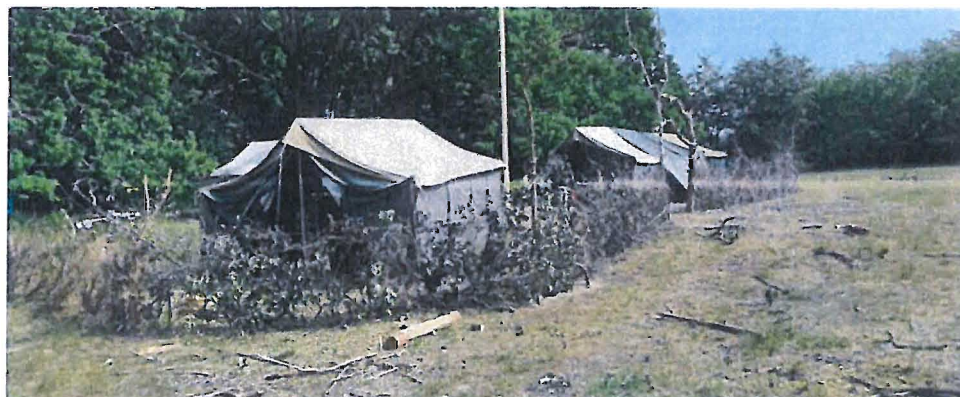

29 lipca wpłynęło zgłoszenie o wykolejeniu pociągu Szczecin-Berlin na przejeździe w miejscowości Kołbaskowo. Przyczyną zdarzenia było uderzenie pociągu w samochód ciężarowy z naczepą, w efekcie którego niemal całe podwozie naczepy znalazło się pod kołami lokomotywy. Po przyjeździe na miejsce stwierdzono wykolejenie dwóch wagonów, przy czym jeden z nich znalazł się całkowicie poza nasypem. Torowisko wraz z podkładami w części zostało poważnie uszkodzone. Z wagonów ewakuowano 39 osób, w tym maszynistę. Dokonano zabezpieczenia terenu, podania piany gaśniczej na zniszczoną lokomotywę. Na miejscu wypadku ratownicy pogotowia ratunkowego udzielili pomocy 8. lekko poszkodowanym pasażerom. Łącznie na miejscu zdarzenia znajdowało się 8 zastępów i 28 strażaków.




24 sierpnia prowadziliśmy działania gaśnicze przy pożarze składowiska odpadów zielonych w miejscowości Trzeszczyn o powierzchni ok. 3 tys. m<sup>2</sup>. W akcji zaangażowanych było 9 zastępów gaśniczych m.in. z JRG Police, ZSP GA Police, OSP Trzebież, OSP Tatynia, OSP Tanowo, OSP Police, OSP Wołczkowo, Nadleśnictwo Trzebież oraz 2 samoloty gaśnicze Dromader.



W dniu 20 października w godzinach od 8:35 do 19:05 były realizowane długotrwałe działania związane z usuwaniem skutków wystąpienia silnych wiatrów. Na terenie powiatu polickiego przeprowadzono łącznie 25 interwencji, w których brało udział 30. zastępów – łącznie 113. strażaków z JRG Police, OSP Dobra, OSP Kołbaskowo, OSP Nowe Warpno, OSP Tatynia, OSP Trzebież i OSP Wołczkowo. Działania polegały głównie na usuwaniu wiatrołomów i konarów drzew z dróg powiatowych, stwarzających bezpośrednie zagrożenie w komunikacji w ruchu lądowym. W miejscowości Ustowo podjęto działania związane z zabezpieczeniem uszkodzonego poszycia dachu w budynku mieszkalnym.



W dniach od 30. listopada do 2. grudnia na skutek silnego i porywistego wiatru strażacy wyjeżdżali do 22. zdarzeń. Na terenie powiatu polickiego działało łącznie 27 zastępów (105. strażaków) z JRG Police, OSP Dobra, OSP Kołbaskowo, OSP Smolęcín, OSP Tanowo i OSP Nowe Warpno. Działania polegały głównie na usuwaniu wiatrołomów i konarów drzew z dróg powiatowych, stwarzających bezpośrednie zagrożenie w komunikacji w ruchu lądowym.

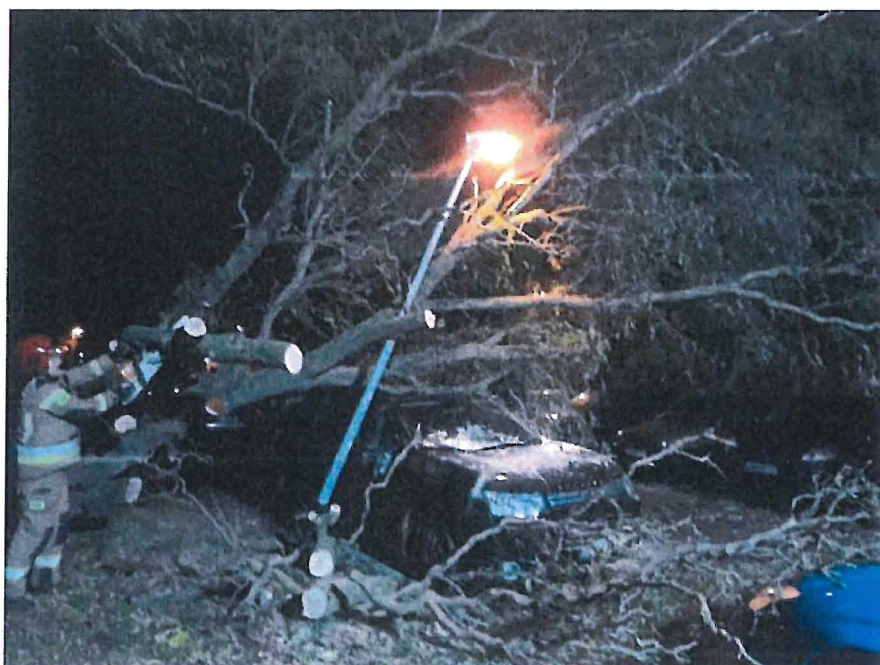

## 5. Sprzęt i doposażanie jednostek

### 5.1 . Sprzęt KP PSP Police.

Zgodnie z obowiązującym standardem wyposażenia w pojazdy i sprzęt Komenda Powiatowa PSP w Policach wyposażona jest w następujące pojazdy:

Rodzaj pojazdu	Marka	Rok prod.	Minimalny czasookres użytkowania *	Użytkowanie do roku	Ilość lat do wypełnienia normatywu	Stan km**
GBA 2,5/24	RENAULT MIDLUM	2013	8 lat	2021	1 rok ponad normatyw	50 749
GCBA 8,5/60	SCANIA R480	2007	10 lat	2017	5 lata ponad normatyw	40 146
SCCs ciągnik	IVECO STRALIS	2012	10 lat	2022	Wykonany normatyw użytkowania	6 437
Naczepa	Kościan	1989	15 lat	2004	18 lat ponad normatyw	
SHD 23	MAN TGL	2014	20 lat	2034	12 lat do normy użytkowania	15 204
GLBARt 1/2,5	RENAULT MASCOTT	2004	12 lat	2016	6 lata ponad normatyw	35 404
SLRChem	DEFENDER	2012	12 lat	2024	2 lat do normy użytkowania	12 345
SRChem	IVECO EURO CARGO	2015	15 lat	2030	8 lat do normy użytkowania	6 405
SLRR	NISSAN Pickup PD22	2005	10 lat	2015	7 lat ponad normatyw	129 579
SLKw mikrobus	MERCEDES VITO	2001	12 lat	2013	9 lat ponad normatyw	189 083
SLKw	Citroen Berlingo	2020	15 lat	2035	13 lat od normy użytkowania	15 208
SLOp	RENAULT KANGOO	2003	10 lat	2013	9 lat ponad normatyw	204 574
SLOp	HYUNDAI I30 WAGON	2017	10 lat	2027	5 lat do normy użytkowania	35821
Quad	ACCES	2017	10 lat	2027	5 lat do normy użytkowania	1085

\*/ okres użytkowania pojazdów zgodnie z normami eksploatacji pojazdów stanowiących załącznik 4 do zarządzenia nr 3 Komendanta Głównego PSP zmieniającego w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP z 2021 r.


\*\*/ stan kilometrów na dzień 20 stycznia 2022 r.

Jak wynika z powyższej tabeli 7 pojazdów oraz 1. przyczepa (naczepa do przewozu wody gaśniczej) mają przekroczony minimalny czasookres użytkowania ponad określoną normę. Ponadto pojazd SLKw mikrobus ze względu na stan techniczny został wycofany z podziału bojowego od 12 kwietnia 2021 r. i obecnie jest realizowany zakup nowego pojazdu typu mikrobus.

## 5.2 . Dopuszczenie KP PSP oraz JRG Police.

W roku 2021 doposażono KP i JRG Police przez:

1. Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
  - w ramach dotacji celowej budżetu państwa „fundusz klęskowy” zakupiono nowe sanie wodno-lodowe.

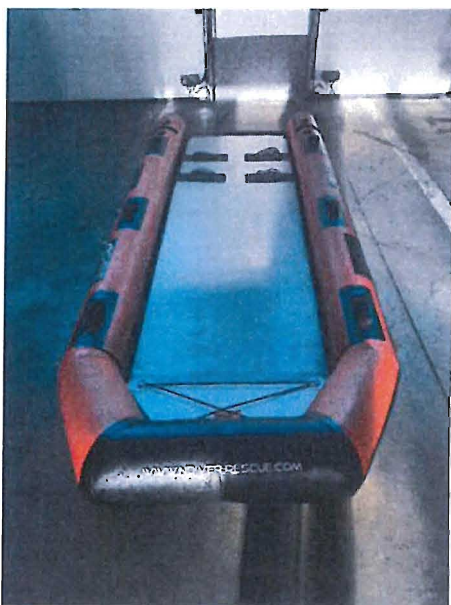

Rys. Sanie wodno-lodowe



Rys. Sanie wodno-lodowe.

- w ramach planowanych zakupów środków ochrony indywidualnej dla strażaków przekazano:

- buty specjalne gumowe – 4 pary,
- ubranie specjalne Tiger Plus – 2 komplety.

2. Starostę Polickiego

- zakupiono 200 litrów odtłuszczacza SINTAN oraz 860 kg sorbentu COMPAKT z przeznaczeniem do likwidacji rozlewisk ropopochodnych.

3. Darczyńców w formie darowizn rzeczowych:

- węże pożarnicze W-42 w ilości 15 szt. oraz W-75 w ilości 10 szt.
- przyczepkę do przewozu sprzętu,
- przecinarkę akumulatorową do cięcia stali i betonu,
- 4 laptopy i 4 monitory z oprogramowaniem dla komendy,
- komputer stacjonarny z 2 monitorami na stanowisko kierowania,
- 5 pakietów Office 2019 dla komendy.

## 5.3. Dotacje KG PSP dla jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Dzięki otrzymanym przez ochotnicze straże pożarne z terenu powiatu polickiego dotacjom w ramach „Zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”

o łącznej wysokości 37 571 PLN, uzupełniono zgodnie z poniższym wykazem sprzęt i wyposażenie na łączną sumę 41 299,28 PLN.

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej zakupiony sprzęt z dotacji.

Jednostka	Zakup	Sztuk	Dofinansowanie [PLN]	Środki własne [PLN]	Razem [PLN]
OSP Nowe Warpno	remont/wyposażenie budynku szafka na ubrania specjalne	4	4 240,00	1 110,50	5 350,50
	lanca gaśnicza	1	1 770,00	443,30	2 213,30
	noszak do węży	2	721,00	181,00	902,00
	wąż tłoczny	4	768,00	181,56	949,56
	rękawice do ratownictwa technicznego/wysokościowego	1	72,00	34,14	106,14
OSP Trzebież	kurtyna wodna	2	712,00	178,00	890,00
	wąż tłoczny	8	2 208,00	552,00	2 760,00
	sito kominowe	1	208,00	52,00	260,00
	rękawice specjalne	1	168,00	42,00	210,00
OSP Tanowo	wąż tłoczny	6	703,00	174,00	877,00
	ubranie specjalne (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia opracowanym przez KG PSP)	1	2 669,00	664,00	3 333,00
OSP Dobra	pilarka do drewna	1	1 300,00	449,00	1 749,00
	trójnóg ratowniczy	1	2 033,00	4 356,00	6 389,00
OSP Wołczkowo	remont strażnicy	1	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	zestaw do wyważania drzwi-pompa ręczna, wyważacz do drzwi	2	6 666,00	4 084,20	10 750,20
OSP Kołbaskowo	drabina przenośna	1	648,00	551,00	1 199,00
	urządzenie wielofunkcyjne	1	878,00	546,34	1 424,34
	wąż tłoczny	2	282,00	0,90	282,90
	nóż ratowniczy	2	470,00	128,00	598,00
	rękawice do ratownictwa technicznego/wysokościowego	2	332,00	0,10	332,10
	rękawice specjalne	2	723,00	0,24	723,24
<b>Razem</b>			<b>37 571,00</b>	<b>23 728,28</b>	<b>61 299,28</b>

Ponadto OSP w Wołczkowie przeprowadziła remont strażnicy za łączną sumę 20 000,00 PLN.

#### 5.4. Dotacje MSWiA dla jednostek ochotniczych straży pożarnych (poza kserg).

W 2021 r. zostały przyznane dotacje z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla Ochotniczych Straży Pożarnych na „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. Suma dofinansowania dla jednostek z terenu powiatu polickiego wyniosła 3 807,00 PLN, z tego OSP w Policach OSP w Tatyni oraz w Smolęcinie uzupełniły sprzęt i wyposażenie na łączną kwotę 5 369,00 PLN.

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej zakupiony sprzęt z dotacji.

Jednostka	Zakup	Sztuk	Dofinansowanie [PLN]	Środki własne [PLN]	Razem [PLN]
OSP Police	latarka	5	1 089,00	221,00	1 310,00
	spodniobuty	2	180,00	189,00	369,00
OSP Tatynia	wąż tłoczny	7	869,00	252,00	1 121,00
	latarka	1	272,00	68,00	340,00
	sito kominowe	1	128,00	31,00	159,00
OSP Smolećcin	latarka	3	1 269,00	801,00	2 070,00
<b>Razem:</b>			<b>3 807,00</b>	<b>1 562,00</b>	<b>5 369,00</b>

### 5.5. Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych COVID-19.

W 2021 r. zostały również przyznane dotacje z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na „Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Suma dofinansowania dla jednostek z terenu powiatu polickiego wyniosła 50 000,00 PLN. Jednostki OSP uzupełniły sprzęt i wyposażenie na łączną sumę 54 991,64 PLN.

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej zakupiony sprzęt z dotacji.

Jednostka	Zakup	Sztuk/ zestaw	Dofinansowanie [PLN]	Środki własne [PLN]	Razem [PLN]
OSP Nowe Warpno	ubranie specjalne	2	4 920,00	0,00	4 920,00
	kominiarka strażacka	1	80,00	3,64	83,64
OSP Brzózki	butla do aparatu powietrznego	2	3 400,00	0,00	3 400,00
	kominiarka strażacka	15	1 600,00	95,00	1 695,00
OSP Trzebież	buty strażackie gumowe	11	5 000,00	720,00	5 720,00
OSP Tanowo	ubranie specjalne	2	5 000,00	1 640,00	6 640,00
OSP Police	hełm strażacki	5	4 000,00	0,00	4 000,00
	buty strażackie gumowe	2	800,00	0,00	800,00
	kominiarka strażacka	2	200,00	0,00	200,00
OSP Tatynia	aparat powietrzny	1	5 000,00	408,00	5 408,00
OSP Dobra	ubranie specjalne	1	3 950,00	0,00	3 950,00
	hełm strażacki	1	1 050,00	663,00	1 713,00
OSP Wołczkowo	aparat powietrzny	1	5 000,00	500,00	5 500,00
OSP Kołbaskowo	ubranie specjalne	1	3 752,00	0,00	3 752,00
	rękawice specjalne	4	1 084,00	0,00	1 084,00
	kominiarka strażacka	2	164,00	32,00	196,00
OSP Smolećcin	rękawiczki jednorazowe	4	250,00	30,00	280,00
	maseczka ochronna jednorazowa	100	590,00	10,00	600,00
	płyn do dezynfekcji	1	10,00	60,00	70,00
	hełm strażacki	3	4 150,00	830,00	4 980,00
<b>Razem</b>			<b>50 000,00</b>	<b>4 991,64</b>	<b>54 991,64</b>

## 5.6. Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych MDP.

Przyznano również dotacje z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację zadania publicznego „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” – MDP. Suma dofinansowania dla jednostek z terenu powiatu polickiego wyniosła 4 333,00 PLN. Jednostki OSP uzupełniły sprzęt i wyposażenie na łączną sumę 4 594,40 PLN.

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej zakupiony sprzęt z dotacji.

Jednostka	Zakup	Sztuk/ zestaw	Dofinansowanie [PLN]	Środki własne [PLN]	Razem [PLN]
OSP Nowe Warpno	rozdzielacz	1	572,00	16,00	588,00
	smok ssawny 110	1	511,00	46,00	557,00
OSP Dobra	ubranie koszarowe MDP	8	1 083,00	37,00	1 120,00
OSP Wólczkowo	ubranie koszarowe MDP	10	1 180,00	39,90	1 219,90
	buty dla MDP	5	767,00	32,50	799,50
	koszulka t-shirt	10	220,00	90,00	310,00
<b>Razem</b>			<b>4 333,00</b>	<b>261,40</b>	<b>4 594,40</b>

## 5.7. Akcja Szczepimy się z OSP.

W akcję promowania szczepień przeciw COVID-19 w powiecie polickim zaangażowała się Ochotnicza Straż Pożarna z Trzbieży. Jednostka OSP okazała się najbardziej aktywną z całej Polski otrzymując główną nagrodę pieniężną w kwocie 1,28 mln złotych za zajęcie pierwszego miejsca w Polsce.

## 6. Szkolenia i ćwiczenia.

### 6.1. Szkolenia.

W drugiej połowie roku KP PSP w Policach przeprowadziła szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Szkolenie ukończyło 27 druhow, którzy wesprą lokalne jednostki OSP.

### 6.2. Ćwiczenia.

W 2021 r. przeprowadzono ćwiczenia obiektowe w obiekcie produkcyjnym firmy Elbaco w Stobnie oraz nocne ćwiczenia ewakuacyjne w internacie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, w których uczestniczyło około 190 osób.



## 7. Budżet.

Plan budżetu na początku roku wg ustawy budżetowej wynosił 4 258 000 PLN. W związku z wypłatami dla funkcjonariuszy: środków na nadgodziny, dodatkowych świadczeń motywacyjnych na koniec roku zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, wypłatą świadczenia motywacyjnego jednemu z funkcjonariuszy po 25 latach służby oraz wydatkami bieżącymi w trakcie roku kilkakrotnie zwiększono budżet do kwoty 4 845 790 PLN. Budżet ten został również zasilony ze środków własnych Powiatu Polickiego o kwotę 6 273 PLN na zakup materiałów i środków do usuwania wszelkich wycieków i zanieczyszczeń.

Dzięki pozyskanym środkom oraz podjętym szeregom zadań mających na celu maksymalnie oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi udało się zamknąć rok budżetowy bez zobowiązań wymagalnych.

## 8. Wnioski.

Reasumując powyższe w celu zapewnienia akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, utrzymania bezpieczeństwa działań strażaków i usprawnienia krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu polickiego należy:

- 1) w najbliższych latach sukcesywnie pozyskiwać środki na zakup nowego sprzętu w celu wymiany wysłużonego tj.:
  - wymiana naczepy (cysterny) w GCBM,
  - zakup samochodu specjalnego operacyjnego,
  - zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego,
  - zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego ze zbiornikiem wody,
  - zakup samochodu ciężkiego gaśniczego GCBA ze zbiornikiem min. 3,5 m<sup>3</sup> z przedziałem dla 6. ratowników wyposażonego w sprzęt ratowniczy.Po pozyskaniu nowych pojazdów sprzęt wysłużony należy przekazywać jednostkom OSP z terenu powiatu,
- 2) rozbudować garaż wolnostojący w JRG w celu usytuowania sprzętu,
- 3) w dalszym ciągu rozwijać zainicjowaną współpracę z Wydziałem Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Policach oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Policach. Powyższe realizować w corocznie organizowanych konferencjach, z założeniem podniesienia świadomości istniejących procedur administracyjnych, co w efekcie umożliwi potencjalnym uczestnikom procesów inwestycyjnych większy komfort w realizacji budowy,
- 4) uwzględniając stopień zagrożenia nowej inwestycji „Polimery Police” należy zwiększyć doposażenie JRG i ZSP w odpowiedni sprzęt i środki oraz go wzajemnie unifikować w celu optymalizacji kosztów finansowych i działań ratowniczych,
- 5) monitorować trend rosnącej ilości miejscowych zagrożeń spowodowanych przez anomalie pogodowe związane ze zmianą klimatu w ostatnich latach oraz bieżące doposażenie jednostek w sprzęt ratowniczy i przeprowadzanie szkoleń (ćwiczeń) w tym zakresie.