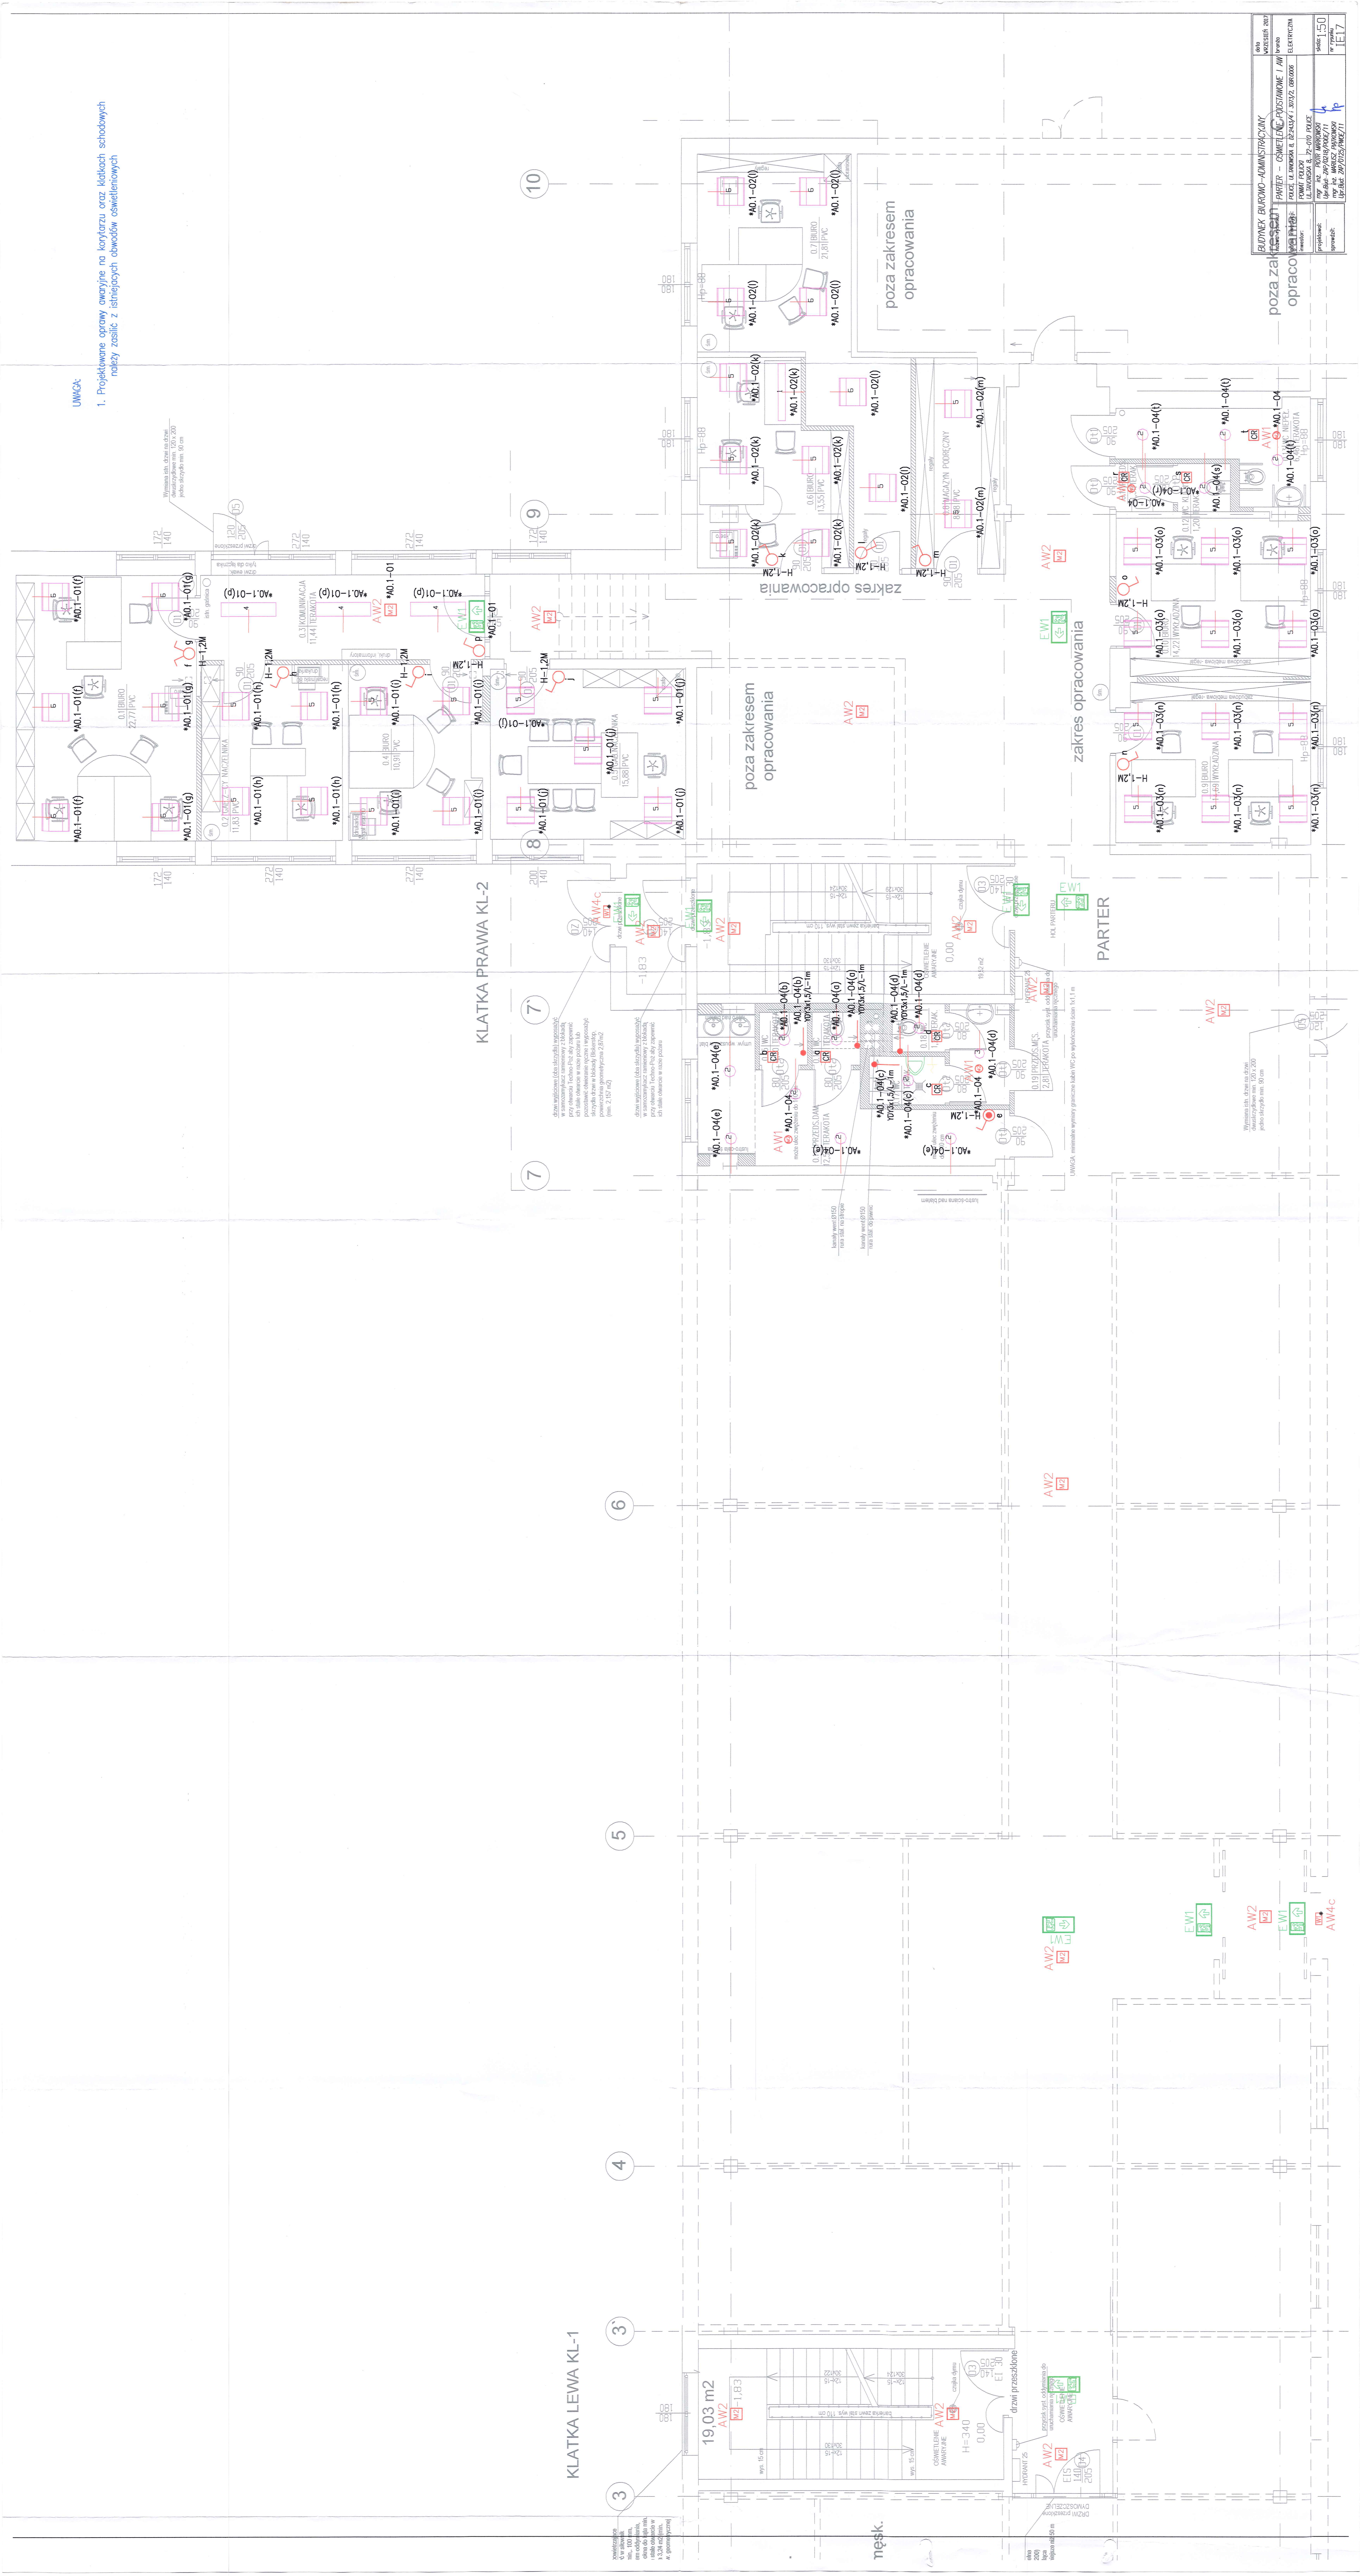


1. Projektowane oprawy awaryjne na korytarzu oraz klatkach schodowych należy zasilić z istniejących obwodów oświetleniowych

[illegible]