



***INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ W POLICACH O STANIE BEZPIECZEŃSTWA
POWIATU POLICKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
ZA ROK 2015***

1. Wprowadzenie

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

1. Państwowa Straż Pożarna powołana została jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

2. Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:

- 1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
- 2) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;
- 3) wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;
- 4) kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności;
- 5) nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;
- 6) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności;
- 7) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
- 8) współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;
- 9) realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.

Powyższe zadania realizowane są przez funkcjonariuszy/pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach wg obowiązującej struktury organizacyjnej.



Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiło ogółem 46 etatów w tym:


- 44 funkcjonariuszy:
 - w systemie zmianowym – 36; co stanowi 81,82 % ogółu zatrudnionych,
 - w systemie codziennym – 8; co stanowi 18,18 % ogółu zatrudnionych,
- 2 etaty cywilne,
- 3 wakaty (2 w systemie zmianowym, 1 w systemie codziennym).

W ubiegłym roku został przeprowadzony nabór do pełnienia służby w KP PSP w Policach na stanowisko stażysty, docelowo ratownika. Do KP PSP wpłynęło 15 ofert. Do ostatniego etapu naboru, tj. do rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowało się czterech kandydatów. Komisja kwalifikacyjna powołana decyzją Komendanta Powiatowego PSP w Policach poddała ocenie i dokonała weryfikacji wyników osiągniętych przez kandydatów w poszczególnych etapach naboru i wyłoniła trzech z najwyższą ilością punktów. Osoby te posiadały uprawnienia i kwalifikacje przydatne w PSP oraz wykazały się dobrą sprawnością fizyczną i zostały skierowane do Zachodniopomorskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej MSW w celu ustalenia zdolności psychicznej i fizycznej.


W 2015 roku czterech funkcjonariuszy odeszło ze służby na zaopatrzenie emerytalne, ponadto jeden został zwolniony ze służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz jeden został przeniesiony do dalszego pełnienia służby w PSP w województwie zachodniopomorskim.

Funkcjonariusze KP PSP w Policach w ubiegłym roku, aby zapewnić minimalną obsadę osobową w służbie, wypracowali 21,4 tysięcy nadgodzin.


Struktura zatrudnienia w poszczególnych korpusach na koniec 2015 r. kształtowała się następująco:

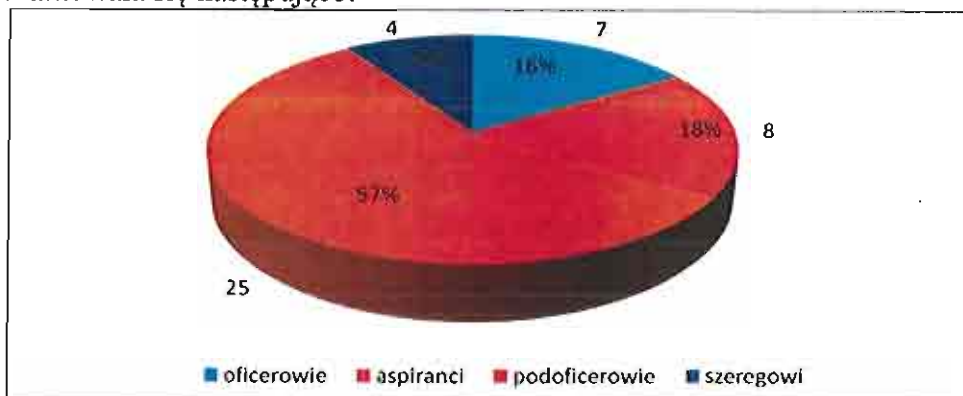

Poziom wykształcenia funkcjonariuszy:

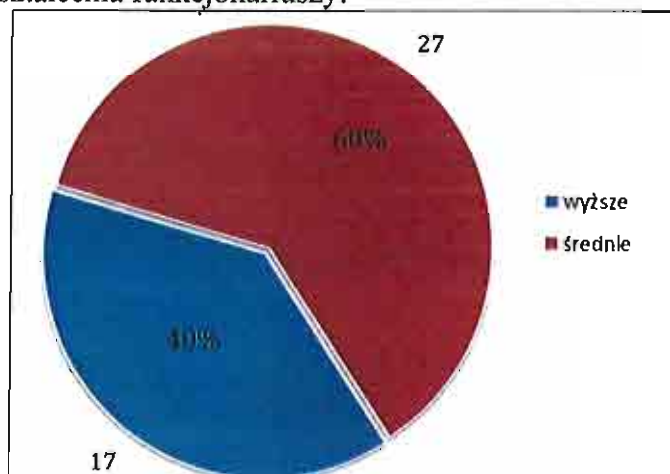

Od IV kw. 2015 roku stworzona została nowa strona internetowa pod adresem www.straz.police.pl, z dodatkowymi zabezpieczeniami, gdyż poprzednia strona została zablokowana przez zarządzającego serwerem po ataku hakerskim w połowie ubiegłego roku. Na nowej witrynie m.in. zamieszczane są aktualne wydarzenia, porady prewencyjne, ogłoszenia oraz można pobrać niezbędne druki do załatwienia spraw przez interesantów.

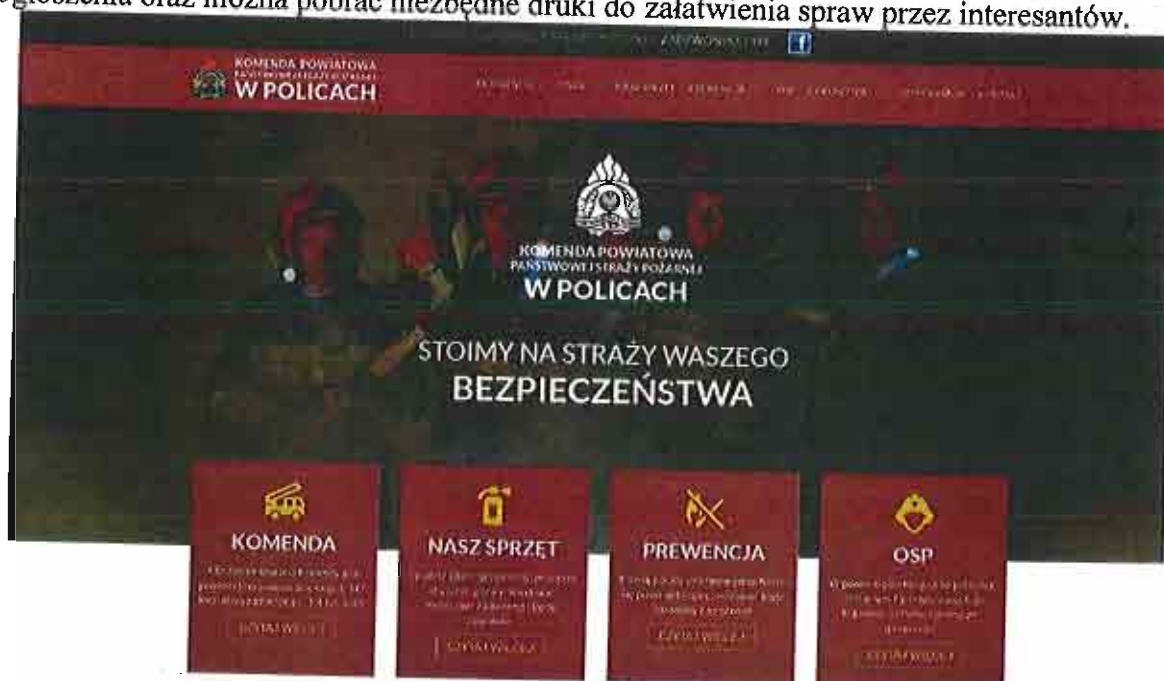

Widok nowej strony internetowej.

Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach położony jest na działce o powierzchni 8294 m², a jego powierzchnia użytkowa wynosi 1869 m² i składa się z dwóch obiektów:

- główny budynek użytkowy komendy - pomieszczenia biurowe, podziału bojowego, garażowe i socjalne,
- garaż gospodarczy.

Dodatkowo również znajdują się obiekty i urządzenia przeznaczone do utrzymywania oraz podnoszenia sprawności fizycznej funkcjonariuszy.




Pojazdy ratowniczo-gaśnicze (sierpień 2015).

2. Profilaktyka pożarowa

W 2015 roku przeprowadzono 67 czynności kontrolno-rozpoznawczych, podczas których skontrolowano 82 obiekty budowlane.


Poniżej przedstawiono ilość kontroli w poszczególnych grupach obiektów budowlanych.

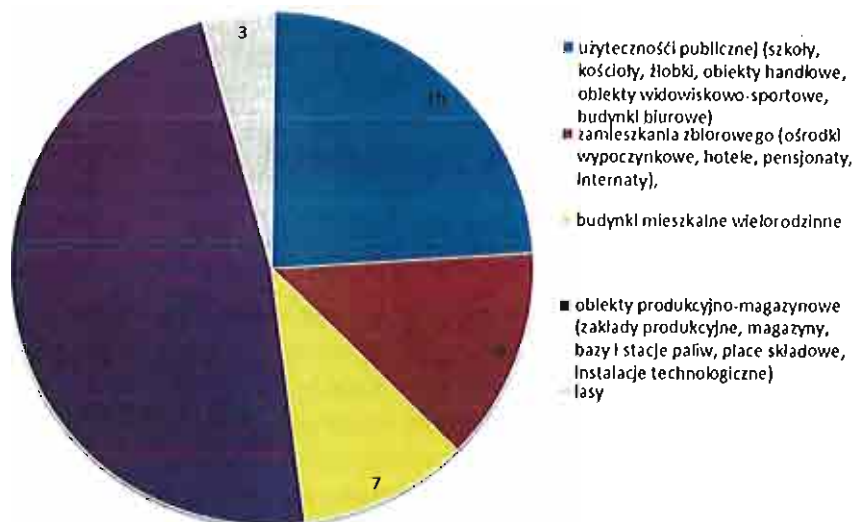

W 2015 roku do komendy wpłynęło 126 zawiadomień (w 2014 roku było 123 zawiadomień) o zakończeniu budowy w celu zajęcia stanowiska przed rozpoczęciem użytkowania obiektu zgodnie z art. 56 Prawa budowlanego. W 31 przypadkach podjęto czynności kontrolno – rozpoznawcze z czego wydano 28 stanowisk bez uwag (stan zgodny z przepisami w większości obiektów osiągnęto po 2 lub 3 kontroli), 1 sprzeciw, 1 stanowisko z uwagami oraz 1 stanowisko z zastrzeżeniami.

14 kontroli dotyczyło wydania opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczących m.in. imprez masowych, budynków przedszkolnych, kategoryzacji hoteli, obiektów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży i zastępczego źródła wody do celów gaśniczych. Dwie opinie wydano negatywne.

Po przeprowadzonych czynnościach kontrolno-rozpoznawczych wydano 30 decyzji administracyjnych na usunięcie 98 nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

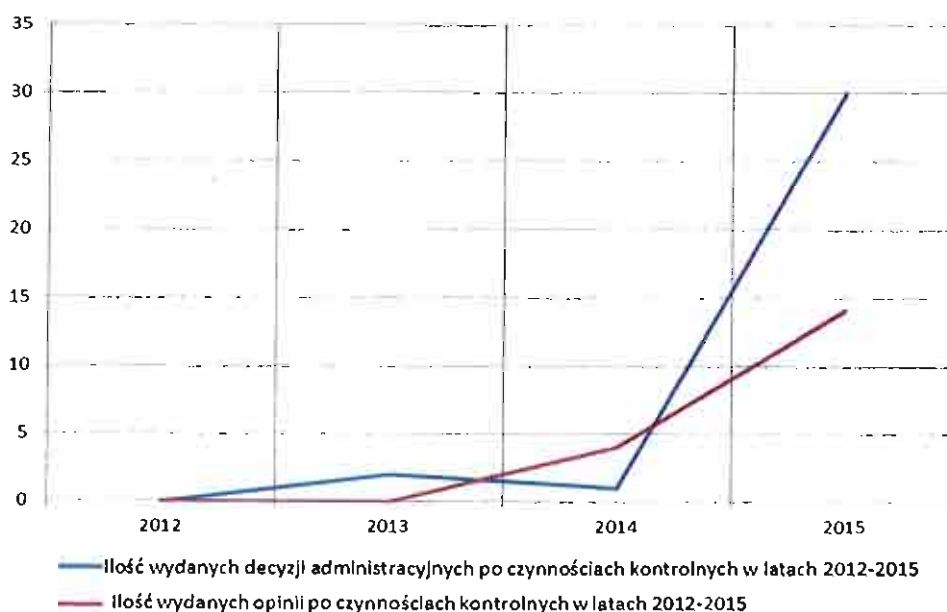

Jak co roku prowadzono czynności kontrolno – rozpoznawcze wynikające z art. 269 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (połączone z kontrolą z zakresu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych) w zakładach stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Określa się je jako Zakłady Dużego i Zwiększonego Ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej (ZDR i ZZR). Kontrolowano następujące zakłady: Grupa Azoty Z.Ch. „POLICE” S.A. - ZDR, Baza Paliw nr 7 w Trzebieży Operator Logistyczny Paliw Płynnych - ZDR, MESSER Polska Oddz. Police - ZZR, Baza Paliw J & S ENERGY Stobno - ZZR. Po przeprowadzonych kontrolach wszczęto postępowanie administracyjne wobec Bazy Paliw w Stobnie oraz dla GA Z.Ch. Police S.A. z powodu wykazania nieprawidłowości naruszających przepisy przeciwpożarowe i spełniania wymogów bezpieczeństwa. W przypadku zakładów chemicznych wydano 2 decyzje administracyjne na usunięcie uchybień (wynikających z przepisów ppoż.), natomiast w przypadku bazy paliw umorzono postępowanie z powodu usunięcia nieprawidłowości przez stronę (naprawiono system sygnalizacji pożaru oraz system alarmowy).

W ur. funkcjonariusze komendy pomagali sprawdzić warunki i organizację ewakuacji w 21 placówkach szkolnych na terenie powiatu polickiego. Podczas tzw. ćwiczeń ewakuacyjnych zostały omawiane następujące zagadnienia:


- bezpiecznej ewakuacji uczniów z budynków szkół oraz ich praktyczne sprawdzanie,
- warunków technicznych jakie powinny spełniać obiekty oświaty,
- czasokresy przeglądów urządzeń przeciwpożarowych i instalacji technicznych szkół.

Przez cały ubiegły rok w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej odbywały się prelekcje i pogadanki dla uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków o zasadach bezpiecznego zachowania się podczas zagrożeń. W 2015 roku w wymienionych zajęciach informacyjnych uczestniczyło ok. 180 przedszkolaków, uczniów klas pierwszych szkół podstawowych oraz wychowanków z ośrodków szkolno-wychowawczych. Ponadto Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza wspólnie z radami osiedłowymi (Rada Osiedlowa nr 2, nr 7, nr 5) organizowała wspólnie prelekcje, pogadanki na temat zagrożenia pożarowego. Jednostka brała również udział w różnego rodzaju festynach z udziałem sprzętu medycznego, na którym okoliczni mieszkańcy mogli zapoznać się ze specyfiką pracy funkcjonariuszy oraz poćwiczyć resuscytację krążeniowo oddechową na fantomach (manekinach) pod nadzorem wykwalifikowanych ratowników medycznych z PSP.


3. Akcje ratowniczo-gaśnicze w 2015 roku

W 2015 roku stanowisko kierowania zaewidencjonowało łącznie 625 zdarzeń. Poniżej przedstawiono w formie graficznej statystyki interwencji:


Ilość zdarzeń w zależności od rodzaju

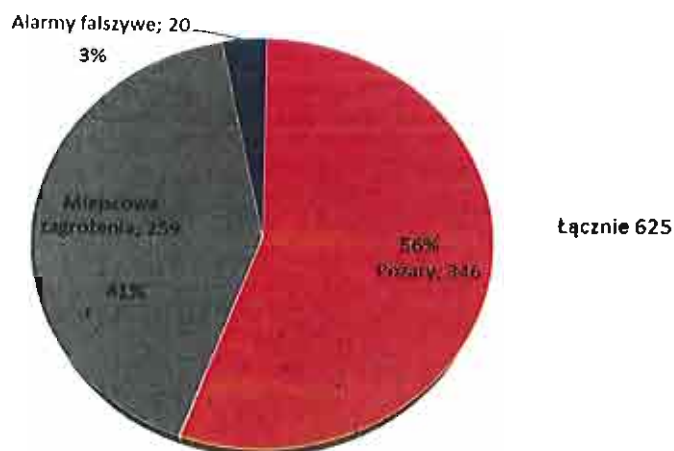


Zdarzenia w latach 2000-2015

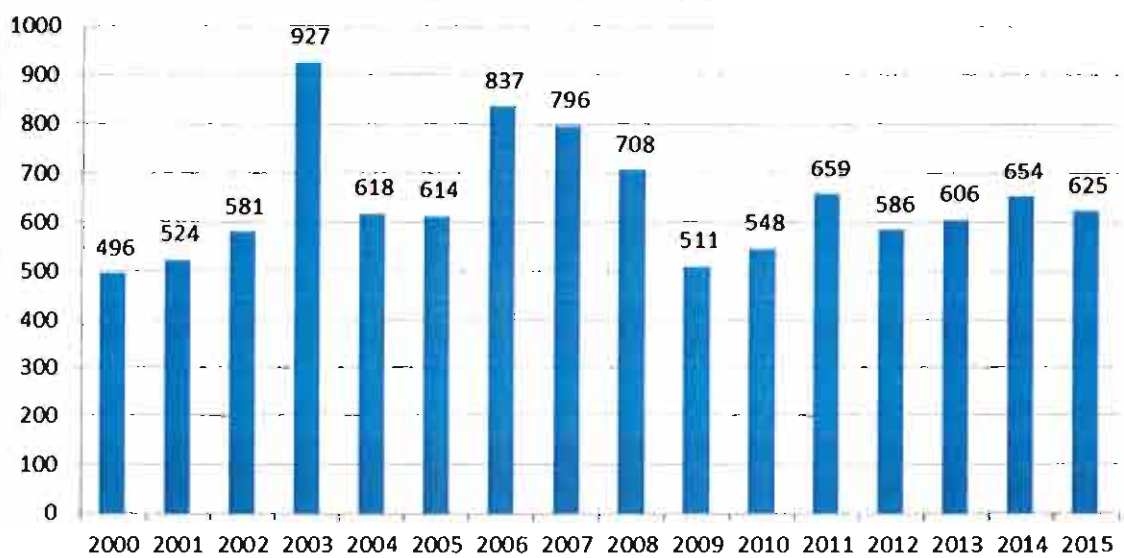


Ilość zdarzeń w gminach


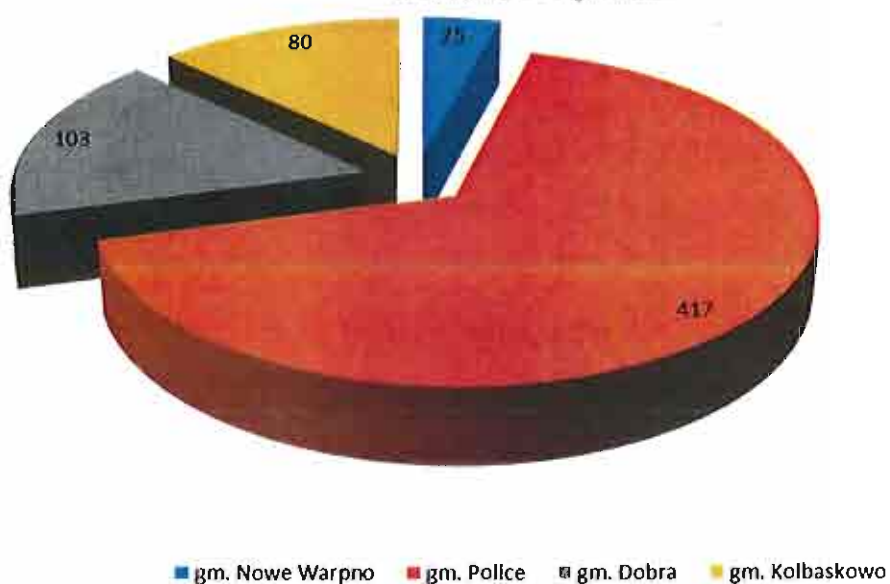





Ilość pożarów ze względu na wielkość

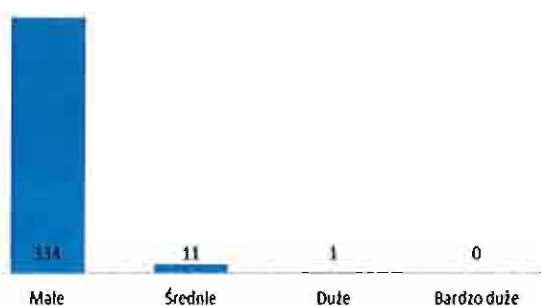

Ilość miejscowych zagrożeń (MZ) ze względu na wielkość

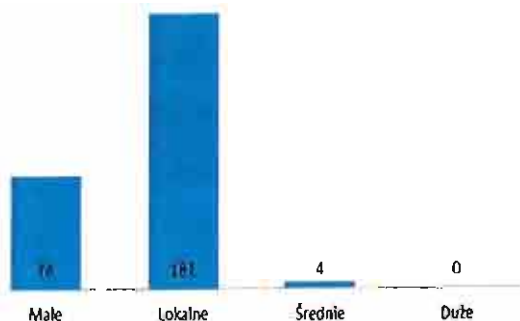

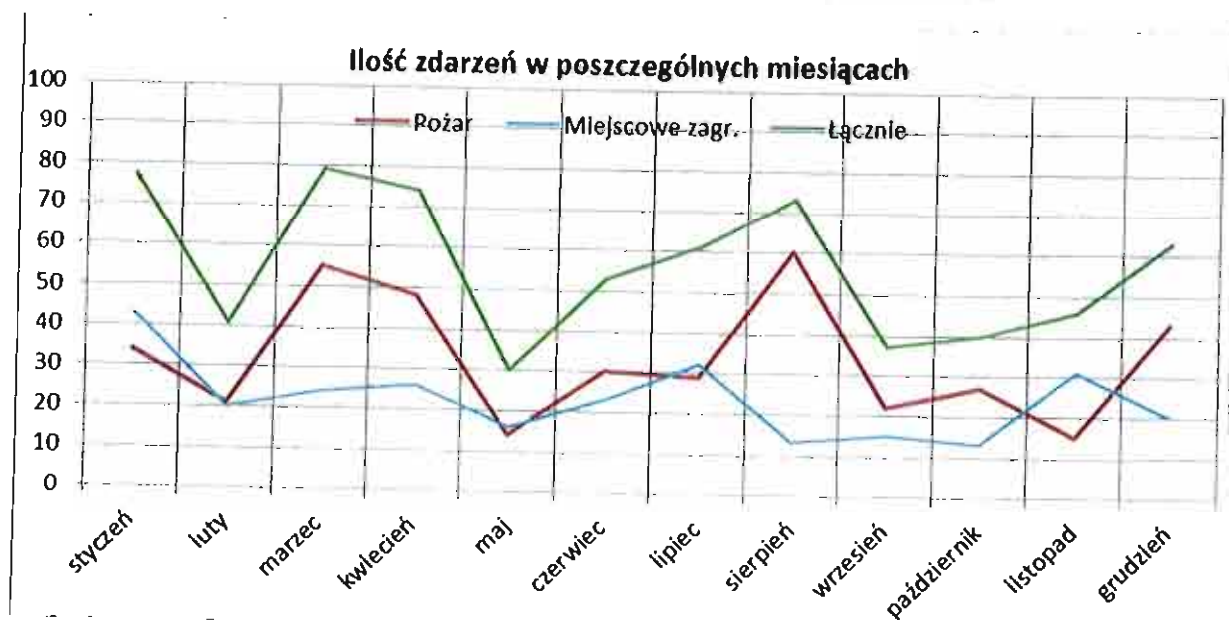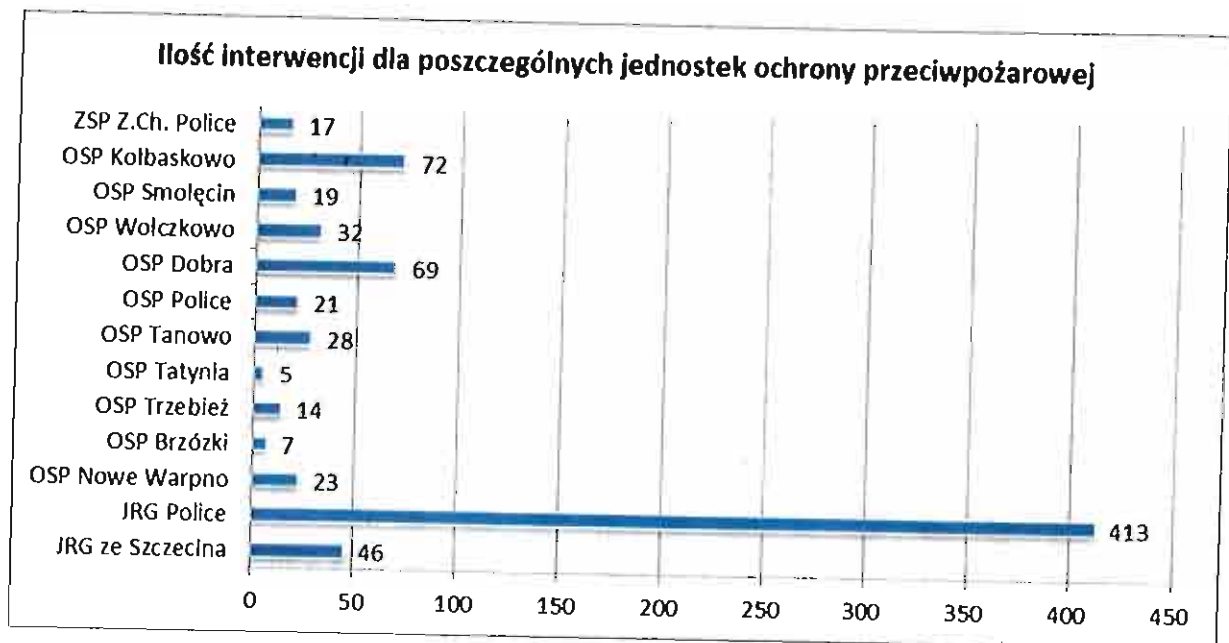

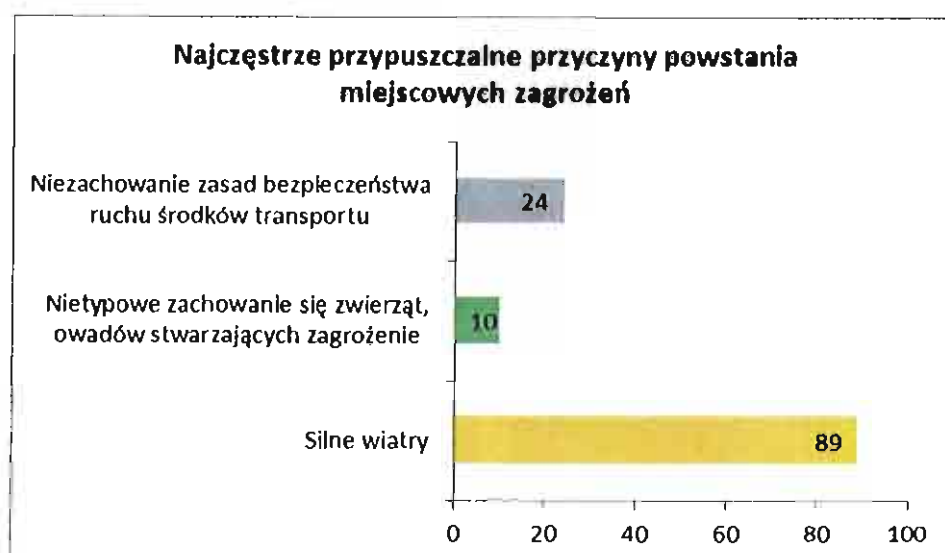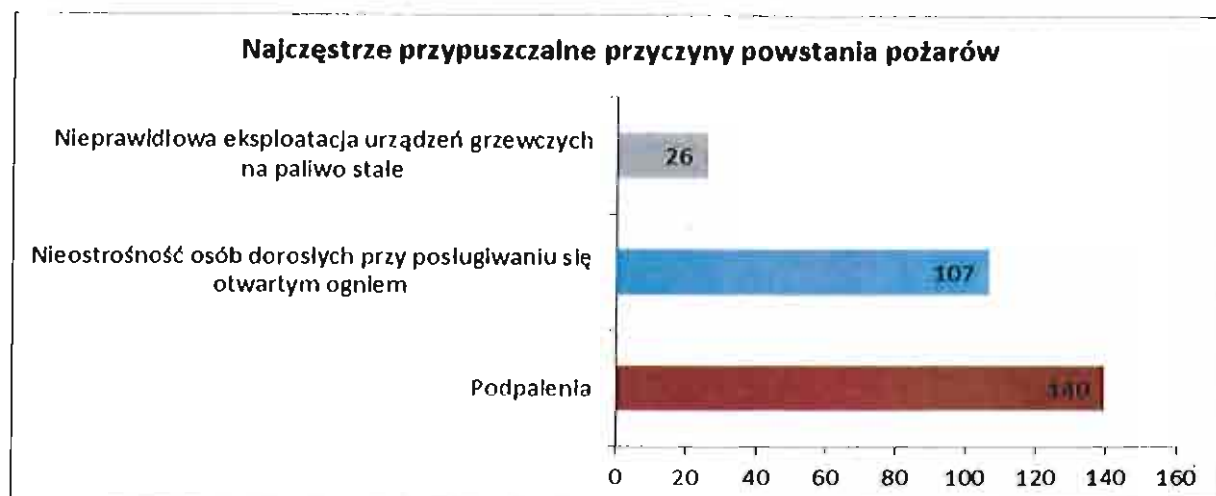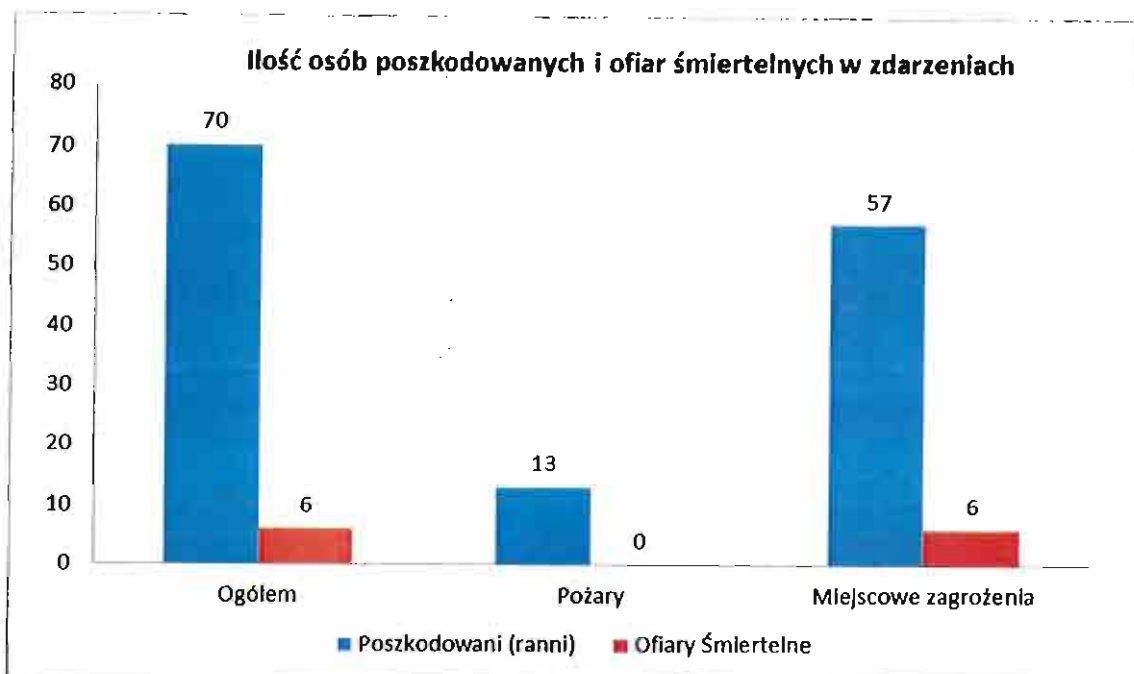

Szacunkowe straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w 2015 roku.

Lp.	Podział administracyjny	Pożary		Miejscowe zagrożenia	
		Straty [tys. PLN]	Mienie uratowane [tys. PLN]	Straty [tys. PLN]	Mienie uratowane [tys. PLN]
1.	Powiat policki	1814,5	36527	821,3	21955
2.	Gmina Nowe Warpno	12,9	797	1,4	12
3.	Gmina Police	515	31250	191,6	464
4.	Gmina Dobra	194,7	3497	66,3	703
5.	Gmina Kołbaskowo	1091,9	983	562	20776

Wybrane zdarzenia prowadzone w 2015 roku:

- 13 kwietnia 2015 roku na drodze powiatowej pomiędzy Policami a Siedlicami doszło do wypadku drogowego 3 aut osobowych, w których podróżowało 6 osób. Ze względu na skalę zdarzenia (ilość poszkodowanych była większa od zasobów ratowniczych) przeprowadzono segregację wstępną osób poszkodowanych. Dwie osoby zaklasyfikowano do koloru czerwonego (nie wykonywały poleceń, brak kontaktu), dwie osoby do koloru żółtego (nie poruszały się samodzielnie) i dwie osoby do koloru zielonego (brak widocznych obrażeń). Następnie wykonano dostęp do kobiety, która była uwięziona w samochodzie marki Skoda Superb przy pomocy narzędzi hydraulicznych. Osobie uwięzionej w pojeździe założono kołnierz ortopedyczny, utrzymywano drożność dróg oddechowych i podano tlen przez maskę. Drugiej poszkodowanej w kolorze czerwonym udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy wraz z funkcjonariuszem Policji - założono kołnierz ortopedyczny, podano tlen przez maskę, utrzymywano drożność dróg oddechowych i okryto kocem termicznym. Pozostałym poszkodowanym (funkcjonariusz Policji i strażacy) udzielali wsparcia psychicznego. Cztery osoby zostały poszkodowane w zdarzeniu zostały przetransportowane do szpitali przez załogi Państwowego Ratownictwa Medycznego. Działania ratownicze trwały 3 godziny i brały w niej udział 3 zastępy z JRG Police, 1 z OSP Police, 4 załogi PRM i 2 radiowozy Policji.



- Wypadek z udziałem pociągu, ciężarówki i samochodu osobowego w Warzymicach (gm. Kołbaskowo) 26 lutego około 14.20 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Warzymicach doszło do wypadku komunikacyjnego, w którym brał udział pociąg

osobowy niemieckiego przewoźnika, ciężarówka typu wywrotka (tzw. łódka) oraz samochód osobowy. Pociąg wiozący ok. 40 pasażerów do Szczecina uderzył w ciężarówkę, która wywróciła się na bok uderzając w samochód osobowy Renault Trafic. Wskutek zdarzenia 3 osoby zostały ranne: kierowca wywrotki oraz kierowca i pasażer renault. Maszynista pociągu odmówił przewiezienia do szpitala. Strażacy uwolnili 2 osoby z samochodu osobowego przy pomocy zestawu hydraulicznego. Poszkodowanym udzielono pomocy medycznej. W działaniach brały udział zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Polic i Szczecina, Ochotniczej Straży Pożarnej z Kołbaskowa, policji, pogotowia ratunkowego i pogotowia energetycznego (łącznie 43 osoby).



- Wieczorem 20 października br. w Leśnie Górnym (gm. Police) na terenie przedsiębiorstwa zajmującego się przetwarzaniem odpadów na paliwo alternatywne doszło do pożaru składowiska odpadów. W pierwszym rzucie zadysponowano 5 zastępów gaśniczych w tym 3 z JRG Police, 1 z OSP Tanowo i 1 z OSP Police. Dzięki kamerze termowizyjnej oceniono, że pożarem objęte było kilka metrów sześciennych hałdy na wysokości około 2-3 m. Działania zastępów w pierwszej fazie pożaru polegały na podaniu czterech prądów wody na palącą się hałdę śmieci. Fadroma, która własność przedsiębiorstwa odgarniała nadpaloną część sterty i przewoziła śmieci na nowe miejsce, gdzie były zwilżane (gaszone, schładzane) prądami wody. Działania gaśnicze zakończyły się 21 października o godzinie 22.40 (czas akcji: 17 godzin). W akcji brało udział 23 strażaków. Pożar na tym składowisku powtórzył się 13 listopada i 10 grudnia. Ostatni pożar był największy i został sklasyfikowany jako duży (powierzchnia pożaru wyniosła ponad 300 m²), akcja gaśnicza trwała blisko 3 doby. W najbardziej „gorącym” momencie pracowało 13 zastępów SP.



4. Ciekawe wydarzenia

1. Przekazanie obowiązków dowódcy JRG oraz powołanie zastępcy dowódcy JRG - 2 marca 2015 r.

W związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne dowódcy JRG Police mł. bryg inż. Zbigniewa Wojtowicza Komendant Powiatowy PSP w Policach st. bryg. Dariusz Uchto powołał nowego dowódcę JRG Police mł. bryg. mgr inż. Przemysława Grzybowskię. Jednocześnie Komendant Powiatowy PSP w Policach st. bryg. Dariusz Uchto powołał na stanowisko zastępcy dowódcy JRG Police kpt. Piotra Zarębę.



Przekazanie obowiązków dowódcy i zastępcy dowódcy JRG Police.

2. Powołanie nowego Komendanta Powiatowego PSP w Policach - 9 maja 2015 r.

W związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne Komendanta Powiatowego PSP w Policach st. bryg. mgr inż. Dariusza Uchto 9 maja 2015 r. Komendant Wojewódzki PSP w Szczecinie nadbryg. mgr inż. Henryk Cegielka powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Policach dotychczasowego zastępcę komendanta powiatowego bryg. mgr inż. Marka Gendka.



Przekazanie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Policach

3. Powołanie Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Policach - 30 lipca 2015.

Komendant Wojewódzki PSP w Szczecinie nadbryg. mgr inż. Henryk Cegielka powołał na stanowisko zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Policach kpt. mgr inż. Piotra

Maciejczyka, dotychczasowego naczelnika wydziału operacyjnego i kontrolno-rozpoznawczego.



Uroczystość powołania Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Płocku

4. Nowy samochód ratownictwa chemicznego SRChem.

23 września 2015 r. Komenda Powiatowa PSP w Płocku pozyskała nowy pojazd specjalny. Jest to średni samochód ratownictwa chemicznego. Pojazd jest zabudowany podwozie IVECO EURO CARGO z silnikiem 235 KM. Obsadę samochodu stanowi dwóch ratowników. Pojazd wyposażony jest między innymi w :

- środki ochrony dróg oddechowych - 8 kompletów,
- ubrania gazoszczelne - 8 kompletów,
- środki łączności radiowej - 8 kompletów,
- pompy do substancji ropopochodnych i chemikaliów,
- sorbenty i neutralizatory do substancji ropopochodnych i chemikaliów,
- kabinę dekontaminacyjną,
- komplet uszczelnaczy pneumatycznych,
- przenośną stację meteorologiczną,
- detektor promieniowania jonizującego,
- detektory wielogazowe - 2 sztuki,
- kamerę termowizyjną.



5. Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach jako pierwsza w województwie zachodniopomorskim została włączona do ww. programu. Program zakłada przygotowanie i wyposażenie sal edukacyjnych OGNIK, w których prowadzone będą zajęcia z dziećmi dotyczące bezpiecznego zachowania. Sala obecnie jest przygotowywana zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pierwsze zajęcia z dziećmi oraz uroczyste otwarcie sali planowane jest na 2 połowę lutego br.



Sala OGNIK w trakcie remontu dostosowania do wymogów MEN.

6. Agregat pompowy dużej wydajności.

W ramach programu "Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych" prowadzonego przez Komendę Główną PSP w Warszawie, KP PSP w Policach pozyskała motopompę przewoźną do wody zanieczyszczonej P 77/2 ZAMET PC7 na przyczepie specjalnej pożarniczej PTM - 3,5.

Przyczepa wyposażona jest między innymi w:

- węże ssawne I 10/2500 - 4 sztuki,
- węże tłoczne I 10 - 5 sztuk,
- zestaw do sprawiania linii ssawnej - 1 komplet,
- kosz zabezpieczający motopompę przed uszkodzeniem mechanicznym - 4 sztuki.

Motopompa umożliwia zasysanie wody z zewnętrznego zbiornika 4 liniami ssawnymi oraz podawanie tej wody również 4 liniami. Wydajność minimalna motopompy wynosi 6000 dm³/min.



Agregat pompowy dużej wydajności do wody zanieczyszczonej

7. Przekazanie samochodu GBA 2/24 OSP Brzózki.

21 grudnia 2015 r. przekazano Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzózkach samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2/24 na podwoziu MAN. Pojazd ten był użytkowany przez OSP Brzózki od 2013 roku na podstawie umowy użyczenia.

8. XX lat KSRG i nowe umowy.

Przez 20 lat funkcjonowania Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy podlegał wielu zmianom. Podpisane w 1995 roku Porozumienia wymagały aktualizacji min. z uwagi na rozszerzenie zakresu działalności straży pożarnej. OSP szeroko ewoluowały w swojej działalności ratowniczej. Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom cywilizacyjnym podpisano uaktualnione porozumienia pomiędzy jednostkami OSP Nowe Warpno, Trzebież, Tanowo, Dobra i Kołbaskowo, samorządami gminnymi i KP.



OSP Tanowo i OSP Trzebież



OSP Dobra



OSP Kołbaskowo



OSP Nowe Warpno

Zmiany w porozumieniach dotyczących włączenia do KSRG jednostek OSP dotyczyły:

- zagadnień związanych ze standardem wyposażenia w sprzęt,
- zadań ratowniczych przewidzianych dla jednostek w ramach systemu,
- wymaganej liczby i poziomu wykształcenia członków OSP,
- utrzymywania stanu gotowości jednostki do działań ratowniczych,
- sposobów alarmowania jednostek OSP,
- ubezpieczenia członków na wypadek działań poza granicami RP.

Ponadto nowe porozumienia podpisano również z jednostkami OSP Wołczkowo (drugie włączenie warunkowe do ksrg do 2018) i OSP Brzózki (włączenie do ksrg do 2020).

5. Szkolenia, zajęcia sportowe i edukacyjne

Dla strażaków ochotników z terenu naszego powiatu przeprowadzono 4 szkolenia: 2 szkolenia podstawowe, szkolenie specjalistyczne ratownictwa technicznego oraz szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych i ratownictwa na wodach. Łącznie przeszkolono 90 strażaków – ochotników. Zajęcia szkolenia podstawowego odbywały się w komendzie, część praktyczną szkolenia technicznego przeprowadzono w firmie zajmującej się sprzedażą części samochodowych w Stobnie, zaś szkolenie wodne w całości odbyło się w Podgrodziu gm. Nowym Warpnie.



Kursy dla ratowników z ochotniczych straży pożarnych.

W ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w eliminacjach szkolnych, gminnych i powiatowych udział wzięło ponad 120 młodych pasjonatów pożarnictwa ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Najlepsi uczestnicy eliminacji powiatowych zaklasyfikowali się do rozgrywek wojewódzkich turnieju. Na turnieju wojewódzkim uczniowi z Mierzyna zabrakło tylko 1 punktu, aby zaklasyfikować się do konkursu ogólnokrajowego.



Organizatorzy i uczestnicy OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W ramach realizacji szkoleń doskonalących dla OSP przeprowadzono dwa zgrupowania szkoleniowe, które połączono z ćwiczeniami praktycznym. Jednostki OSP z gminy Dobra spotkały się na zgrupowaniu w bazie paliw w Stobnie, natomiast OSP z gminy Police i Nowe

Warpno szkoliły się w bazie paliw w Trzebieży. W trakcie zgrupowań strażacy ćwiczyli scenariusz pożaru zbiorników z ropopochodnymi.



Zgrupowanie i ćwiczenia jednostek OSP z gminy Police i Nowe Warpno w Trzebieży.



Ćwiczenia dla jednostek OSP z gminy Dobra w Stobnie.

KOMENDANT POWIATOWY

Państwowej Straży Pożarnej

Marek Gandek

bryg. mgr inż. Marek Gandek

