



Komenda Powiatowa  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Policach

**Informacja o stanie  
bezpieczeństwa Powiatu Polickiego  
w zakresie ochrony przeciwpożarowej  
za rok 2009**

Styczeń 2010

## I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU CHRONIONEGO.

### 1. OBSZAR DZIAŁANIA.

Obszar działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach obejmuje powierzchnię 664,16 km<sup>2</sup> łącznie z powierzchnią wód znajdujących się w jego granicach.

Granice obszaru określone są granicami:

- od północy gminy Nowe Warpno,
- od południa gminy Kołbaskowo,
- od zachodu granicą państwa,
- od wschodu gmin: Nowe Warpno, Police, Dobra, Kołbaskowo.

### 2. PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY.

Na obszarze Powiatu Polickiego znajdują się 4 jednostki administracyjne o powierzchniach:

- Police z miastem Police - 251,42 km<sup>2</sup> (31 miejscowości),
- Nowe Warpno z miastem Nowe Warpno - 197,07 km<sup>2</sup> (6 miejscowości),
- Dobra - 110,27 km<sup>2</sup> (17 miejscowości),
- Kołbaskowo - 105,40 km<sup>2</sup> (23 miejscowości).

**Razem – 664,16 km<sup>2</sup> (77 miejscowości).**

### 3. DEMOGRAFIA.

W rejonie działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach zamieszkuje ogółem 57 052 osób.

Średnia gęstość zaludnienia wynosi ponad 97 osób/km<sup>2</sup>.

Ludność najważniejszej w rejonie jednostki administracyjnej tzn. miasta i gminy Police stanowi ponad 64 % mieszkańców całego powiatu.

W okresie urlopowym (kolonie, obozy) ze względu na ruch turystyczny, liczba osób w rejonie wzrasta szacunkowo o około 5 000 osób.

|             |             |
|-------------|-------------|
| Police      | 39972 osób, |
| Dobra       | 14430 osób, |
| Kołbaskowo  | 1033 osób,  |
| Nowe Warpno | 1617osób.   |

#### **4. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE.**

Tereny o intensywnej zabudowie występują w praktyce wyłącznie w niektórych rejonach miasta Police. Na pozostałych terenach powiatu występuje zabudowa luźna, najczęściej o charakterze handlowo-usługowym (targowiska, hale handlowe, stacje benzynowe itp.) W ostatnim okresie nastąpiła rozbudowa zwartych osiedli mieszkaniowych zwłaszcza pomiędzy Szczecinem a Przecławiem głównie w Warzemicach. Osiedla te, pomimo, że są budowane zgodnie z warunkami technicznymi mogą stwarzać duże utrudnienia w prowadzeniu działań ratowniczych. Powodowane to jest głównie lekkomyślnością mieszkańców, którzy swoje samochody parkują w miejscach przypadkowych nie przeznaczonych na ten cel zamiast w wyznaczonych miejscach i zatoczkach parkingowych.

#### **5. PRZEMYSŁ.**

Czołowe miejsce w gospodarce powiatu zajmuje przemysł chemiczny, którego głównym przedstawicielem są Zakłady Chemiczne „Police” S.A. – potentat w produkcji nawozów sztucznych – zaliczony do Zakładów Dużego Ryzyka powstania awarii przemysłowej (ZDR). Ponadto na obszarze chronionym występuje również produkcja: gazów technicznych – „Messer - Polska” Sp. z o.o. – zaliczony do Zakładów Zwiększonego Ryzyka powstania awarii przemysłowej (ZZR), magazyny paliw płynnych – Baza Paliw nr 7 w Trzebieży - zaliczony do ZDR, J & S ENERGY S.A. Pomorskie Biuro Handlowe w Stobnie - zaliczony do ZZR i Spółdzielnia Pracy „Chemic” (produkcja wyrobów gumowych), oraz drobny przemysł cukierniczy, produkcji napojów i innych artykułów żywnościowych.

Dominujące miejsce w gospodarce zaczyna zajmować firma SONION w Mierzynie, która rozbudowuje swoją bazę lokalową i technologiczną.

W minionym roku swoje siedziby rozbudowały firmy: Feniks Cosmetics s.c. w Dobrej, Meble Morskie w Będargowie, DEKA Izolacje Techniczne w Dołujach, BETA Polska w Skarbimierzycach. Rozbudowała się również baza hotelowa, oddano do eksploatacji SILVERHOTEL z torem gokartowym w Ustowie i Hotel Dworski w Warzemicach.

Występujący kryzys gospodarczy powoduje oszczędności i cięcia finansowe w tym także nakłady na ochronę przeciwpożarową. Brak środków na bieżące utrzymanie może przyczyniać się do degradacji różnych urządzeń podnoszących stopień

bezpieczeństwa danego zakładu. W takiej sytuacji nie bierze się pod uwagę podniesienie stanu bezpieczeństwa a tym samym stosowania nowych urządzeń i systemów zabezpieczających.

Tak więc czas kryzysu może przyczynić się do obniżenia standardów bezpieczeństwa.

### ZAGROŻENIA STWARZANE PRZEZ WW. ZAKŁADY:

#### **a) Zagrożenie pożarowe**

Na obszarze chronionym znajduje się zwarty kompleks leśny - Puszcza Wkrzańska o powierzchni około 25000 ha powodujący zagrożenie pożarami lasów.

Ponadto pożarami zagrożone są:

- budynki mieszkalne,
- stodoły i budynki gospodarcze,
- budynki użyteczności publicznej,
- obiekty przemysłowe.

#### **b) Zagrożenie chemiczne**

(w szczególności zagrożenie życia i zdrowia ludzi)

Ze względu na charakter produkcji, a co za tym idzie również w związku z magazynowaniem dużych ilości materiałów niebezpiecznych (20,462 Mg amoniaku, 3 Mg chloru, 82,5 Mg ciekłego tlenu, 15 Mg acetyleny) istnieje zagrożenie chemiczne spowodowane przez Zakłady Chemiczne „Police” S. A. i „Messer - Polska” dla powiatów: Police, Goleniów, Szczecin oraz terenów przygranicznych Niemiec.

#### **c) Zagrożenie ekologiczne**

Na terenie Powiatu Polickiego istnieje zagrożenie środowiska wodnego rzeki Odry uwolnieniem kwasów: siarkowego (40 000 ton), fosforowego (19 000 ton), substancji ropopochodnych (3 700 ton).

#### **d) Zagrożenie techniczno-osuwiskowe**

Występuje w Z. Ch. „POLICE” S.A. na składowisku fosfogipsu.

**e) Zagrożenie pożarowo-wybuchowe**

Na zagrożenie pożarowo – wybuchowe narażone są głównie instalacje produkcyjne amoniaku, acetyleny, tlenu, innych gazów technicznych oraz magazyny i stacje paliw płynnych.

**f) Zagrożenie powodziowe**

Położenie części powiatu w dolinie ujścia Odry sprawia, że w okresach wysokich stanów wód występują zagrożenia powodziowe.

Tereny zagrożone częściowo to tereny Nowego Warpna, Podgrodzia, Warnołęki, Trzebieży, Polic, Mścięcina, Uniemyśla, Kurowa, Siodła Dolnego i Moczył. Może ono być spotęgowane podczas huraganowych wiatrów północnych blokujących spływ wód rzeki Odry do morza.

Ogólny obszar zagrożony powodzią wynosi 2 300 ha użytków rolnych.

Ważnym jest by przy wydawaniu pozwoleń na budowę oceniać zagrożenie zalaniem jak również sposób odprowadzania wód opadowych.

**g) Zagrożenia transportowe**

Związane są głównie z:

- przeładunkiem w portach Z.Ch. „POLICE” S.A. – pełnomorskim, barkowym oraz morskim terminalu przeładunku amoniaku i kwasu siarkowego,
- przeładunkiem kolejowym – fronty załadowczo-rozładowcze materiałów niebezpiecznych,
- transportem rurociągami i taśmociągami.

**h) Zagrożenie energetyczno-gazowe**

Wynika z eksploatacji sieci i urządzeń przemysłowych gazu ziemnego wysokociśnieniowego oraz sieci wysokonapięciowych elektrycznych. Występuje ono między innymi w firmie „Messer - Polska”, w której znajduje się produkcja acetyleny oraz rozlewnia tlenu i gazów technicznych.

Gazy są magazynowane w następujących ilościach:

- tlen ciekły maximum 75 Mg w 3 zbiornikach o pojemnościach 26/25/24 tony
- azot ciekły maximum 15 ton w zbiorniku o pojemności 13 m<sup>3</sup>,
- pozostałe gazy techniczne i aceton w ilości około 125 ton.

Acetylen wytwarzany jest w 2 wytwornicach w wyniku reakcji karbidu z wodą. Acetylen magazynowany jest w zbiorniku kloszowym o pojemności 60 m<sup>3</sup> (45 kg).

Spółdzielnia Pracy „Chemik” zajmująca się produkcją wyrobów gumowych około 1000 asortymentów (produkcja podstawowa - odbojnice). W procesie technologicznym podstawowymi surowcami są kauczuki i sadza angielska. Zagrożenie może wystąpić w przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń sadzy w pomieszczeniu „czarnych walców” w miejscu mieszania kauczuku z sadzą.

J & S ENERGY S.A. Pomorskie Biuro Handlowe w Stobnie stwarza zagrożenie, które wynika z ilości nagromadzonych paliw na obszarze o powierzchni 9,6 ha.

Na terenie tej bazy znajdują się:

- 15 zbiorników paliwowych podziemnych po 50 m<sup>3</sup> każdy,
- 8 zbiorników nadziemnych o osi pionowej o pojemności łącznej 15000 m<sup>3</sup>,
- 2 zbiorniki po 20 m<sup>3</sup> jako zbiorniki awaryjne,
- 1 zbiornik 50 m<sup>3</sup> na olej napędowy – zakładowa stacja paliw,
- instalacje i urządzenia technologiczne – rurociągi,
- pompownia,
- front nalewowo - spustowy,
- zaplecze socjalne i biurowe,
- bocznica kolejowa.

## **6. GOSPODARKA ROLNA.**

Oprócz dobrze rozwiniętych różnych gałęzi przemysłu obszar powiatu obfituje w znaczącą, ze względu na użytkową powierzchnię, ilość gruntów rolnych. Łączna powierzchnia użytków rolnych w powiecie wynosi około 27 000 ha. Spośród 4 jednostek administracyjnych – dwie jednostki tj. gmina Dobra i Kołbaskowo wyróżniają się charakterem typowo rolniczym. Powierzchnia użytków rolnych w tych gminach stanowi około 70 % ich powierzchni całkowitej. Dominują gospodarstwa małe i średnie na ogół o profilu mieszanym ukierunkowane na produkcję rolną i zwierzęcą. Na terenach rolniczych powszechnie wypalane są łąki, pastwiska i ścierniska. Prowadzenie tych czynności odbywa się na obszarach gdzie jest to zabronione, a także w sposób źle zorganizowany i bez należytego zabezpieczenia,

co najczęściej prowadzi do rozprzestrzeniania się ognia poza teren zamierzonego wypalania jak również na przyległe obszary leśne.

Znaczne zagrożenie pożarowe niektórych obszarów użytków rolnych, szczególnie w okresach długotrwałej suszy, stanowią grunty o podłożu torfowym, graniczące często z powierzchniami leśnymi.

## **7. GOSPODARKA LEŚNA.**

Powiat usytuowany jest na terenach położonych na lewym brzegu rzeki Odry. Północny obszar powiatu zajmuje zwarty kompleks leśny o powierzchni około 25 000 ha, co stanowi około 38 % całej jego powierzchni.

Kompleks ten – Puszcza Wkrzańska, łączy się od zachodu przez granicę państwa z obszarami leśnymi powiatu Uecker – Randow. Od północy i wschodu lasy powiatu graniczą z Zalewem Szczecińskim i Rostoką Odrzańską, a od południa z lasami komunalnymi miasta Szczecina.

Nadzór nad gospodarką terenów leśnych położonych w granicach powiatu sprawuje Nadleśnictwo Trzebież z siedzibą w Zalesiu. Kompleks leśny Puszczy Wkrzańskiej ze względu na rodzaj siedliska, gatunku drzewostanu i jego struktury wiekowej zaliczany jest do obszarów o najwyższym stopniu zagrożenia pożarowego – kategorii pierwszej. Parametrem mającym zasadnicze znaczenie dla zagrożenia pożarowego obszarów leśnych są typy siedliska oraz klasa wiekowa drzewostanów. Do drzewostanów o najwyższym zagrożeniu zalicza się siedliska borowe w pierwszej i drugiej klasie wiekowej. Drzewostan Puszczy Wkrzańskiej zdominowany jest przez lasy sosnowe - około 79 %. Około 30 % powierzchni to siedliska boru świeżego, około 60 % drzew w wieku do 40 lat, około 25 % w wieku 40-80 lat i około 15 % powyżej 80 lat.

Szczególnie wysokim procentem udziału siedlisk borowych cechuje się północna część obszaru Nadleśnictwa. W części południowej, z uwagi na strukturę wiekową i gatunkową drzewostanów występuje mniejsze zagrożenie pożarowe.

Szczególnie niekorzystnym okresem ze względu na możliwość występowania zwiększonego zagrożenia pożarowego jest okres przedwiośnia. W tym czasie wzrastająca temperatura powietrza sprawia, że w znacznym stopniu obniża się wilgotność ściółki, a wyschnięte dno lasu i przylegające do niego łąki z suchymi ubiegłorocznymi pozostałościami roślinnymi stwarzają wyjątkowo korzystne warunki do powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów. W okresie przedwiośnia na terenach

leśnych, a zwłaszcza na sąsiadujących z nimi łąkach i nieużytkach odnotowuje się około 80 % wszystkich pożarów powstałych na tych terenach w ciągu całego roku.

Na zagrożenie pożarowe kompleksu leśnego Nadleśnictwa Trzebież bezpośredni wpływ ma sąsiedztwo aglomeracji szczecińskiej. Powoduje ono silną penetrację lasów przez turystów, wędkarzy oraz zbieraczy runa leśnego, wśród których należy doszukiwać się znacznej liczby potencjalnych sprawców pożarów.

Szczególnie istotnym elementem oceny zagrożenia pożarowego tego obszaru jest śródleśna lokalizacja Bazy paliw nr 7 w Trzebieży podległej OLPP w Płocku. W sąsiedztwie tej bazy znajdują się drzewostany na powierzchni około 2 000 ha (zagrożenie bezpośrednie).

Ponadto możliwość występowania zwiększonego zagrożenia pożarowego może się pojawić z uwagi na wejście Polski do strefy Schengen czyli fizyczną likwidacją granicy. Związane to może być z ewentualnym zaprzestaniem mineralizacji pasa granicznego a co się z tym wiąże zarastaniem przez trawę i inne mniejsze rośliny a to z kolei w okresie wiosny może być przyczyną przeniesienia się pożaru w obu kierunkach.

## **8. HANDEL.**

W powiecie polickim z racji położenia geograficznego przy granicy państwa, oraz bezpośredniego dostępu do Zalewu Szczecińskiego szacuje się, że w strukturze sieci handlowej przeważają placówki małe, prowadzące sprzedaż detaliczną różnorodnych towarów, bez zdecydowanie przeważającej branży. Znaczącą grupę stanowią placówki branży spożywczo-przemysłowej, a w następnej kolejności ogólnospożywcze, mięsne, odzieżowe, księgarskie.

Funkcjonowanie handlu w rejonie dotychczas określały:

- niewielki wzrost liczby jednostek handlowych poprzez budowę lokali w nowych budynkach oraz adaptacji obiektów już istniejących na nowe placówki handlowe,
- rozwój prywatnej sieci handlowej,
- sukcesywnie zmniejszanie się liczby przygranicznych ośrodków handlowych i targowisk (gmina Kołbaskowo, Dobra i Nowe Warpno).

## 9. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

### a) Sieć dróg publicznych

Główne trasy komunikacyjne wyznaczają drogi tranzytowe, powiązane z podstawowymi połączeniami krajowymi i międzynarodowymi oraz przejściami granicznymi i są to:

- droga nr 114 – Nowe Warpno – Trzebież – Police – Tanowo – Szczecin,
- droga nr 10 – Szczecin – Dołuje – granica państwa w Lubieszynie,
- droga nr 13 – Szczecin – Przeclaw – Kołbaskowo – Rosówko – granica państwa,
- A 6 granica państwa – Kołbaskowo.

Zagrożenia występujące w transporcie wynikają z przewożenia niebezpiecznych związków i substancji chemicznych (TSP), jak również z możliwości powinowactwa chemicznego i wystąpienia niepożądanych reakcji. TSP po wydostaniu się ze zbiorników transportowych mogą spowodować nagle i rozległe zagrożenie działaniem trującym lub żrącym na ludzi i środowisko. Dlatego też z jednej strony ważne są przedsięwzięcia ograniczające rozmiary wpływu środka toksycznego z drugiej natomiast zapewnienie warunków do przeprowadzenia niezwłocznej ewakuacji ludności z prognozowanej strefy skażenia.

Zagrożenia wynikające z transportu TSP kształtują następujące czynniki:

- ilość przeprowadzanych transportów,
- ilość przewożonych substancji, ich różnorodność i zróżnicowanie w odniesieniu do transportu kolejowego (substancje, których nie podejmuje się przewozić kolej przewozi się transportem drogowym),
- zły stan techniczny środków transportu (autocysterny, ciągniki i cysterny),
- odstępowanie przez przewoźników od wyznaczonych tras przewozu uznanych jako optymalnie bezpieczne,
- nieprzestrzeganie zasad i przepisów RID i ADR przez przewoźników,
- nieprzewidywalność miejsca zdarzenia,
- utrudnienia w prowadzeniu działań ratowniczych wynikające z dużego natężenia ruchu,
- zagrożenia kolizjami na drogach,

- drogi biegnące w kierunku Szczecina są wąskie, o dużej liczbie niebezpiecznych łuków i miejscami o znacznym nachyleniu,
- brak świadomości spedytorów i przewoźników o skutkach zagrożeń - dotyczy to w szczególności małych firm spedytorskich i pojedynczych przewoźników.

Dodatkowymi wyjątkowo niekorzystnymi uwarunkowaniami są:

- ukształtowanie terenu powiatu Police (w tym liczne akweny i ciekły wód powierzchniowych o czym w pkt. c);
- niedostateczne rozwiązania komunikacyjne

(brak obwodnic sprawia, że ruch kołowy przejmowany jest przez układ uliczny miast i wsi. Wynika stąd konieczność przewozu materiałów niebezpiecznych przez centra miast i tereny gęsto zaludnione).

Największą masą spośród materiałów niebezpiecznych przewożonych transportem drogowym przez tereny powiatu są materiały pędne a następnie amoniak, chlor i gazy techniczne.

#### **b) Transport kolejowy**

Największe zagrożenia w przewozach kolejowych na terenach Powiatu Polickiego występują na następujących szlakach:

- wzdłuż linii kolejowej wiodącej ze Szczecina do Polic,
- na trasie: Police – Trzebież, związane z transportem materiałów pędnych,
- linia od stacji Szczecin Gumieńce do granicy państwa.

Zagrożenia przy przewozach substancji niebezpiecznych transportem kolejowym wynikają z następujących przyczyn:

- dużych ilości przewożonych jednorazowo substancji niebezpiecznych,
- złego stanu technicznego środków transportu (cystern),
- złego stanu technicznego szlaków kolejowych (zwłaszcza podtorza ),
- wyeksploatowania torowisk,
- niskiego poziomu świadomości pracowników, którzy nie są dokładnie zorientowani co transportują oraz jak należy postępować w razie zaistnienia awarii lub katastrofy,

- dokonywania transportu materiałów niebezpiecznych przez gęsto zaludnione tereny, a do paradoksu należy ich przewóz przez dworce pasażerskie – brak obwodnic,
- lokalizacji zakładów stosujących TSP w pobliżu osiedli mieszkaniowych.

#### **c) Cieki i zbiorniki wodne**

Obszar powiatu obfituje w wody powierzchniowe Zalewu Szczecińskiego. Inne większe zbiorniki wód powierzchniowych na terenie powiatu to jeziora: Bartoszewo, Świdwie, Karpino, Piaski, Myśliborskie, Nowo Warpieńskie oraz cieki: Odra Zachodnia, Kanał Kurowski, Kanał Policki i rzeka Łarpia.

Położenie części powiatu w dolinie ujścia rzeki Odry, a także liczne obszary depresyjne sprawia, że w okresach wysokich stanów wód występują realne zagrożenia powodziowe. Tereny zagrożone częściowo to tereny Nowego Warpna, Podgrodzia, Warnołęki, Trzebieży, Polic, Mścięcina, Uniemyśla, Kurowa, Siodła Dolnego i Moczył. Ogólny obszar zagrożonych użytków rolnych wynosi 2300 ha.

Zagrożenie może być spotęgowane podczas sztormowych wiatrów północnych blokujących spływ wód rzeki Odry do morza.

#### **d) Wykaz budowli hydrotechnicznych**

- Police  
Ujęcie wody i stacja pomp  
ul. Grzybowa 50,
- Police  
Ujęcie wody i stacja pomp  
ul. Tanowska 3,
- Police  
Ujęcie wody i stacja pomp  
ul. Graniczna,
- Dębostrów  
Stacja uzdatniania wody,
- Tanowo  
Ujęcie wody i stacja pomp,
- Trzebież  
Stacja uzdatniania wody

ul. Kościuszki,

- Węgornik  
Stacja uzdatniania wody,
- Leśno Górne  
Hydrofornia,
- Brzózki  
Ujęcie wody i stacja pomp
- Nowe Warpno,  
Ujęcie wody i stacja pomp,
- Police – Mścięcino  
Zbiornik wody zapasowej,
- Police – Przęsocin  
Zbiornik ciśnieniowy wody.

## II KATALOG ZAGROŻEŃ.

### 1. WYKAZ OBIEKTÓW, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE.

| Lp. | Nazwa obiektu<br>(dokładny adres)                       | Rodzaj<br>materiałów<br>Niebezpiecz-<br>nych | Maksy-<br>malna<br>ilość | Miejsce<br>składowania                                                                       | Zasięg strefy<br>stężeń<br>śmiertelnych<br><br>Ilość osób<br>mogących się<br>znaleźć<br>w strefie | Uwagi    |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.  | Zakłady<br>Chemiczne<br>„POLICE” S.A.<br>ul. Kuźnicka 1 | Amoniak                                      | 20 462<br>ton            | 1 zbiornik<br>bezcisnie-<br>niowy 15000 t.<br>3 zbiorniki<br>ciśnieniowe po<br>1500 t. każdy | 3460 m<br><br>2800                                                                                | *1<br>*2 |

|    |                                                                                                           |                  |                  |                                       |                 |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|--|
| 2. | Zakład Produkcji<br>Gazów<br>Technicznych<br>„Messer Polska<br>Sp. z o.o.”<br>Police,<br>ul. Jasienicka 7 | Acetylen         | 15 ton           | w zbiorniku<br>kloszowym<br>700 butli | 700 m           |  |
|    |                                                                                                           | Tlen ciekły      | 82.5<br>ton      | 3 zbiorniki<br>kriogeniczne           | 130             |  |
|    |                                                                                                           | Aceton           | 10 ton           | 1 zbiornik                            |                 |  |
| 3. | J & S ENERGY<br>S.A. Pomorskie<br>Biuro Handlowe<br>Stobno 100                                            | Benzyny          | 6615 ton         | Zbiorniki<br>nadziemne                | trudno określić |  |
|    |                                                                                                           | Olej<br>napędowy | 5050<br>ton      | Zbiorniki<br>nadziemne                | trudno określić |  |
| 4. | Operator<br>Logistyczny<br>Paliw Płynnych<br>Sp. z o.o. w<br>Płocku<br>Baza Paliw nr 7<br>w Trzebieży     | Olej<br>napędowy | 47773,701<br>ton | 19 zbiorników<br>podziemnych          | trudno określić |  |
|    |                                                                                                           | Olej opałowy     | *3               | 5 zbiorników<br>podziemnych           | trudno określić |  |

\*1 - występują materiały niebezpieczne, w ilościach przekraczających wartości progowe,

\*2 - występują materiały niebezpieczne, stwarzające zagrożenie poza własnym terenem dla innych obiektów. Zasięg stref śmiertelnych obliczono przy założeniu uwolnienia 3 ton NH<sub>3</sub>

\*3 – całkowita pojemność magazynowa Bazy wg. Świadectw Litrażowania dla produktów naftowych III klasy.

## 2. WYKAZ TRAS DROGOWYCH, PO, KTÓRYCH PRZEWOŻONE SĄ MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE.

| Lp. | Trasa                                                                                                | Rodzaj materiałów | Ilość przewozów                   | Uwagi |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------|
| 1.  | Droga nr 114 – Nowe Warpno – Trzebież – Police – Tanowo<br>Droga nr 115 Tanowo – Pilchowo - Szczecin | materiały pędne   | Autocystreny o pojemności 30000 l |       |

| Lp. | Trasa                                                                                                                             | Rodzaj materiałów                                   | Ilość przewozów                         | Uwagi |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
| 2.  | Droga nr 10 Szczecin –<br>Dołuje – granica Państwa<br>w Lubieszynie                                                               | materiały pędne,                                    | Autocysterny<br>o pojemności<br>30000 l |       |
|     |                                                                                                                                   | niewielkie ilości różnych<br>materiałów chemicznych | W opakowaniach<br>jednostkowych         |       |
| 3.  | Droga nr 13 Szczecin –<br>Przeclaw – Kołbaskowo –<br>Rosówko – granica<br>Państwa<br>Kołbaskowo – granica<br>państwa (droga A 6 ) | materiały pędne                                     | Autocysterny<br>o pojemności<br>30000 l |       |
|     |                                                                                                                                   | niewielkie ilości różnych<br>materiałów chemicznych | W opakowaniach<br>jednostkowych         |       |

### 3. WYKAZ BUDOWLI SZCZEGÓLNIE ZAGROŻONYCH KATASTROFAMI.

| Lp. | Nazwa budowli                         | Lokalizacja                                                                                                                | Uwagi |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.  | Budowle zlokalizowane<br>przy trasach | Droga nr 114 - Nowe Warpno – Trzebież<br>--Police – Tanowo<br>Droga nr 115 Tanowo – Pilchowo -<br>Szczecin                 | *1    |
| 2.  | Budowle zlokalizowane<br>przy trasach | Droga nr 10 Szczecin – Dołuje – granica<br>państwa w Lubieszynie                                                           | *1    |
| 3.  | Budowle zlokalizowane<br>przy trasach | Droga nr 13 Szczecin – Przeclaw –<br>Kołbaskowo - Rosówko - granica państwa<br>Kołbaskowo – granica państwa (Droga<br>A 6) | *1    |
| 4.  | Budowle zlokalizowane<br>przy trasach | Gumieńce – Turzyn – Police – Trzebież                                                                                      | *2    |
| 5.  | Budowle zlokalizowane<br>przy trasach | Gumieńce – granica państwa                                                                                                 | *2    |

\*1 - trasy drogowe

\*2 - trasa kolejowa

#### 4. WYKAZ TRAS KOLEJOWYCH, PO, KTÓRYCH PRZEWOŻONE SĄ MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE.

| Lp. | Trasa                                                                                | Rodzaj materiałów                                                                        | Ilość (t)                          | Uwagi                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.  | Gumieńce – Turzyn –<br>Mścięcino – Police                                            | materiały chemiczne<br>nadane<br>w niewielkich<br>ilościach (siarka,<br>chlor, acetylen) | 500 w miesiącu                     | Długość<br>trasy<br>w powiecie<br>4 km  |
| 2.  | Gumieńce – Turzyn –<br>Mścięcino – Z.Ch.<br>„POLICE” S.A.<br>(bocznica zakładowa)    | Siarka                                                                                   | 800 - 2 razy<br>w tygodniu         | Długość<br>trasy<br>w powiecie<br>4 km  |
|     |                                                                                      | Kwas siarkowy                                                                            | 600 - 20 razy<br>w miesiącu        |                                         |
|     |                                                                                      | Amoniak                                                                                  | 250 - 15 razy<br>w miesiącu        |                                         |
|     |                                                                                      | Kwas solny                                                                               | 50 - 5 razy w miesiącu             |                                         |
|     |                                                                                      | Kwas fosforowy                                                                           | 1000 – 3 razy<br>w miesiącu        |                                         |
|     |                                                                                      | Ług sodowy                                                                               | 50 dziennie                        |                                         |
|     |                                                                                      | inne chemikalia                                                                          | 600 – 4 razy<br>w miesiącu         |                                         |
| 3.  | Gumieńce – Turzyn –<br>Mścięcino – Police –<br>Trzebież OLPP<br>(bocznica zakładowa) | Olej napędowy<br>i opałowy                                                               | W zależności od<br>zapotrzebowania | Długość<br>trasy<br>w powiecie<br>20 km |

#### 5. WYKAZ OBIEKTÓW ENERGETYKI I ŁĄCZNOŚCI O ZNACZENIU KRAJOWYM LUB REGIONALNYM.

| Lp. | Nazwa                       | Lokalizacja                          | Uwagi |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------|-------|
| 1.  | GPZ „Mścięcino”             | Police – Mścięcino                   |       |
| 2.  | GPZ „Trzeszczyn”            | Trzeszczyn                           |       |
| 3.  | Telewizja kablowa TV<br>KAB | ul. Piłsudskiego 28<br>72-010 Police |       |

| Lp. | Nazwa                                                                 | Lokalizacja                         | Uwagi |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 4.  | Radiowęzeł zakładowy<br>Z.Ch. „POLICE” S.A.                           | ul. Kuźnicka 1<br>72-010 Police     |       |
| 5.  | T. P. S. A.<br>rejon telekomunikacyjny<br>Szczecin,<br>oddział Police | ul. Bankowa 30<br>72-010 Police     |       |
| 6.  | Urząd Pocztowy Nr 1                                                   | ul. Grunwaldzka 16<br>72-010 Police |       |
| 7.  | Urząd Pocztowy Nr 3                                                   | ul. P<br>iastów 5<br>72-010 Police  |       |
| 8.  | Urząd Pocztowy Nr 5                                                   | ul.26-Kwietnia 16<br>72-010 Police  |       |
| 9.  | Centrala automatyczna                                                 | ul. Szczecińska 24<br>Dobra         |       |
| 10. | Urząd Pocztowy                                                        | ul. Kościuszki 58<br>Nowe Warpno,   |       |
| 11. | Centrala automatyczna                                                 | Kolbaskowo 16                       |       |

#### 6. WYKAZ OBIEKTÓW, W KTÓRYCH WYMAGANA JEST INSTALACJA SYGNALIZACYJNO - ALARMOWA.

| Lp. | Przeznaczenie obiektu<br>- adres                       | Adres właściciela                                              | Rodzaj, typ<br>SAP<br>Podłączenie do<br>PSP | Uwagi                                              |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.  | TP S. A. Szczecin<br>oddział Police,<br>ul. Bankowa 32 | Telekomunikacja Polska<br>S. A. Szczecin,<br>ul. Wyzwolenia 70 | ANX – 95<br>EUROSAP -<br>LTD                | Centrala<br>E 10<br>12000<br>numerów<br>* 1<br>* 2 |

|    |                                                                                      |                                                                                              |                                  |                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Miejski Ośrodek Kultury<br>ul. Siedlecka 1                                           | Urząd Gminy Police<br>ul. Batorego 1                                                         | ANX – 95<br>EUROSAP -<br>LTD     | * 1<br>* 2                                                                            |
| 3. | Hala sportowa<br>ul. Siedlecka 1a                                                    | Urząd Gminy Police<br>ul. Batorego 1                                                         | Telsap system<br>Linie dozorowe  | * 3<br>* 5                                                                            |
| 4. | Rozdzielnia gazu<br>ul. Grunwaldzka 8 A<br>72 – 010 Police                           | PGN i G S.A. w Warszawie<br>oddział Szczecin<br>ul. Tama Pomorzańska 26<br>70 – 952 Szczecin | ANX – 95<br>EUROSAP -<br>LTD     | * 3<br>* 5                                                                            |
| 5. | Zespół Zakładów Opieki<br>Zdrowotnej – szpital<br>ul. Siedlecka 2<br>72 – 010 Police |                                                                                              | Telsap system<br>CSP – 10 T 3    | * 3<br>* 5                                                                            |
| 6. | Zakłady Chemiczne<br>„POLICE” S.A.<br>ul. Kuźnicka 1<br>72 – 010 Police              |                                                                                              | Telsap system<br>13 podcentralek | około<br>4000 szt.<br>czujek<br>* 1<br>* 3<br>* 6                                     |
| 7. | Obiekty kultu<br>religijnego                                                         | Kościół - Tatynia                                                                            |                                  | * 1<br>wyznaczo<br>ny przez<br>Generalne<br>go<br>Konserva<br>tora<br>Zabytków<br>* 3 |
| 8. | Bank PKO S.A.<br>ul. Bankowa                                                         |                                                                                              | Brak danych                      | * 2<br>* 5                                                                            |
| 9. | Messer Polska Sp. z o.o.<br>Oddział Police                                           | Messer Polska Sp. z o.o.<br>ul. Maciejkowicka 30                                             | W trakcie<br>modernizacji        | * 3<br>* 5                                                                            |

|     |                                                                                   |                                                                                              |             |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|     | ul. Jasienicka 7                                                                  | 41-503 Chorzów                                                                               |             | * 6        |
| 10. | J & S ENERGY S.A.<br>Pomorskie Biuro<br>Handlowe<br>Stobno 100<br>72 – 002 Dołuje | J & S ENERGY S.A.<br>Warszawa<br>Oddział w Szczecinie<br>ul. Ludowa 7/8<br>71 – 700 Szczecin | Brak danych | * 3<br>* 5 |
| 11. | Centrum Handlowo-<br>Usługowe „KINGA”<br>ul. Wyszyńskiego 13 72<br>– 010 Police   | Stanisław Wielowski –<br>właściciel CHU „KINGA”<br>ul. Wyszyńskiego 13<br>72 – 010 Police    | Brak danych | * 1<br>* 2 |

\* 1 – Wymagane stosowanie

\* 2 – Połączone z PSP

\* 3 – Niepołączone z PSP

\* 4 – Brak danych

\* 5 – Brak obowiązku podłączenia

\* 6 – Podłączone do Zakładowej Straży Pożarnej Z.Ch. „POLICE” S.A.

## 7. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH.

| Lp. | Nazwa                   | Lokalizacja                                                                                                   | Wielkość<br>terenu<br>zalewo-<br>wego | Uwagi                                                                                      |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Wyspa<br>Policka        | Polder<br>2 stacje pomp<br>Police I – 0,6 m <sup>3</sup> /s<br>Mścięcino – 0,2 m <sup>3</sup> /s              | 230 ha                                | Długość wału 5,9 km,<br>wysokość 2 m,<br>Szerokość podstawy 6 m,<br>Szerokość korony 3m    |
| 2.  | Police –<br>Jasienica   | Polder<br>1 stacja pomp 0,45 m <sup>3</sup> /s                                                                | 150 ha                                | Długość wału 11,9 km,<br>wysokość 1,6m<br>Szerokość podstawy 5 m,<br>szerokość korony 2 m. |
| 3.  | Jasienica –<br>Trzebież | Użytki zielone<br>5 stacji pomp<br>Trzebież I – 0,16 m <sup>3</sup> /s<br>Trzebież II – 0,1 m <sup>3</sup> /s | 580 ha                                | Długość wału<br>10,9 km<br>wysokość 1,6m<br>szer. podstawy                                 |

|  |  |                                                                                                               |  |                         |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|
|  |  | Uniemyśl – 0,6 m <sup>3</sup> /s<br>Niekłończyca – 0,6 m <sup>3</sup> /s<br>Jasienica – 0,6 m <sup>3</sup> /s |  | 5 m, szer. korony 2,5 m |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|

### III ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Ochrona przeciwpożarowa na obszarze powiatu opiera się na strukturach Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Strażach Pożarnych. Ponadto na terenie Powiatu Polickiego funkcjonuje jedna Zakładowa Straż Pożarna w Zakładach Chemicznych „POLICE” S. A. W celu wzajemnego współdziałania Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach posiada zawarte Porozumienia z: Zakładową Strażą Pożarną Zakładów Chemicznych Police (30.07.2001) Komendą Miejską PSP w Szczecinie ( 15.07.2008) oraz Komendą Powiatową PSP w Gryfinie ( 16.07.2008).

#### 1. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (KP PSP).

Na terenie Powiatu Polickiego funkcjonuje od 01 stycznia 1999 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (KP PSP) mieszcząca się obecnie w budynku usytuowanym w Policach przy ul. Tanowskiej 4a.

##### a) Etatyzacja i wyszkolenie

Wykonanie zatrudnienia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w dniu 31 grudnia 2009 r. wynosiło ogółem 49 etatów w tym:

- 2 etaty cywilne (zatrudnione 3 osoby na 1; ¼ i ¾ etatu)
- 47 funkcjonariuszy - w tym w rozkładzie czasu służby:
  - zmianowym – 38; co stanowi 80,85 % ogółu zatrudnionych
  - codziennym – 9; co stanowi 19,15 % ogółu zatrudnionych.


W dniu 31.12.2009 roku występowało pełne zatrudnienie w Komendzie Powiatowej PSP w Policach.

**Struktura zatrudnienia w poszczególnych korpusach na koniec 2009 r. kształtowała się następująco:**

Stan na dzień 31.12.2009 roku:

- 8 oficerów
- 11 aspirantów
- 20 podoficerów
- 8 szeregowych


Zestawienie porównawcze roku 2008 z rokiem 2009:

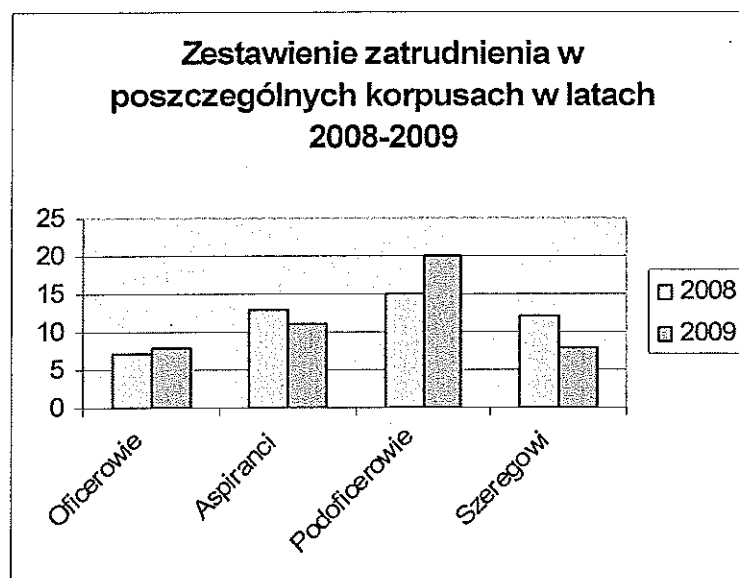

W 2009 roku ze służby odeszło 2 funkcjonariuszy na zaopatrzenie emerytalne. Do służby przyjęto 1 funkcjonariusza oraz 1 przeniesiono do pełnienia dalszej służby w KP PSP w Policach.

Stan wykształcenia funkcjonariuszy w dniu 31 grudnia 2009 roku znajdował się na poziomie bardzo dobrym. Na 47 funkcjonariuszy 21 posiada wykształcenie wyższe, 12 policealne, 14 średnie.

### Zestawienie wykształcenia ogólnego funkcjonariuszy stan na dzień 31.12.2009 roku

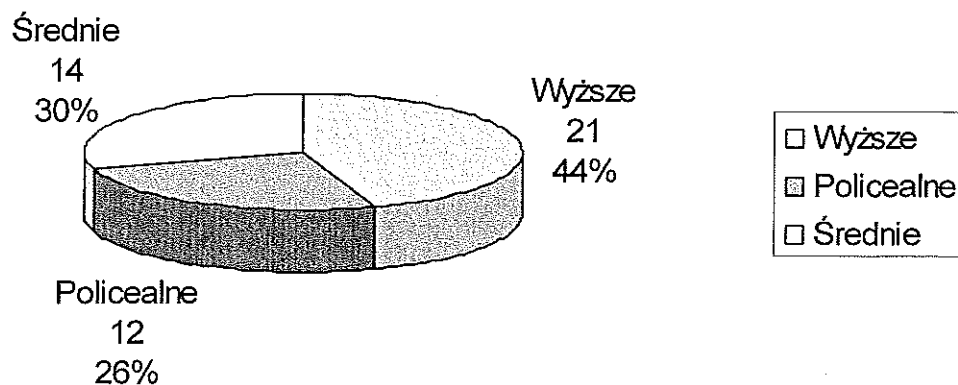

W 2009 r. awansowano na wyższe stopnie służbowe:

- 5 oficerów ( w tym 1 funkcjonariusz na pierwszy stopień oficerski)
- 2 aspirantów
- 5 podoficerów
- 5 szeregowych

Od 01.01.2005 roku do 30.01.2009 roku umożliwiono odbywanie zastępczej służby wojskowej w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej.

W związku tym od dnia 01 lutego 2005 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przyjęła początkowo jednego poborowego w ramach odbycia wojskowej służby zastępczej. W kolejnych latach liczba poborowych odbywających zastępczą służbę wojskową w KP PSP stale się powiększała .

W dniu 30 grudnia 2009 roku z mocy ustawy poborowi odbywający zastępcze służby wojskowe w RP zostali przeniesieni do rezerwy. W Komendzie Powiatowej PSP w Policach zastępczą służbę wojskową w 2009 roku odbywało łącznie 4 poborowych. Trzech z nich zakończyło zastępczą służbę wojskową w 2 kwartale 2009 roku. Jeden z poborowych, zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie powinien zakończyć służbę w 2010 roku. Zmiana ustawy o odbywaniu

służby wojskowej spowodowała, że służbę skrócono do końca 2009 roku. W przeciągu całego okresu zastępczą służbę wojskową w KP PSP Police odbyło 12 poborowych

Komenda Powiatowa prowadzi również stałą współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Policach. W ramach dokształcania zawodowego umożliwia się odbywanie staży zawodowych młodym, bezrobotnym osobom.

W ramach reorganizacji komend powiatowych /miejskich/, która nastąpiła w 2007 roku KP otrzymała 4 etaty w tym 1 cywilny. Obecny stan zatrudnienia, pomimo zwiększenia ilości etatów w Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej, szczególnie w systemie zmianowym jest zdecydowanie za mały. Składają się na to również następujące przyczyny:

- urlopy,
- zwolnienia chorobowe,
- delegacje,
- kursy i szkolenia,
- zmniejszenie czasu służby do 40 godzin tygodniowo.

Reorganizacja wprowadziła również zmianę regulaminu organizacyjnego. Została zmieniona struktura organizacyjna Komendy Powiatowej PSP w Policach oraz zwiększono ilość posiadanych etatów do 49 (w tym 2 cywilne).

Znacznemu zmniejszeniu uległa ilość funkcjonariuszy pełniących służbę w systemie codziennym. Z poprzednich 13 etatów funkcjonariuszy, pozostawiono 9. Zmniejszenie, to spowodowało między innymi likwidację 2 osobowej sekcji ds. kontrolno- rozpoznawczych i utworzono samodzielne stanowisko do w/w spraw. Do chwili obecnej zadania komórki kontrolno- rozpoznawczej na terenie powiatu wykonuje tylko jeden funkcjonariusz. Taki stan powoduje ograniczenia w ciągłości wykonywania zadań.

W 2009 roku dalszą konsekwencją braku wystarczającej liczby etatów w systemie codziennym była konieczność połączenia trzech komórek organizacyjnych tj. ds. kwatermistrzowskich, technicznych i operacyjnych w jeden wydział. W zakres obowiązków tego wydziału dodatkowo weszły zagadnienia operacyjne i szkoleniowe.

Obniżenie etatów w dalszym ciągu wpływa niekorzystnie na wydajność pracy w komórkach organizacyjnych KP PSP w Policach.

Należy zaznaczyć, że zadania Państwowej Straży Pożarnej systematycznie wzrastają, co powoduje stałe zwiększanie zadań również dla funkcjonariuszy systemu

codziennego. Należy zwrócić uwagę, na fakt wykonywania przez nich również zadań z zakresu systemu zmianowego. Funkcjonariusze Ci często pełnią służby zastępcze w systemie zmianowym lub dyżury domowe oficera dyspozycyjnego. Sytuacja ta powoduje generowanie godzin nadliczbowych trudnych do wykorzystania ze względu na bieżące obowiązki. Aby wyeliminować w/w sytuacje niezbędnym byłoby przywrócenie dawnej ilości etatów. Etaty są przyznawane przez jednostki nadrzędne PSP w zależności od możliwości finansowych znajdujących się w budżecie państwa i niezależne od komendanta powiatowego.

#### **b) Baza lokalowa**

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach od roku 2005r. zajmuje obiekt przy ul. Tanowskiej 4a.

Obiekt nawiązuje formą architektoniczną do sąsiednich budynków produkcyjnych i usługowych wybudowanych w sąsiedztwie i. składa się z kilku form prostopadłościennych zestawionych w kształcie litery „L”. Od frontu ulicy Tanowskiej widzimy dwie bryły. Jednokondygnacyjną bryłę garażu wozów bojowych z sześcioma bramami wyjazdowymi. Dwukondygnacyjną bryłę Komendy z wyeksponowaną w formie przeszklonego trójscianu funkcją Powiatowego Stanowiska Kierowania zakończoną odstawioną od budynku żelbetową konstrukcją masztu łączności radiowej o wysokości 24 m. Do części frontowej dostawione są dwa prostopadłe skrzydła, jedno dwukondygnacyjne biurowe i drugie jednokondygnacyjne zaplecze magazynowo – techniczne wraz z garażem samochodów operacyjnych z trzema bramami wyjazdowymi, pomiędzy nimi zielony dziedziniec rekreacyjny. Ogółem powierzchnia zabudowana wynosi 1437 m<sup>2</sup>, powierzchnia całkowita 2142 m<sup>2</sup>, powierzchnia netto 1830 m<sup>2</sup>, kubatura 10388 m<sup>3</sup>. Na zapleczu posesji znajduje się część sportowa z boiskiem i wspinalnią do ćwiczeń wysokościowych. Budynek spełnia wszystkie podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, higieny pracy i ergonomii.

**c) Wyposażenie**

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach dysponuje następującym sprzętem:

| Lp. | Rodzaj sprzętu                                          | Ilość | Rok produkcji           |
|-----|---------------------------------------------------------|-------|-------------------------|
| 1.  | Samochód GBA 2/24 MAN (średni gaśniczy)                 | 1     | 2003                    |
| 2.  | Samochód SRtBA 1/2,5 (średni ratownictwa technicznego)  | 1     | 2004                    |
| 3.  | Samochód GCBA 8,5/60 (gaśniczy ciężki)                  | 1     | 2007                    |
| 4.  | Samochód GCBA 5/24 (gaśniczy ciężki)                    | 1     | 1997                    |
| 5.  | Samochód GCBM 18/16 (cysterna 18 tonowa)                | 1     | 1989                    |
| 6.  | Samochód SD-30 (drabina mechaniczna)                    | 1     | 1979                    |
| 7.  | Samochód SLOp (operacyjny)                              | 1     | 1997                    |
| 8.  | Samochód SLKw (kwatermistrzowski do 3,5t)               | 1     | 2003                    |
| 9.  | Samochód SLKw (kwatermistrzowski – do usuwania odpadów) | 1     | 2001                    |
| 10  | Samochód SKw (samochód kwatermistrzowski ponad 3,5t.)   | 1     | 1985                    |
| 11  | Samochód SLRR Mercedes 290 GD (rozpoznawczo-ratowniczy) | 1     | 1994                    |
| 12  | Pompa dużej wydajności M 40/8                           | 1     | 1978                    |
| 13  | POd (przyczepka oddymiająca)                            | 1     | 1974                    |
| 14  | POn (przyczepka oświetleniowa)                          | 1     | 1989                    |
| 15  | Wodne prądownice typu Turbo                             | 4     | 1995/2003               |
| 16  | Motopompy przenośne do wody czystej                     | 4     | 1988/2008               |
| 17  | Motopompy pływające                                     | 7     | 94/01/03/07             |
| 18  | Podnośniki pneumatyczne wysokociśnieniowe do 10 ton     | 1     | 2004                    |
| 19  | Podnośniki pneumatyczne wysokociśnieniowe ponad 10 ton  | 1     | 2004                    |
| 20  | Rozpieracze ramieniowe                                  | 3     | 1999/2003/2007          |
| 21  | Nożyce hydrauliczne                                     | 3     | 1999/2003/2007          |
| 22  | Rozpieracz kolumnowy                                    | 4     | 1999/2003/<br>2004/2007 |

| Lp. | Rodzaj sprzętu                                                           | Ilość | Rok produkcji           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|
| 23  | Nożyco-rozpieracz hydrauliczny                                           | 1     | 2003                    |
| 24  | Zaciskacz hydrauliczny do rur                                            | 2     | 2003                    |
| 25  | Rozpieracz do drzwi z pompą ręczną                                       | 2     | 2002/2003               |
| 26  | Nożyce do pedałów                                                        | 1     | 2004                    |
| 27  | Zestaw klinów stabilizujących                                            | 1     | 2004                    |
| 28  | Zabezpieczenie poduszki powietrznej                                      | 1     | 2004                    |
| 29  | Pompa z silnikiem spalinowym zasilająca<br>2 urządzenia Lukas / Holmatro | 4     | 1999/2003/<br>2004/2007 |
| 30  | Aparaty powietrzne nadciśnieniowe                                        | 21    | 1998/2003/<br>2004/2007 |
| 31  | Butle rezerwowe 4l/200 atm (w tym<br>kompozytowe )                       | 14    | 86/03/07                |
| 32  | Maski nadciśnieniowe do aparatów powietrz.                               | 44    | 98/03/07                |
| 33  | Piła do betonu i stali spalinowa o średnicy tarczy<br>do 12"             | 4     | 1988/2003/<br>2004/2007 |
| 34  | Piła łańcuchowa spalinowa o długości<br>prowadnicy 63 cm                 | 7     | 99/01/03/04/07          |
| 35  | Sprężarki powietrzne elektryczne                                         | 1     | 1999                    |
| 36  | Agregaty prądotwórcze do 5 kW                                            | 4     | 87/97/03/04             |
| 37  | Agregaty prądotwórcze do 10kW                                            | 1     | 2007                    |
| 38  | Najświetnice halogenowe 0,5 kW                                           | 2     | 1997                    |
| 39  | Najświetnice halogenowe 1,0 kW.                                          | 8     | 1989/2003/<br>2004/2007 |
| 40  | Sygnalizatory bezruchu                                                   | 24    | 1999/2003               |
| 41  | Latarki ręczne                                                           | 17    | 95/99/03/04/<br>07      |
| 42  | Pompa beczkowa (odkurzacz)                                               | 1     | 2000                    |
| 43  | Radiotelefony nasobne                                                    | 15    | 99/03/04/07             |
| 44  | Radiotelefony nasobne z sygnalizatorem<br>bezruchu i urządzeniem VOX     | 4     | 2001                    |
| 45  | Ubrania żaroodporne ciężkie                                              | 4     | 2004                    |
| 46  | Ubrania gazoszczelne                                                     | 2     | 2004                    |

| Lp. | Rodzaj sprzętu              | Ilość | Rok produkcji |
|-----|-----------------------------|-------|---------------|
| 47  | Motopompa szlamowa          | 1     | 2005          |
| 48  | Turbinowa pompa głębinowa   | 1     | 2005          |
| 49  | Łódź ratownicza z silnikiem | 1     | 2005/2004     |
| 50  | Przyczepka pod łódkę        | 1     | 2005          |
| 51  | Detektor wielogazowy        | 2     | 2006          |

W 2009 roku Komenda Powiatowa PSP pozyskała:

- środek pianotwórczy 1000 l. zakupionych dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego,
- samochód ratownictwa wysokościowego SD-30 z KM PSP Szczecin,
- pojazdy: trzy terenowe Mercedesy 290 GD, ciągnik rolniczy Honda TRX i Polonez FSO z Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej,
- sprzęt sportowy oraz biurowy z Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej,
- 4 radiotelefony bazowe MOTOROLA GM 360.

Dzięki „Programowi modernizacji służb...” w ramach zadania „ Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” zainstalowano na dwóch pojazdach KP PSP Police systemy pozycjonowania pojazdów oraz rozbudowano System Wspomagania Decyzji o aplikację pozycjonowania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.09.2000 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Policach występują następujące niedobory samochodów i sprzętu pożarniczego.

- namiot ewakuacyjny z osprzętem,
- urządzenie do cięcia płomieniowego,
- zapory przeciwolejowe sztywne
- linkowe urządzenie ratownicze- do ratownictwa wysokościowego,
- generator piany lekkiej,
- skokochron kategorii 2,
- agregat prądotwórczy powyżej 20 kVA,
- podstawowe wyposażenie samochodu rozpoznawczo-ratowniczego: sprzęt ochrony osobistej, ubrania gazoszczelne, sprzęt wykrywczowy - pomiarowy, zestaw narzędzi hydraulicznych.

Wymieniony wyżej sprzęt jest niezbędny do zapewnienia prawidłowego stopnia ochrony strażaków przed urazami oraz do prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych. Posiadanie w/w sprzętu zdecydowanie podniesie stopień bezpieczeństwa oraz szybkość reakcji ratowników KP PSP w Policach. W chwili obecnej jesteśmy zmuszeni posilkować się takim sprzętem z KM PSP w Szczecinie.

W niedoborach sprzętowych nie ujęto sprzętu pomocniczego, burzącego oraz asekuracyjnego przydatnego do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań. Obecnie używany sprzęt z roku na rok ulega coraz większemu zużyciu, a brak sukcesywnej wymiany, uzupełnienia oraz badań doprowadzi do znacznego pogorszenia skuteczności działań ratowniczo-gaśniczych. Stosowanie sprzętu bez aktualnych atestów prowadzi również do sytuacji, gdzie kadra dowódcza stoi przed dylematem czy go używać czy wycofać z eksploatacji, mają na uwadze ograniczenia efektywności działań.

#### **d) Łączność**

Ze względu na wydłużony kształt Powiatu Polickiego, ukształtowanie terenu, sąsiedztwo miasta Szczecina oraz usytuowanie Komendy Powiatowej we wschodniej części powiatu najczęściej nie ma bezpośredniej łączności z samochodami ratowniczo-gaśniczymi prowadzącymi działania na południu powiatu. W celu poprawy łączności koniecznym jest zainstalowanie, co najmniej jednego przemiennika częstotliwości, który poprawi łączność radiową w powiecie.

W całym systemie łączności oprócz organizacji łączności zasadnicze znaczenie ma jakość i niezawodność sprzętu. Komenda Powiatowa posiada obecnie 9 radiotelefonów samochodowych (w tym 8 typu Motorola i 1 Radmor) o odstępach między kanałowym 12,5 kHz i 14 radiotelefonów przenośnych spełniających wymagania nowo opracowanych założeń dla sprzętu radiowego w PSP.

W Powiatowym Stanowisku Kierowania (PSK) znajdują się 2 zintegrowane stanowiska operatorskie, zapewniające dalekosiężną łączność radiową z wszystkimi komendami powiatowymi i miejskimi PSP z terenu województwa. Ponadto prowadzony jest nasłuch na kanałach Lasów Państwowych, oraz na ogólnopolskim kanale ratowniczym Pogotowia Ratunkowego oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Obecnie brak jest zorganizowanej łączności współdziałania i alarmowania służb ratowniczych na

wydzielonym kanale pracy wszystkich służb, co skróciłoby czas potrzebny do podjęcia działań ratowniczych.

#### **e) Budżet Komendy Powiatowej**

W roku 2009 zaplanowana dotacja budżetowa była o 5,08 % wyższa w stosunku do roku 2008. W 2009 roku realizowane były zakupy na wyposażenie Komendy np.:

- zakupy drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz łączności,
- zakupy bieżące na funkcjonowanie Komendy (dużą część wydatków rzeczowych stanowiły wydatki na zakup paliwa, energii),
- dzięki dofinansowaniu z samorządów możliwe było wykonanie remontu i naprawy samochodu ratownictwa wysokościowego SD-30.

Zmiany w wyposażeniu i w sprzęcie ujęto w dziale III pkt 1 lit. c.

Budżet roku 2009 pozwalał na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach w sposób oszczędny i racjonalny. Środki finansowe przyznane w 2009 roku na nasze wydatki pozwoliły należycie (w miarę możliwości) wykonywać zadania nałożone na Komendę przez Ustawodawcę.

## **2. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE (OSP).**

Na terenie Powiatu Polickiego zarejestrowanych jest 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Pięć z nich jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych są niezbędne w funkcjonowaniu systemu ochrony przeciwpożarowej przede wszystkim na szczeblu gminy. Jest to spowodowane przede wszystkim bezpieczeństwem społeczności lokalnych, gdyż dojazd jednostek Państwowej Straży Pożarnej ze względu na odległość może być wydłużony. Dlatego sprawnie funkcjonujące i dobrze wyposażone jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych są niezbędne w każdej większej miejscowości. Są one szczególnie niezbędne w okresach wiosennego wypalania traw oraz letnich pożarów lasów. Bez ich udziału rozmiary pożarów byłyby znacznie większe i straty pożarowe byłyby znacznie wyższe.

Mając na uwadze podnoszenie bezpieczeństwa pożarowego w poszczególnych miejscowościach należy rozważyć potrzebę tworzenia nowych jednostek w takich

miejscowościach jak Przeclaw czy Mierzyn, gdzie obserwujemy dynamiczny rozwój i wzrost zagrożeń.

W ubiegłym roku udało się wybudować i oddać do użytkowania nowy budynek strażnicy OSP w Wołczkowie. Umożliwiło to również jednoczesne doposażenie OSP w samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 0,7/20, pozyskany z Komendy Miejskiej PSP ze Szczecina. OSP Kołbaskowo pozyskała kolejny, nowoczesny i funkcjonalny samochód ratownictwa technicznego SRt. Jest to już 3 pojazd pozyskany w przeciągu ostatnich 3 lat, który pozwolił wymienić przestarzały tabor tej jednostki.

**Wykaz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Polickiego oraz ich podstawowe wyposażenie i kategorie przedstawia poniżej zamieszczona tabela.**

| Lp. | Gmina       | Jednostka OSP | Rodzaj samochodu | Marka i typ | Rok prod. |
|-----|-------------|---------------|------------------|-------------|-----------|
| 1.  | Dobra       | Dobra         | GBA 2,5/16       | Star 244    | 1983      |
|     |             | Wołczkowo     | GBA 07/20        | IVECO       | 1998      |
|     |             |               | GLM 8            | Mercedes    | 1995      |
| 2.  | Kołbaskowo  | Kołbaskowo    | SRt              | IVECO       | 1997      |
|     |             |               | GBA 1,8/16       | Volvo       | 1990      |
|     |             |               | GBA 1,6/16       | Mercedes    | 1981      |
|     |             |               | SLRd             | Tarpan      | 1994      |
|     |             |               | SLKw             | Lublin      | 1996      |
|     |             | Smolecin      | GBA 2,5/16       | Star 244    | 1976      |
| 3.  | Nowe Warpno | Brzózki       | GBM 2,5/8        | Star 244    | 1979      |
|     |             | Nowe Warpno   | GBM 2,5/8        | Star 266    | 1990      |
|     |             |               | GBA 2,5/16       | Star 244    | 1990      |
| 4.  | Police      | Police        | GBA 2,5/16       | Star 244    | 1990      |
|     |             |               | SLOp             | Polonez     | 1995      |
|     |             | Tanowo        | GBM 2,5/8        | Star 244    | 1987      |
|     |             |               | GBA 2,5/16       | Star 244    | 1986      |
|     |             | Tatynia       | GBM 2,5/8        | Star 244    | 1983      |
|     |             | Trzebież      | GBM 2,5/8        | Star 266    | 1989      |
|     |             |               | GCBA 5/24        | Jelcz 010   | 1997      |

Sprzęt samochodowy znajdujący się w Ochotniczych Strażach Pożarnych wymaga odnowienia. Sytuacja ta może ulec poprawie dopiero, gdy gminy zaczną lepiej finansować te jednostki lub poprawi się wyposażenie w Państwowej Straży Pożarnej i będzie można przekazywać im zbędny sprzęt.

W 2009 roku przeprowadzono inspekcję wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Polickiego. Pięć jednostek: Nowe Warpno, Trzebież, Tanowo, Dobra i Kołbaskowo włączonych jest w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostki włączone w struktury KSRG muszą posiadać minimum dwa średnie samochody pożarnicze. W chwili obecnej OSP w Dobrej nie spełnia wymagań rozporządzenia w sprawie włączania jednostek do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Plany budowy w roku bieżącym nowej remizy stwarzają możliwości garażowania dodatkowego samochodu który umożliwi spełnienie w/w warunków.

W skrócie sytuacja w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu przedstawia się następująco:

**Jednostka OSP Nowe Warpno** posiada dwa średnie samochody gaśnicze. Budynek remizy jest w dobrym stanie. Ubezpieczenie i badania lekarskie posiada 14 druhow. Jednostka nie posiada sprzętu hydraulicznego, zapasu środka pianotwórczego. Brak umowy na przeglądy i konserwacje aparatów ochrony dróg oddechowych.

**Jednostka OSP Dobra** posiada jeden średni i jeden lekki samochód gaśniczy. Ubezpieczenie i badania lekarskie posiada 19 druhow. Wyposażenie jednostki w sprzęt jest na dobrym poziomie. Budynek remizy posiada pomieszczenie socjalne, jest ogrzewany, wymaga jednak remontu przeciekającego dachu garażu. Konieczna jest rozbudowa istniejącej remizy o nowy boks garażowy. Brakuje drugiego samochodu ciężkiego lub średniego.

**Jednostka OSP Tanowo** posiada dwa średnie samochody gaśnicze. Ubezpieczonych jest 15 druhow, badania lekarskie posiada 20. Budynek remizy jest w stanie dobrym, posiada ogrzewanie gazowe. Jednostka wzbogaciła się o zestaw narzędzi hydraulicznych oraz motopompę TOHATSU. Brak umowy na przeglądy i konserwacje aparatów ochrony dróg oddechowych.

**Jednostka OSP Kołbaskowo** posiada cztery samochody: trzy średnie samochody gaśnicze oraz lekki samochód ratownictwa drogowego. Ubezpieczonych

10 druhów, badania lekarskie posiada 18 druhów. Na budynek remizy składa się kompleks budynków po byłej jednostce wojskowej.

**Jednostka OSP Trzebież** posiada jeden średni samochód gaśniczy. Ubezpieczenie posiada 10 druhów, badania lekarskie 10. Budynek remizy wymaga natychmiastowego remontu. Braki w wyposażeniu sprzętowym: sprzęt hydrauliczny. Konieczność rozbudowy remizy o drugi boks garażowy, celem zapewnienia minimum dwóch boksów garażowych. Braki umowy na przeglądy i konserwacje aparatów ochrony dróg oddechowych. Dramatycznego obrotu nabiera sprawa budynku strażnicy. Na dzień dzisiejszy budynek ten nie nadaje się do dalszej eksploatacji.

**Jednostka OSP Police** posiada jeden średni samochód gaśniczy. Ubezpieczonych jest 12 druhów, badania lekarskie posiada 25. Budynek remizy w stanie dobrym, ogrzewany gazowo, posiada trzy boksy garażowe. Wyposażenie w sprzęt na dobrym poziomie. Brak sprzętu hydraulicznego, piły do betonu i stali. Konieczność remontu pomieszczenia kuchennego. Brak umowy na przeglądy i konserwacje aparatów ochrony dróg oddechowych.

**Jednostka OSP Brzózki** posiada jeden średni samochód gaśniczy. Budynek remizy składa się z garażu, brak pomieszczeń socjalnych, ogrzewany elektrycznie. Braki w wyposażeniu sprzętowym: torba medyczna PSP R1, sprzęt hydrauliczny, aparaty ochrony dróg oddechowych, środek pianotwórczy, ubrania specjalne, piła do betonu i stali, drabina D10W. Konieczność rozbudowy o drugi boks wyjazdowy i pomieszczenia socjalne. Ubezpieczono 12 druhów, 12 posiada aktualne badania lekarskie.

**Jednostka OSP Tatynia** posiada jeden średni samochód gaśniczy. Ubezpieczenie posiada 15 druhów, badania lekarskie 15. Budynek remizy składa się z ogrzewanego elektrycznie garażu, brak pomieszczeń socjalnych. Braki w wyposażeniu: torba medyczna, sprzęt hydrauliczny, aparaty ochrony dróg oddechowych, piła do betonu i stali. Konieczność rozbudowy.

**Jednostka OSP Wolczkowo** posiada jeden średni i jeden lekki samochód gaśniczy. Ubezpieczonych i posiadających badania lekarskie jest 20 druhów. Braki w sprzęcie: sprzęt hydrauliczny, piła do betonu i stali. W 2009 roku została oddana do użytkowania nowa strażnica OSP, posiadająca dwa boksy garażowe oraz zaplecze socjalne.

**Jednostka OSP Smolęcín** posiada jeden średni samochód gaśniczy. Budynek remizy w stanie bardzo dobrym, ogrzewany elektrycznie. Konieczny remont

posiadanego samochodu lub pozyskanie drugiego. Braki w sprzęcie: torba medyczna, sprzęt hydrauliczny, piła spalinowa, piła do betonu i stali. Ubezpieczono 8, posiada badania 2 członków.

Posiadany tabor samochodowy w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych jest przestarzałej konstrukcji - przeważają samochody marki STAR 244 oraz STAR 266. Konieczne jest pozyskanie nowych średnich samochodów gaśniczych na potrzeby tych jednostek, aby ich działania były skuteczniejsze. Należy też doposażyć każdą jednostkę w niezbędny sprzęt i środki do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Posiadanie na terenie powiatu dobrze wyposażonych i sprawnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w znaczący sposób poprawia bezpieczeństwo ludności i skraca czas podjęcia działań.

### **3. ZAKŁADOWA STRAŻ POŻARNA (ZSP).**

Na terenie Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A. funkcjonuje Zakładowa Straż Pożarna, która jest utworzona do zabezpieczania terenu zakładu. Komenda Powiatowa PSP w Policach ma podpisane porozumienie, na podstawie, którego jednostka ta uczestniczy w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie Powiatu Polickiego. Jest to najskuteczniejsza pod względem możliwości podejmowania działań ratowniczo -gaśniczych jednostka ochrony przeciwpożarowej w powiecie, będąca poza strukturami PSP. Spowodowane jest to kilkoma czynnikami, a w szczególności:

- dobrym wyposażeniem w sprzęt,
- większą niż w przypadku KP obsadą etatową zmian służbowych,
- dobrym wyszkoleniem specjalistycznym załogi,
- cztero zmianowym systemem służby pozwalającym na dobry wypoczynek i przygotowanie się do służby.

## Wykaz wyposażenia Zakładowej Straży Pożarnej

Tab.1

| LP.        | RODZAJ SPRZĘTU                                                 | ILOŚĆ  |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------|
| <b>I</b>   | <b>Samochód gaśniczy GCBART 2,5/24 z wyposażeniem:</b>         |        |
| 1          | Agregat prądotwórczy "Knurz" 8,5 kVA                           | 1      |
| 2          | Aparat powietrzny Auer                                         | 4      |
| 3          | Ubranie gazoszczelne Auer                                      | 4      |
| 4          | Najasznic                                                      | 4      |
| 5          | Odsysacz do cieczy "WAP-TURBO                                  | 1      |
| 6          | Pilarka spalinowa "Sthil"                                      | 1      |
| 7          | Piła do betonu "Partner"                                       | 1      |
| 8          | Pirometr                                                       | 1      |
| 9          | Pompa beczkowa z rurą z polipropylenu                          | 1      |
| 10         | Pompa beczkowa z rurą z stali kwasoodpornej                    | 1      |
| 11         | Pompa zanurzeniowa                                             | 1      |
| 12         | Sorbent "Diatomit" na grunt                                    | 20 kg  |
| 13         | Sypki sorbent polipropylenowy SA-9020                          | 55 kg  |
| 14         | Środek wiążący chemikalia i olej "Unisafe"                     | 2,5 kg |
| 15         | Zbiornik stelażowy                                             | 1      |
| 16         | Zestaw do otwierania drzwi "Hurst"                             | 1      |
| 17         | Zestaw hydrauliczny "Weber"                                    | 1 kpl. |
| 18         | Zestaw narzędzi nieiskrzących                                  | 1 kpl. |
| 19         | Zestaw poduszek "Vetter" 8 bar                                 | 1 kpl. |
| <b>II</b>  | <b>Samochód gaśniczy Jelez 010R, GCBA 5/24 z wyposażeniem:</b> |        |
| 20         | Agregat prądotwórczy "Honda" 5 kVA                             | 1      |
| 21         | Aparat powietrzny PA - 80                                      | 4      |
| 22         | Najasznic                                                      | 4      |
| 23         | Piła do betonu "Partner" 1200                                  | 1      |
| 24         | Sorbent "Diatomit" na grunt                                    | 10 kg  |
| 25         | Środek dyspersyjny                                             | 20 kg  |
| <b>III</b> | <b>Samochód gaśniczy Jelez 010R GCBA 4/24 z wyposażeniem:</b>  |        |
| 26         | Aparat powietrzny PA - 80                                      | 4      |

|             |                                                              |        |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------|
| 27          | Pilarka spalinowa "Sthil"                                    | 1      |
| 28          | Sorbent "Diatomit"                                           | 25 kg  |
| 29          | Zestaw hydrauliczny "Holmatro"                               | 1 kpl. |
| <b>IV</b>   | <b>Samochód gaśniczy Jelcz 315, GPr 3000 z wyposażeniem:</b> |        |
| 30          | Aparat powietrzny PA - 80                                    | 2      |
| 31          | Ubranie gazoszczelne Auer                                    | 1      |
| 32          | Zestaw sprzętu dielektrycznego                               | 1      |
| <b>V</b>    | <b>Samochód Land Rover „Defender” ST z wyposażeniem:</b>     |        |
| 33          | Aparat powietrzny Auer                                       | 2      |
| 34          | Ubranie gazoszczelne Auer                                    | 3      |
| 35          | Eksplozymetr Ex-Meter-N                                      | 1      |
| 36          | Najśniece                                                    | 2      |
| 37          | Nosze podciśnieniowe                                         | 1      |
| 38          | Pilarka spalinowa "Sthil"                                    | 1      |
| 39          | Piła do szyb "Glasmaster"                                    | 1      |
| 40          | Piła tarczowa "Bosch"                                        | 1      |
| 41          | Środek wiążący                                               | 5 kg   |
| 42          | Ubranie kontaminacyjne                                       | 2      |
| 43          | Wanna ratownicza                                             | 1      |
| 44          | Wciągarka                                                    | 1      |
| 45          | Zestaw hydrauliczny "Weber"                                  | 1 kpl. |
| 46          | Zestaw narzędzi nieiskrzących                                | 1 kpl. |
| 47          | Zestaw pneumatyczny                                          | 1 kpl. |
| 48          | Zestaw korków Vetter                                         | 1 kpl. |
| 49          | Opaski zaciskowe Vetter                                      | 3      |
| <b>VI</b>   | <b>Samochód pożarniczy specjalny SKw ,Ford Dz 1,0</b>        |        |
| <b>VII</b>  | <b>Samochód specjalny Tatra 815 SH-50 (BRONTO)</b>           |        |
| <b>VIII</b> | <b>Samochód Nissan SLOP</b>                                  |        |
| <b>IX</b>   | <b>Pozostałe wyposażenie:</b>                                |        |
| 50          | Zestaw narzędzi nieiskrzących                                | 1 kpl. |
| 51          | Motopompa Spec M 8/8                                         | 1      |
| 52          | Nosze próżniowe – materac pneumatyczny                       | 2      |
| 53          | Poduszka zaciskowa                                           | 1      |
| 54          | Poduszki niskiego ciśnienia LAB 3 tony                       | 2      |
| 55          | Poduszki niskiego ciśnienia LAB 4,5 tony                     | 2      |
| 56          | Poduszki niskiego ciśnienia LAB 8 ton                        | 2      |
| 57          | Poduszki wysokiego ciśnienia HKB 11 ton                      | 1      |
| 58          | Poduszki wysokiego ciśnienia HKB 20 ton                      | 1      |
| 59          | Poduszki wysokiego ciśnienia HKB 29 ton                      | 1      |
| 60          | Wciągarka spalinowa                                          | 1      |

|    |                                                 |        |
|----|-------------------------------------------------|--------|
| 61 | Działko wodno-pianowe przewoźne                 | 2      |
| 62 | Pompa pływająca „MAXIMUM”-wyd.1250 l/min.       | 1      |
| 63 | Agregat piany lekkiej ”METEOR” 450              | 1      |
| 64 | Działka wodno – pianowe                         | 2      |
| 65 | Monitory 2400 l/min.                            | 2      |
| 66 | Przyczepka gaśnicza                             | 1      |
| 67 | Wykrywacz pasywny                               | 2      |
| 68 | Respirator                                      | 2      |
| 69 | Radiotelefon przenośny GP 300                   | 10     |
| 70 | Ponton ratunkowy RTB-2, nośność 1t, silnik 40KM | 1      |
| 71 | Zapora olejowa 750MP – 300 m                    | 1      |
| 72 | Przyczepka transportowa                         | 1      |
| 73 | Zbierak sitowy                                  | 1      |
| 74 | Wyżymaczka do rękawów sorpcyjnych               | 1      |
| 75 | Rękawy sorpcyjne                                | 6      |
| 76 | Sypki sorbent polipropylenowy SA-9020           | 325 kg |
| 77 | Pompa dużej wydajności M 80/8                   | 1      |

### Wykaz sprzętu do ratownictwa chemicznego w ZSP

(ob. S – 30)

Tab.2

| Lp. | Nazwa sprzętu                                        | Ilość   |
|-----|------------------------------------------------------|---------|
| 1   | Ubranie gazoszczelne Auer                            | (8*)    |
| 2   | Aparat powietrzny BD 88                              | 4       |
| 3   | Aparat powietrzny AP-3                               | 12      |
| 4   | Aparat powietrzny APS-2/2-50                         | 8       |
| 5   | Aparat powietrzny APS/3                              | 3       |
| 6   | Aparat powietrzny PA-80                              | 2 (10*) |
| 7   | Aparat powietrzny Auer                               | (6*)    |
| 8   | Podhełmowy zestaw łączności (komplet)                | 4       |
| 9   | Toksykometr Multivarn II ( u Koordynatora RCh i RT ) | 1       |

|    |                                                     |   |
|----|-----------------------------------------------------|---|
| 10 | Tlenomierz ALTER MG-7 ( w punkcie alarmowym)        | 1 |
| 11 | Eksplozymetr GD&ex LCD ( w punkcie alarmowym)       | 1 |
| 12 | Gazomierz ALTER MG-7 Cl2 ( w punkcie alarmowym)     | 1 |
| 13 | Gazomierz ALTER MG-7 SO2 ( w punkcie alarmowym)     | 1 |
| 14 | Gazomierz ALTER MG-7 NH3 ( w punkcie alarmowym)     | 2 |
| 15 | Gazomierz ALTER MG-7 CO, CH4 ( w punkcie alarmowym) | 2 |

\*) ilość sprzętu znajdującego się na samochodach, patrz tab.1

#### IV DZIAŁANIA KONTROLNO-ROZPOZNAWCZE W 2009 ROKU.

W roku 2009 przeprowadzono 53 kontrole – 22 podstawowe, 8 sprawdzających, dokonano 14 odbiorów . Ogółem skontrolowano:

- 29 obiektów użyteczności publicznej – 23 kontrole,
- 56 obiektów zamieszkania zbiorowego – 13 kontroli,
- 11 obiektów produkcyjnych i magazynowych,
- 1 w lasach.

W czasie czynności stwierdzono głównie nieprawidłowości natury porządkowej w tym nieprawidłowości w zakresie okresowych badań instalacji użytkowych, w zakresie oznakowania znakami bezpieczeństwa, w zakresie stanu dróg ewakuacyjnych – oznakowania i drożności, braku wykazu numerów telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru.

Nie stwierdzono nieprawidłowości stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Na podstawie wyników przeprowadzonych działań kontrolnych zostało wydanych 6 decyzji administracyjnych w sprawie usunięcia uchybień, wydano również 14 opinii. W 5 przypadkach podpisano karty kwalifikacyjne obiektów związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży.

Na polecenie Starosty w miesiącach kwietniu i maju przeprowadzono wspólne kontrole z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w następujących instytucjach:

- Dom Dziecka w Tanowie – 1 budynek,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie – 6 budynków,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży – 3 budynki,
- Dom Dziecka w Policach – 3 budynki,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Policach – 14 budynków,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Policach – 5 budynków,
  - Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach – 3 budynki ,
- oraz Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji w Nowym Warpnie – Podgrodziu 24 budynki.

W wyniku tych kontroli zostało wydanych 5 decyzji administracyjnych w sprawie usunięcia nieprawidłowości. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży stwierdzono 10 nieprawidłowości a w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Policach stwierdzono 9 nieprawidłowości

W miesiącach listopadzie i grudniu przeprowadzono czynności kontrolno – rozpoznawcze wynikające z art. 269 ustawy Prawo Ochrony Środowiska jak również z zakresu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w zakładach mogących spowodować nadzwyczajne zagrożenia środowiska, są to:

- 1) MESSER Polska Oddz. Police ul. Jasienicka 7 - Zakład Zwiększonego Ryzyka
- 2) J & S ENERGY Stobno - Zakład Zwiększonego Ryzyka
- 3) Z.Ch. „POLICE” ul. Kuźnicka 1- Zakład Dużego Ryzyka
- 4) Operator Logistyczny Paliw Płynnych - Baza Paliw nr 7 w Trzebieży- Zakład Dużego Ryzyka

W związku z powyższym sprawdzono informacje zawarte w dokumentach dotyczących bezpieczeństwa w powyższych jednostkach:

1. Zgłoszenie Zakładu o dużym ryzyku,
2. Program zapobiegania awariom,
3. Raport o bezpieczeństwie,
4. Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy,
5. Informacja do KW PSP niezbędna do opracowania „Zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego” – dotyczy Z.Ch. „POLICE”.

W wyniku tych działań ustalono, że informacje we wszystkich dokumentach są rzetelne i odzwierciedlają stan bezpieczeństwa w zakładach.

## **V DZIAŁANIA RATOWNICZO-GAŚNICZE W 2009 ROKU.**

W niżej zamieszczonych tabelach zawarte zostały niektóre dane statystyczne dotyczące działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez jednostki ochrony

przeciwpożarowej na terenie Powiatu Polickiego. Zdarzenia w systemie ewidencji Państwowej Straży Pożarnej są kwalifikowane wg miejsca powstania zdarzenia, nie zaś wg jednostek uczestniczących w działaniach ratowniczo-gaśniczych. W związku z tym w poniższych tabelach jest kilkadziesiąt zdarzeń, w których samochody ratowniczo-gaśnicze z KP PSP w Policach nie brały udziału, gdyż ze względu na miejsce powstania zdarzenia i niewielkie jego rozmiary nie było konieczności ich udziału. W tym przypadku usuwaniem skutków tych zdarzeń zajęły się jednostki z Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie, jednostki OSP oraz ZSP.

W celu sprawniejszego dojazdu do zdarzeń w południowych gminach powiatu Komenda Powiatowa PSP w Policach posiada porozumienie z Komendą Miejską PSP w Szczecinie oraz w Gryfinie, które pozwolą uprościć drogę przekazywania zgłoszenia o zdarzeniu z pominięciem Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa jak również dokonać ewentualnej refundacji kosztów prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych po wcześniejszym dokonaniu analizy i przedstawieniu jej Staroście.

**Ilość zdarzeń w rozbiciu na gminy Powiatu Polickiego za 2009 rok**

| <b>Powiat / gmina</b>  | <b>Pożary</b> | <b>Miejscowe zagrożenia</b> | <b>Alarmy fałszywe</b> | <b>OGÓŁEM ZDARZEŃ</b> |
|------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| policki                | 289           | 210                         | 12                     | 511                   |
| Dobra<br>(Szczecińska) | 41            | 39                          | 1                      | 81                    |
| Kołbaskowo             | 46            | 23                          | 3                      | 72                    |
| Nowe Warpno            | 16            | 14                          | 0                      | 30                    |
| Police                 | 186           | 134                         | 8                      | 328                   |
| Razem                  | 289           | 210                         | 12                     | 511                   |

**Osoby poszkodowane podczas prowadzonych działań.**

| Rodzaj zdarzenia     |              | Wypadki    | Ilość |
|----------------------|--------------|------------|-------|
| Pożary               | inne osoby   | śmiertelne | 0     |
|                      |              | ranni      | 3     |
|                      | W tym dzieci | śmiertelne | 0     |
|                      |              | ranni      | 0     |
| Miejscowe zagrożenia | Ratownicy    | śmiertelne | 0     |
|                      |              | ranni      | 0     |
|                      | inne osoby   | śmiertelne | 2     |
|                      |              | ranni      | 55    |
|                      | W tym dzieci | śmiertelne | 0     |
|                      |              | ranni      | 12    |
| Ogółem               |              | śmiertelne | 2     |
|                      |              | ranni      | 70    |

W roku 2009 najbardziej spektakularnym zdarzeniem była powódź, która w dniach: 15-20 październik 2009r. dotknęła gminę Police oraz Nowe Warpno. Działania ratownicze prowadzono w następujących miejscach:

**Police**

- ul. Goleniowska: przyczyna - wystąpienie z koryta i przelanie korony wału rzeki Łarpia, wtórne zalanie „od tyłu” z zalanego wcześniej polderu. Zagrożenia: zalana cała wyspa pomiędzy rzekami Odra-Łarpia w tym 5 posesji, 2 rodziny ewakuowane. Działania: podwyższenie wału na odległości ok. 300m, bezpośrednia obrona 5 posesji (rękawy, worki, pompy) po cofnięciu wody do koryta przekopanie wału w celu umożliwienia odpływu wody.
- ul. Wodna: przyczyna - wystąpienie z koryta i przelanie korony wału, zerwanie wału na długości ok. 40m rzeki Gunica, zagrożenia: 2 osoby odcięte (zatopiony traktorzysta oraz pobliski mieszkaniec ratujący się na drzewie)

istniało realne zagrożenie życia, zagrożone posesje w ciągu ulicy Wodnej, stado krów (ok.50 szt.) odcięte od suchego łądu. Działania: ewakuacja poszkodowanych-ratunek życia 2 osoby, ewakuacja bydła, bezpośrednia obrona jednej posesji (rękawy, worki, pompy).

- ul. Nadbrzeżna: przyczyna - wystąpienie z koryta i przelanie korony wału rzeki Łarpia, zagrożenia: ciąg zakładów rzemieślniczych; działania: bezpośrednia obrona jednego zakładu – pompy.
- ul. Dębowa: przyczyna - wystąpienie z koryta i przelanie korony wału rzeki Łarpia, zagrożenia: posesje w ciągu ulicy Dębowej; działania: bezpośrednia obrona jednej posesji (rękawy, worki, pompy).

#### Trzebież

- ul. Rybacka: przyczyna - wystąpienie z brzegów Zalewu Szczecińskiego, wiatr północny w sile ok. 9'B, duże falowanie; zagrożenia: posesje w ciągu ulic: Rybacka, Portowa, marina żeglarska, zalanie stadionu i parku. Działania: budowa wału z rękawów i worków na długości ok. 400m, bezpośrednia obrona posesji w ciągu ulic Portowa i Rybacka (rękawy, worki, pompy).
- ul. Kwiatkowskiego: przyczyna - uszkodzenie, przelanie wału Zalewu Szczecińskiego, wiatr północny w sile ok. 9'B, duże falowanie. Zagrożenia: zalanie posesji w ciągu ulicy Kwiatkowskiego, fabryki cukierków Dobosz, stacji pomp, stacji paliw, port rybacki. Działania: uszczelnianie, nadbudowa wału, monitorowanie wału, uszczelnianie włączów stacji paliw.

#### Nowe Warpno

- Karczno: przyczyna - wystąpienie z brzegów jeziora Nowowarpieńskiego, wiatr północny w sile ok. 9'B, duże falowanie. Zagrożenia: zalana droga Police – Nowe Warpno oraz posesje w pasie ok. 200 m pomiędzy drogą a jeziorem; działania: postawienie ok. 150 m wału w celu osuszenia drogi.
- Miroszewo: przyczyna - wiatr północny w sile ok. 9'B, duże falowanie Zalewu Szczecińskiego. Zagrożenia: uszkodzenia wału, jedna posesja; działania: odbudowa wału – worki.

## **VI WNIOSKI.**

W celu poprawy bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu Polickiego należy podjąć szereg działań zarówno organizacyjnych jak i technicznych. Poniżej przedstawiono zagadnienia, których rozwiązanie powinno leżeć w interesie każdego mieszkańca powiatu i bezpośrednio lub pośrednio przyczynić się do ratowania życia, zdrowia i mienia.

1. Doprowadzić do zwiększenia budżetu KP PSP do realnych rozmiarów pozwalających na normalne funkcjonowanie Komendy zapewniające również sukcesywną wymianę sprzętu ratowniczego.
2. Należy wspierać wszelkie działania zmierzające do wybudowania obwodnicy zachodniej Szczecina i przeprawy promowej przez Zalew Szczeciński. Takie rozwiązanie ograniczy zagrożenia komunikacyjne wynikające z transportu materiałów niebezpiecznych, które obecnie przewożone są trasami przebiegającymi przez tereny gęsto zaludnione.
3. Zaktywizować działania w celu składania wniosków do unijnych programów pomocowych w tym Interregu IV A i RPO.
4. Koniecznym jest zainstalowanie, co najmniej jednego przemiennika częstotliwości, który poprawi łączność radiową w powiecie. Brak pełnego pokrycia radiowego w gminie Kołbaskowo /uwzględnić zainstalowanie radioprzemiennika przy modernizacji strażnicy OSP/.
5. Wciąż aktualnym problemem pozostaje potrzeba wypracowania systemu powiadamiania ludności o zagrożeniach oraz wypracowania systemu szkolenia mieszkańców obszarów zagrożonych w przypadku awarii. Winno to być działaniem wspólnym zakładów dużego i zwiększonego ryzyka oraz samorządów lokalnych – w tym przypadku gminy Police.
6. Potrzeba zainicjowania programu wymiany wyeksploatowanych samochodów w jednostkach OSP.
7. Rozbudowa i modernizacja budynku strażnicy OSP w Trzebieży. Na dzień dzisiejszy obiekt ten nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Sprawa ta nabiera dramatycznego obrazu. OSP użytkuje już dwa samochody gaśnicze i brak jest warunków do ich właściwego utrzymania.

8. Odbudowa oraz modernizacja infrastruktury zabezpieczenia cieków wodnych powiatu polickiego przed powodzią.
9. Pozyskanie środków na doposażenie KP PSP w Policach w uterenowiony średni samochód ratownictwa wodnego z łodzią płaskodenną /pontonom/ i silnikiem, pneumatyczny namiot ewakuacyjny do prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych oraz skokochron.
10. Ze względu na przekroczony czas użytkowania normatywnego samochodu ratownictwa wysokościowego SD-30, należy rozważyć możliwość pozyskania środków na jego wymianę
11. Modernizacja sprzętu teleinformatycznego w serwerowi oraz doposażenie pozostałych pojazdów w terminale statusów.

**Komendant Powiatowy**  
**Państwowej Straży Pożarnej**  
**w Policach**

*bryg. mgr inż. Dariusz Uchto*