



Informacja
Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Policach
o stanie bezpieczeństwa powiatu polickiego
w zakresie ochrony przeciwpożarowej
za rok 2014

Police, styczeń 2015

1. Wprowadzenie

Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach położony jest na działce o powierzchni 8294 m², a jego powierzchnia użytkowa wynosi 1869 m² i składa się z dwóch obiektów:

- główny budynek użytkowy komendy- pomieszczenia biurowe, podziału bojowego, garażowe i socjalne,
- garaż gospodarczy.

Dodatkowo również znajdują się obiekty i urządzenia przeznaczone do utrzymywania oraz podnoszenia sprawności fizycznej funkcjonariuszy.




Widok ogólny.


Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiło ogółem 49 etatów w tym:

- 47 funkcjonariuszy:
 - w systemie zmianowym – 38; co stanowi 80,85 % ogółu zatrudnionych,
 - w systemie codziennym – 9; co stanowi 19,15 % ogółu zatrudnionych,
- 2 etaty cywilne.

Struktura zatrudnienia w poszczególnych korpusach na koniec 2014 r. kształtowała się następująco:

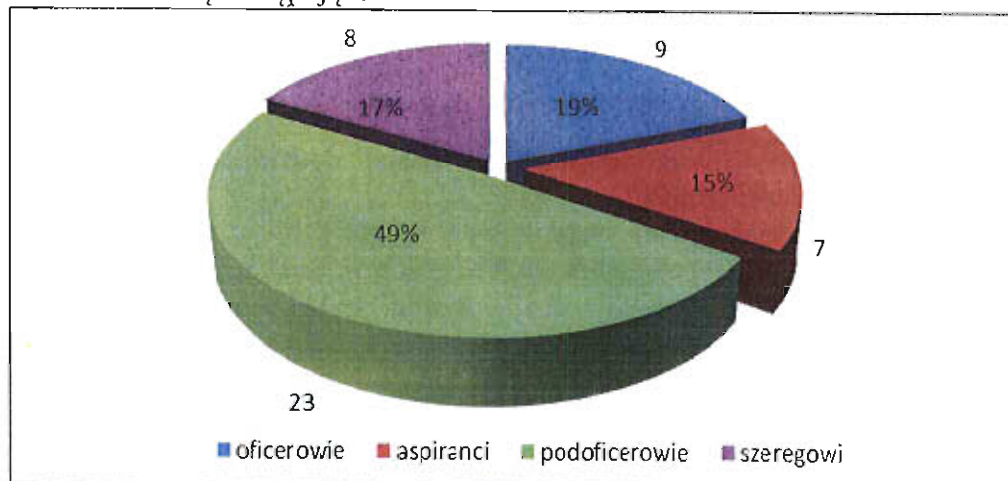


Poziom wykształcenia funkcjonariuszy:

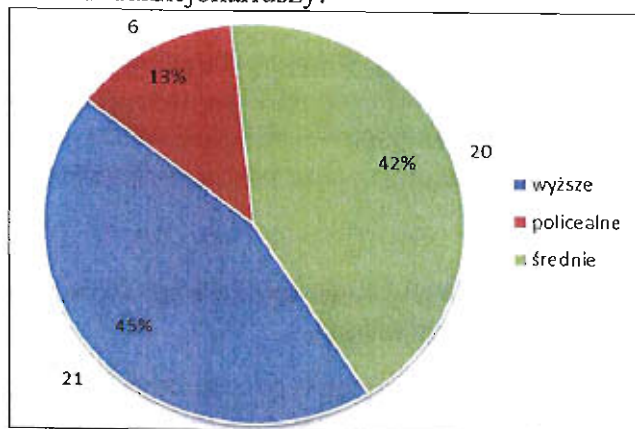

Prowadzona jest strona internetowa pod adresem www.straz.police.pl, na której zamieszczane są aktualne wydarzenia i porady prewencyjne.

2. Profilaktyka pożarowa

W roku 2014 przeprowadzono łącznie 84 czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach budowlanych, w następujących grupach:

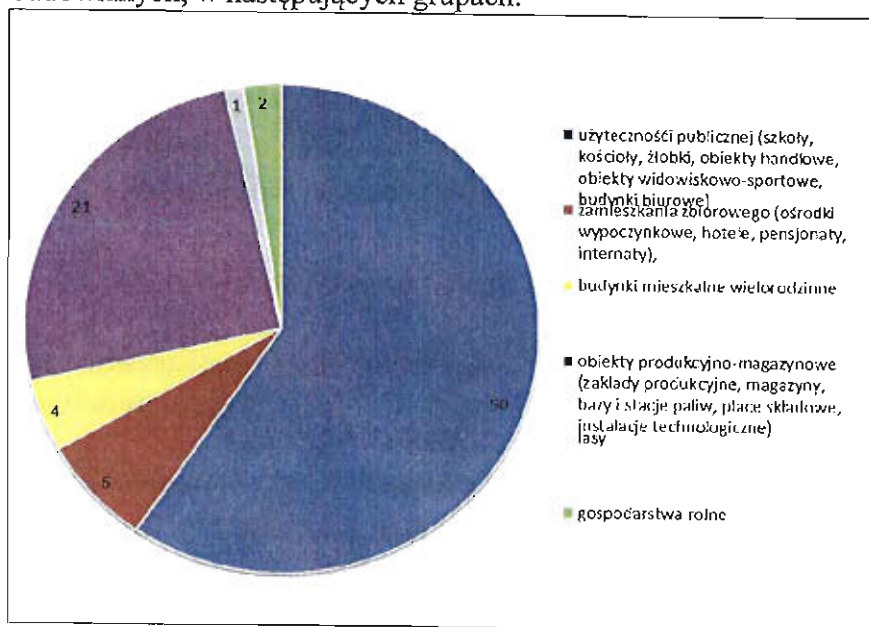


30 z tych czynności było odbiorami obiektów budowlanych celem zajęcia stanowiska przed rozpoczęciem eksploatacji obiektu.

W porównaniu do lat ubiegłych, przy stałej obsadzie ilości etatów, ilość kontroli z roku na rok rośnie. Wydano 1 decyzję administracyjną w celu usunięcia 5 nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Brzózkach i 4 opinie z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym 3 dla punktów przedszkolnych i klubów dziecięcych.



W roku ubiegłym w Policach wszystkie budynki wielorodzinne wysokie (wyższe od 9 kondygnacji) zostały wyposażone w instalacje wodne umożliwiające podłączenie węży strażackich. Dotyczy to budynków administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Chemik” zlokalizowanych przy ulicach: Zamenhoffa 44, 46, 48, 50, Wróblewskiego 9, 11, 13 i Przyjaźni 29-31. Ze względu na to, że urządzenia znajdują się na każdej kondygnacji i mają niezależne zasilanie w wodę utrzymywane pod stałym ciśnieniem, w znaczny sposób skracają czas i zwiększają efektywność działań gaśniczych. Ostatni raz używane były w dniu 30 listopada w czasie pożaru w mieszkaniu zlokalizowanym na 5 kondygnacji przy ulicy Przyjaźni 29-31

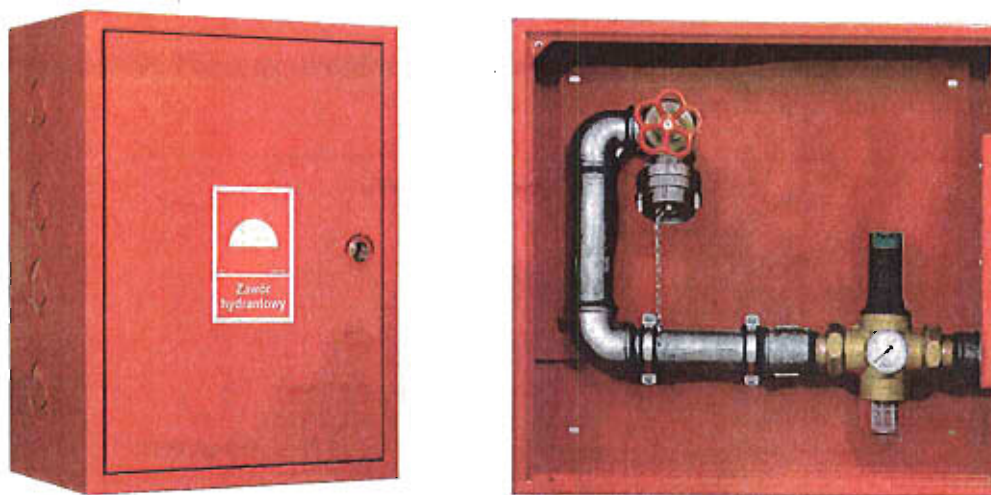

Zdjęcie zaworu 52

W dniach 13-27.11.2014 realizowano program pn. „Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiecie polickim” opracowany przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Zespół kontrolny przeprowadził między innymi kontrole – wizje lokalne, weryfikację danych wpisanych w rejestrach konserwatora zabytków, dokumentację fotograficzną zabytków ruchomych, zabezpieczenia przeciwpożarowe obiektów w 24 kościołach parafialnych i filialnych zlokalizowanych na terenie powiatu.

Jak co roku prowadzono czynności kontrolno – rozpoznawcze wynikające z art. 269 ustawy Prawo Ochrony Środowiska jak również z zakresu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w zakładach mogących spowodować nadzwyczajne zagrożenia

środowiska. Określa się je jako Zakłady Dużego i Zwiększonego Ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej (ZDR i ZZR).

Kontrolowano następujące zakłady:

1. Grupa Azoty Z.Ch. „POLICE” S.A. ul. Kuźnicka 1- ZDR,
2. Operator Logistyczny Paliw Płynnych Baza Paliw nr 7 w Trzebieży- ZDR,
3. MESSER Polska Oddz. Police ul. Jasienicka 7 - ZZR,
4. J & S ENERGY Stobno - ZZR.


Na prośbę Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury z Urzędu Miasta w Policach 19 listopada 2014 roku w budynku Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach odbyło się szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla dyrektorów szkół z terenu miasta i gminy Police. Kurs obejmował m.in. zagadnienia:





- bezpiecznej ewakuacji uczniów z budynków szkół oraz ich praktyczne sprawdzanie,
- warunków technicznych jakie powinny spełniać obiekty oświaty,
- czasokresy przeglądów urządzeń przeciwpożarowych i instalacji technicznych szkół,
- sposoby wdrażania profilaktyki pożarowej u najmłodszych poprzez np. udział w konkursach plastycznych i turniejach z wiedzy pożarniczej, wizytację w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, granie w gry interaktywne np. QuestCity, które uczą poprawnego zachowania podczas sytuacji kryzysowych.


Dodatkowo w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej odbywały się prelekcje i pogadanki dla uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków na temat zasad bezpiecznego zachowania się podczas zagrożeń. Uczestniczyło w nich ok. 200 przedszkolaków, uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, wychowanków z ośrodków szkolno-wychowawczych.

3. Akcje ratowniczo-gaśnicze w 2014 roku

W 2014 roku stanowisko kierowania zaewidencjonowało łącznie 654 zdarzeń. Poniżej przedstawiono w formie wykresów statystyki interwencji:

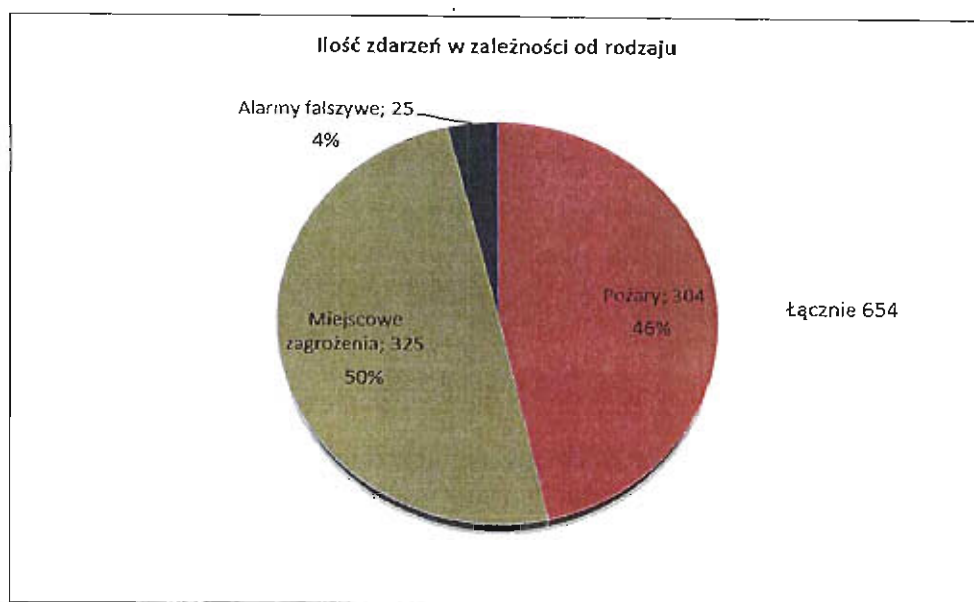

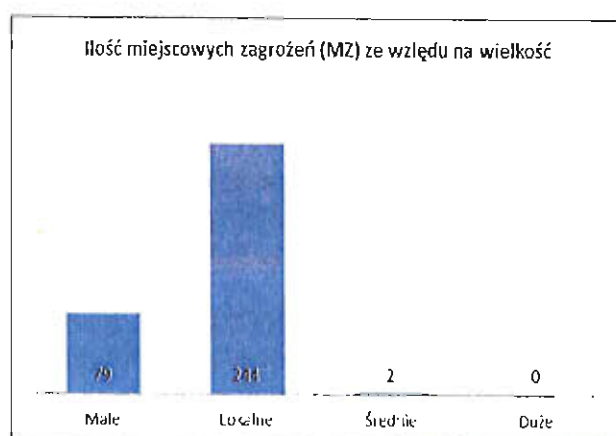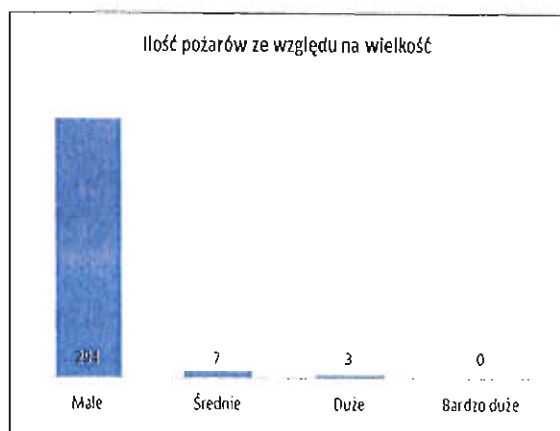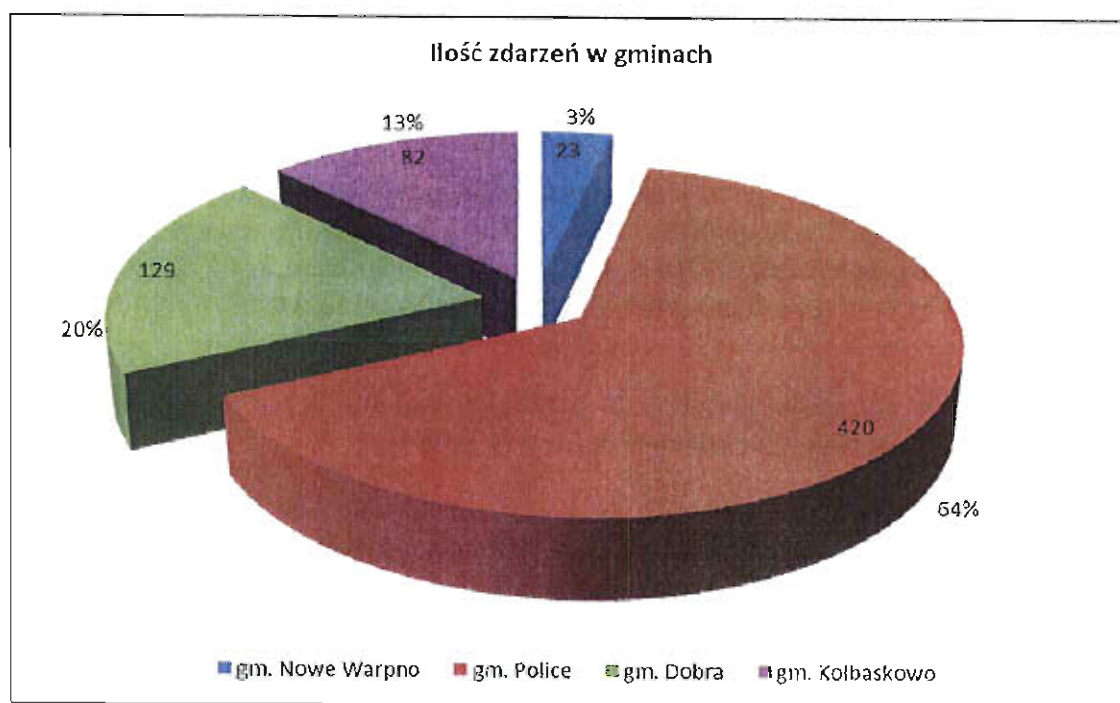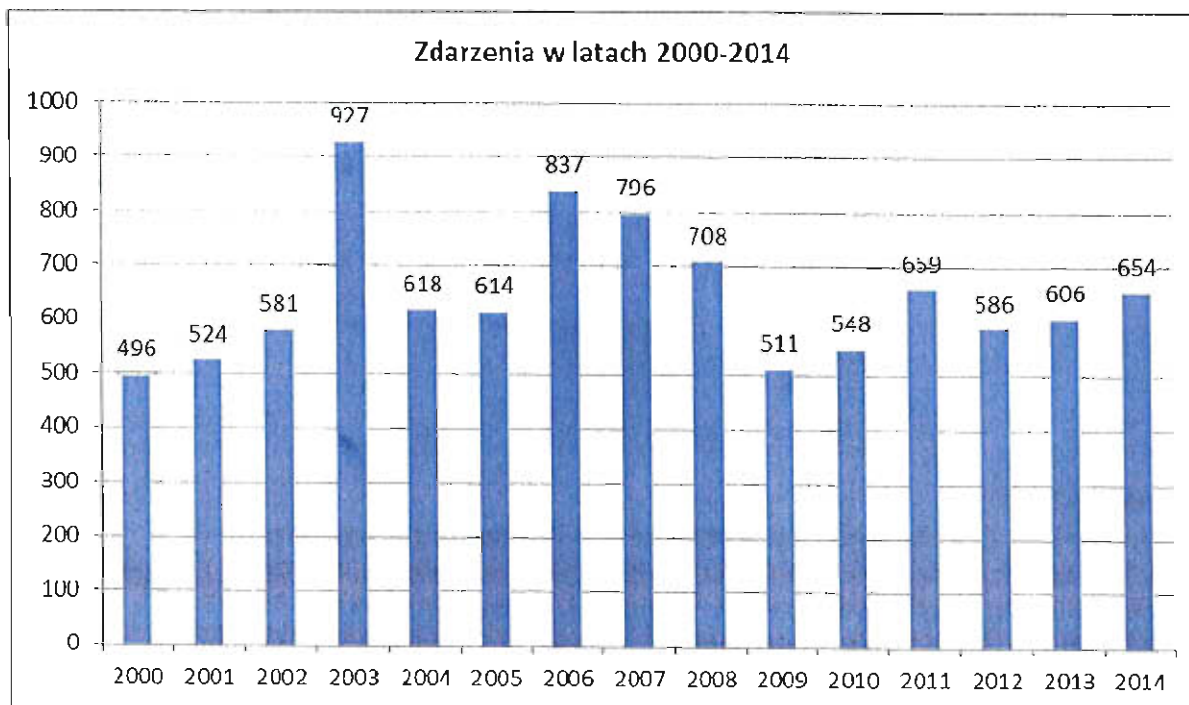

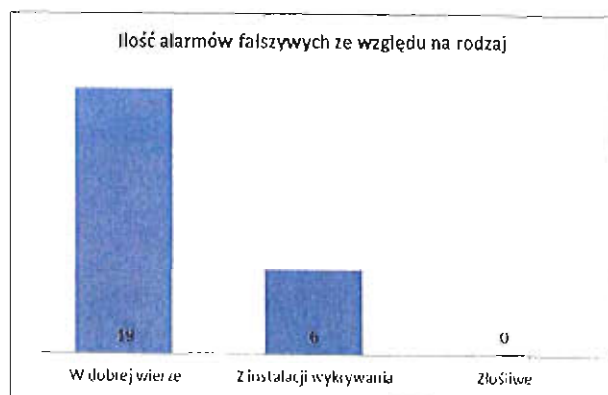

Wielkości pożarów:

pożar mały - występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone:

- a) obiekty lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa itp., o powierzchni do 70 m² lub objętości do 350 m³,
- b) lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki, o powierzchni nie większej niż 1 ha,

pożar średni - występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone:

- a) obiekty lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa itp., o powierzchni od 71 do 300 m² lub objętości od 351 do 1.500 m³,
- b) lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki, o powierzchni powyżej 1 ha i nie większej niż 10 ha,

pożar duży - występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone:

- a) obiekty lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa itp., o powierzchni od 301 do 1.000 m² lub objętości od 1.501 do 5.000 m³,
- b) lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki, o powierzchni powyżej 10 ha i nie większej niż 100 ha,

pożar bardzo duży - występuje, jeśli w jego wyniku spalone lub zniszczone powierzchnie lub objętości przekraczają wartości podane w pożarze dużym.




Wielkości miejscowych zagrożeń:




małe - jako nagłe, uszkodzenia elementów urządzeń, maszyn, pojazdów, obiektów, które mogą powodować zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia, wymagające interwencji podmiotów systemu lub innych jednostek ochrony przeciwpożarowej, a także gdy jednostki ochrony przeciwpożarowej wspomagają inne służby ratownicze, porządkowe, mogące także występować jako prawdopodobne, wymagające jednak rozpoznania tego zagrożenia,

lokalne - jako nagłe, uszkodzenia części obiektu, w szczególności budynku lub urządzenia technicznego powodujące przerwę w jego użytkowaniu lub utratę jego właściwości funkcjonalnych, stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia,

średnie - jako nagłe zdarzenie, którego następstwem jest jednostkowe zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub skażenie środowiska, występujące na niewielkim obszarze, powierzchni lub ograniczone do jednego obiektu,

duże - jako nagłe, nieprzewidziane zdarzenie, podczas którego wystąpiło zbiorowe zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia dużej wartości lub środowiska naturalnego, występujące na znacznym obszarze.

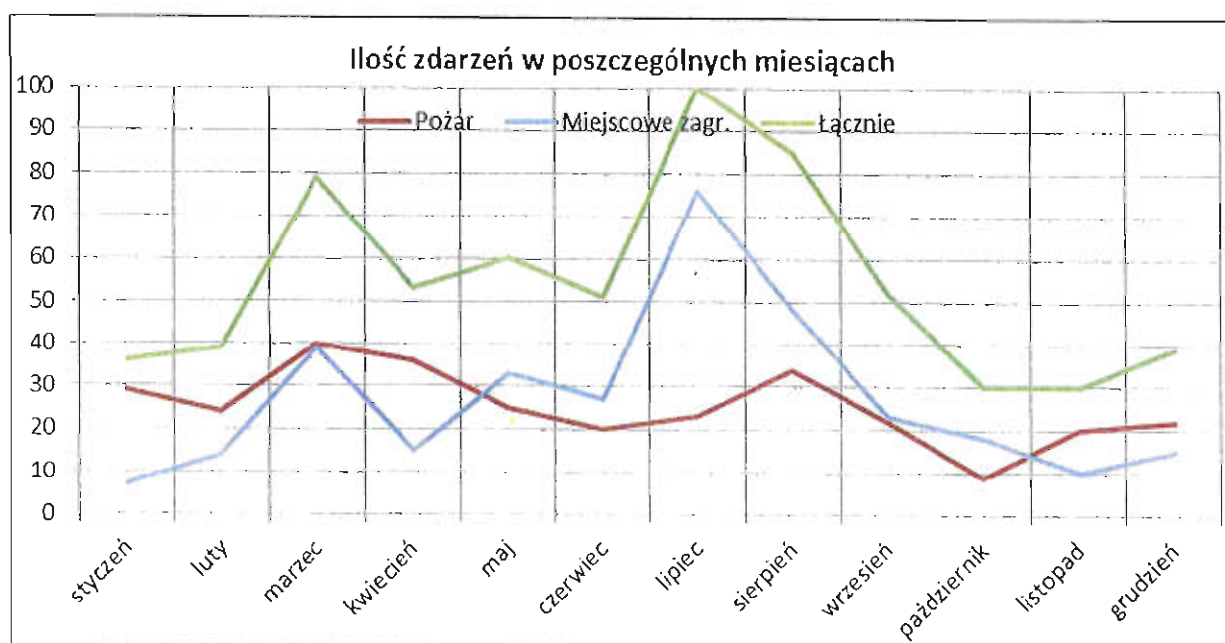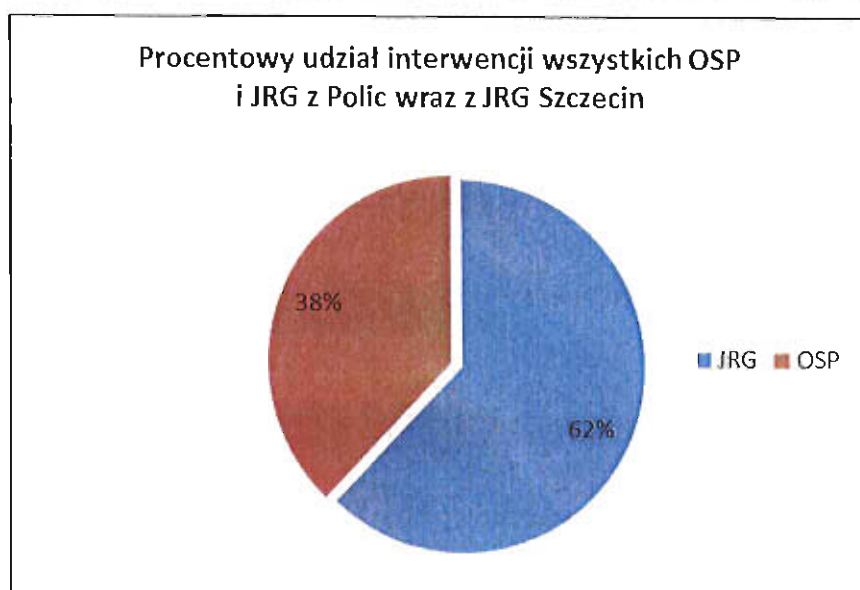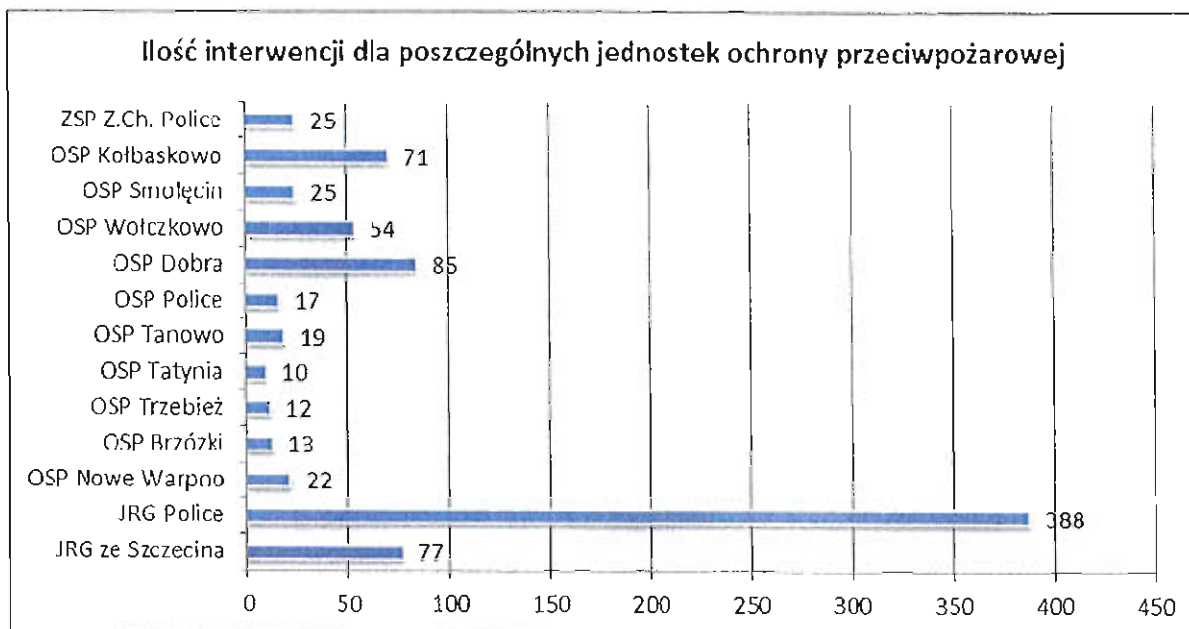

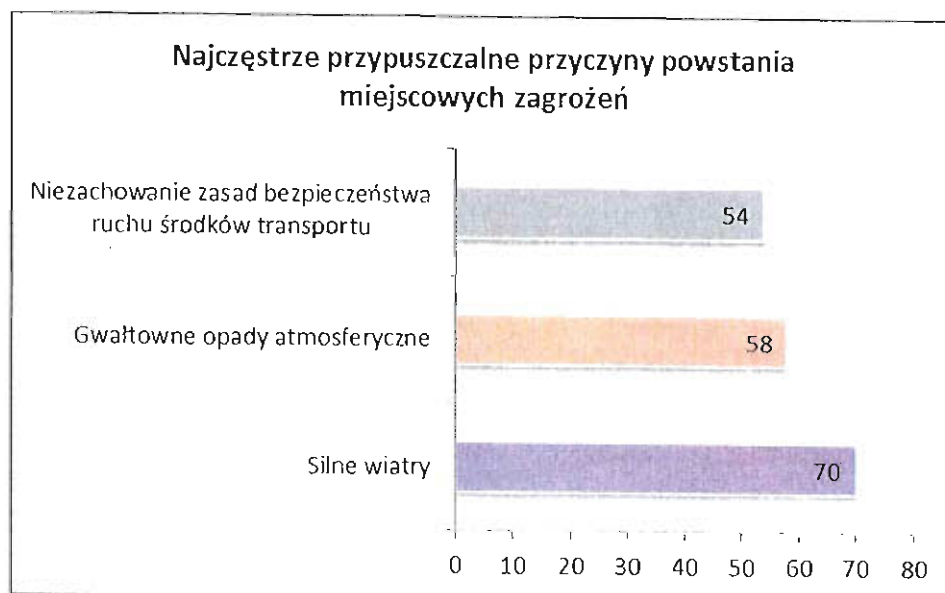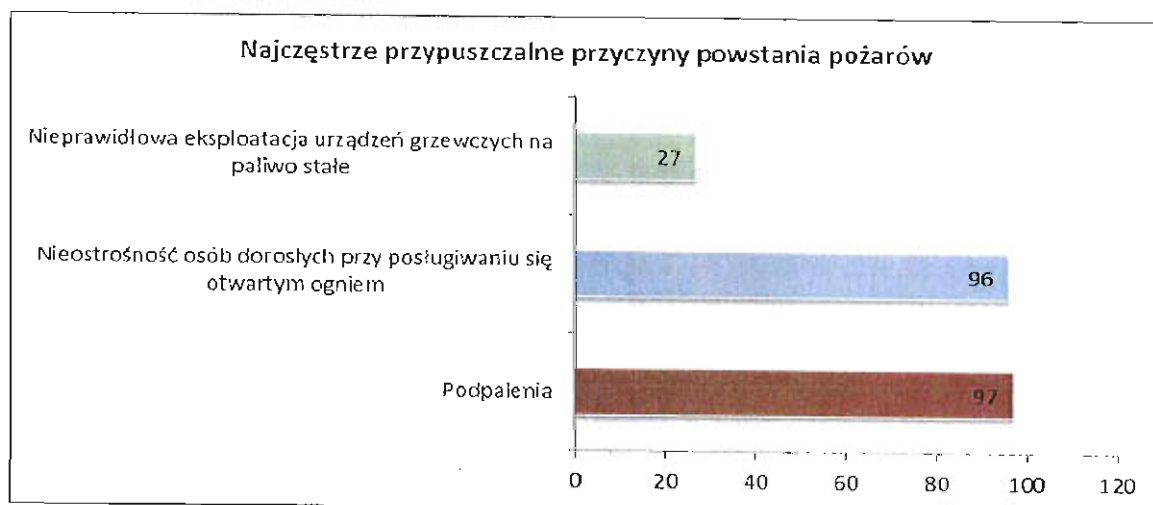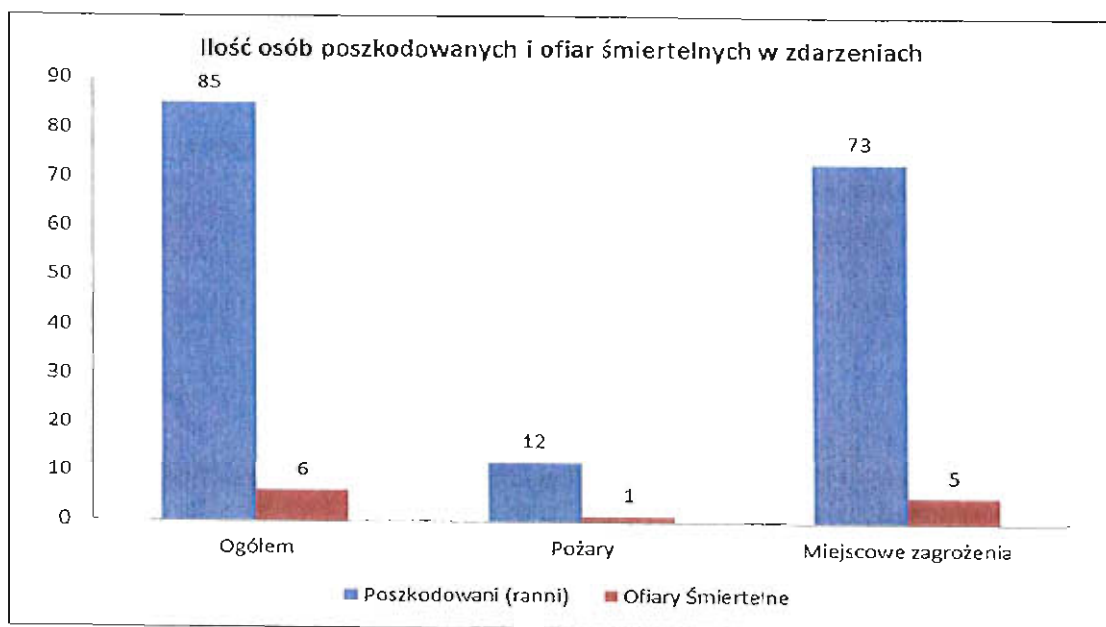


Szacunkowe straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w 2014 roku.

Lp.	Podział administracyjny	Pożary		Miejscowe zagrożenia	
		Straty [tys. PLN]	Mienie uratowane [tys. PLN]	Straty [tys. PLN]	Mienie uratowane [tys. PLN]
1.	Powiat policki	2307,1	119052	1880,6	6136
2.	Gmina Nowe Warpno	61,4	957	12	140
3.	Gmina Police	1414,2	114679	1095,3	3831
4.	Gmina Dobra	608,2	2954	447,2	1858
5.	Gmina Kołbaskowo	224,1	462	326,1	307

Wybrane zdarzenia prowadzone w 2014 roku:

- 9 stycznia - pożar oprawy oświetleniowej zainstalowanej na wysokości około 10 m sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Bezzreczu. Na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane 2 zastępy z Jednostki Ratowniczej nr 3 ze Szczecina oraz 1 zastęp z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczkowie. Na polecenie dyrektora szkoły została przeprowadzona ewakuacja dzieci oraz personelu. Ewakuowano 294 uczniów oraz 22 osoby stanowiące personel szkoły. Po podobnym zdarzeniu, które miało miejsce 9 października zdecydowano o wymianie wszystkich lamp oświetleniowych w sali gimnastycznej.

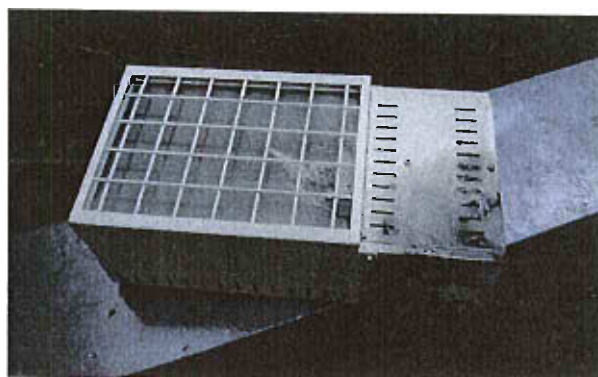

Pożar lampy w sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Bezzreczu.

- 15 stycznia - pożar budynku gospodarczego i mieszkalnego w Tanowie. W momencie przybycia na miejsce zdarzenia pożarem objęte było wnętrze budynku gospodarczego oraz dach. W pierwszej kolejności przystąpiono do gaszenia budynku gospodarczego przylegającego do części mieszkalnej. W domu znajdowało się 5 osób. Z pomieszczeń ewakuowano 5 letniego chłopca z podejrzeniem zatrucia dymem oraz 97 letniego mężczyznę, poruszającego się na wózku inwalidzkim. Poszkodowanym udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazano zespołowi Państwowego Ratownictwa Medycznego, który przetransportował ich do szpitala. Działania gaśnicze polegały na podaniu 6 prądów wody, w tym dwóch w obronie zagrożonego budynku mieszkalnego. Drewniana konstrukcja dwuspadowego dachu pokrytego papą umożliwiała błyskawiczny rozwój pożaru. Ze względu na zagrożenie zawalenia się dachu działania gaśnicze wewnątrz budynku prowadzono wyłącznie z poziomu piwnic. Po ugaszeniu rozebrano grożące zawaleniem elementy konstrukcyjne. Budynek mieszkalny został obroniony. W działaniach brało udział 9 zastępów gaśniczych (30 ratowników z JRG Police, ZSP Z.Ch. Police S.A., JRG nr 3 Szczecin,

OSP Tanowo, OSP Tatynia i OSP Wołczkowo), Policja i Państwowe Pogotowie Ratunkowe. Akcja trwała ponad 5 godzin.



Pożar budynku gospodarczego i mieszkalnego w Tanowie.


- 30 lipca przez teren gminy Police przeszła intensywna burza, wskutek której strażacy interweniowali w 23 zdarzeniach. Głównymi działaniami było pompowanie wody z zalanych mieszkań i piwnic oraz usuwanie powalonych konarów z dróg. W Niekłoniczycy silny wiatr zerwał część pokrycia dachu w budynku jednorodzinnym i niezbędne było zabezpieczenie go folią. Najwięcej podtopień zanotowano w Tanowie. Interweniowano również w Policach, Pilchowie, Dębostrowie i Uniemyślu. W usuwaniu skutków nawałnicy brało udział 54 ratowników z JRG Police, OSP z Polic, Tanowa, Tatyni, Trzebieży, Nowego Warpna, ZSP Z.Ch. Police oraz z JRG nr 3 KM PSP w Szczecinie.



Usuwanie powalonych konarów i drzew wskutek burz.

- 29 listopada w godzinach nocnych - pożar tartaku w Dobrej. Ogniem objęta była część dachu oraz wnętrze hali, w którym znajdowało się pomieszczenie socjalne dla pracowników. Działania zastępów polegały podaniu dwóch prądów wody w natarciu, jeden na dach, drugi do środka budynku. Prawdopodobną przyczyną pożaru był niewygaszony po zakończeniu pracy piec. Straty oszacowano na 50 tys. złotych (spaleniu uległa instalacja elektryczna traka, ok. 70 m² poszycia dachu wraz ze ścianą drewnianą oraz wyposażenie pomieszczenia socjalnego). W tym samym tartaku 2 czerwca br spaliło się kilka metrów kwadratowych poszycia i izolacji termicznej

dachu, a 4 kwietnia 2009 roku 30 trumien, maszyny, instalacje i wyposażenie biura na łączną kwotę około 500 tys. złotych.

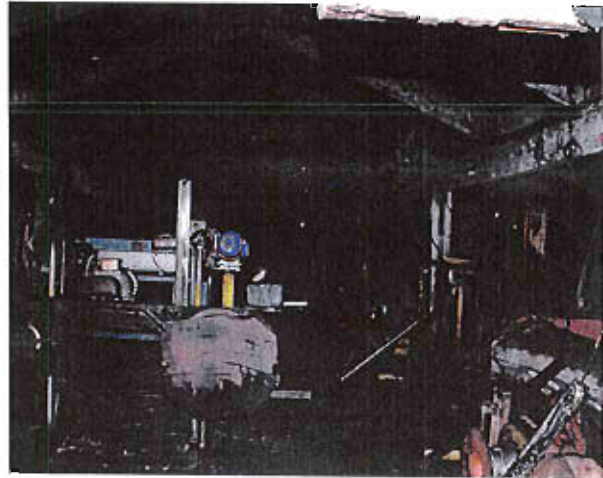

Akcja gaśnicza tartaku w Dobrej.

- 16 grudnia - pożar dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego w Wieńkowie, zamieszkałego przez dwie rodziny. W chwili dojazdu pierwszej jednostki pożarem objęte było całe nieużytkowe poddasze i pierwsze piętro budynku. Działania zastępów polegały na podaniu ośmiu prądów wody: cztery na zewnątrz w pierwszej fazie pożaru i cztery do środka obiektu. Przeszukując miejsce pożaru znaleziono martwego psa. Równoległe z działaniami gaśniczymi prowadzona była ewakuacja mienia. Podczas dogaszania użyto zakupionej miesiąc wcześniej kamery termowizyjnej. Straty oceniono na około 300 tys. złotych. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zwarcie w instalacji elektrycznej. W działaniach gaśniczych uczestniczyło 6 zastępów gaśniczych: z JRG Police, ZSP Z.Ch. Police, OSP Tatynia i Police. Działania trwały 3,5 godziny.



Akcja ratowniczo-gaśnicza w Wieńkowie.

4. Ciekawe wydarzenia

1. Nadanie Sztandaru

15 czerwca 2014 roku na rynku Nowego Warpna w ramach Powiatowych obchodów Dnia Strażaka odbyła się uroczysta ceremonia nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach. W uroczystości uczestniczyli m.in. Z-ca Komendanta Głównego PSP – nadbryg. Marek Kowalski oraz Wojewoda Zachodniopomorski – Marek Tałasiewicz.



Uroczyste przekazanie sztandaru w Nowym Warpnie.



Sztandar KP PSP w Policach.

2. Podnośnik 25 m na podwoziu MAN z wyposażeniem

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Policach 27 października 2014 roku odebrała nowy podnośnik ratowniczy o wysokości roboczej 25 m (23 m wysokość podestu). Zakup Podnośnika firmy Bumar Koszalin grupy ISS Wawrzaszek na podwoziu MAN był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko (kwota całej inwestycji: 1198918,80 PLN). Przetarg przeprowadziła Komenda Główna PSP. Nowy pojazd zastąpił wycofaną z eksploatacji 34 letnią drabinę mechaniczną. Pozyskany samochód posiada drabinę z koszem wysuwającym na podnośniku oraz niezbędny sprzęt do prowadzenia działań ratowniczych. Na wyposażenie składa się m.in. skokochron ratowniczy umożliwiający zeskok z maksymalnej wysokości 16 m, urządzenie Rollglis do ratowniczych technik wysokościowych, kamera termowizyjna, 3 aparaty ochrony dróg oddechowych z butlami kompozytowymi i maskami, pilarka spalinowa, torba medyczna PSP-R1 wraz z deską, agregat prądotwórczy o mocy 7,5 kW. Włączenie do podziału bojowego odbyło się w pierwszej połowie grudnia.



Nowy samochód SHD 25

3. Nowe strażnica OSP w Trzebieży i 4 bojowe w gminie Police

12 września 2014 roku w na placu przed jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieży odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej strażnicy oraz poświęcenie 4 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Pojazdy wraz z wyposażeniem trafiły do wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Police. Inwestycja została zrealizowana w ramach projekt pn. "Przebudowa budynku OSP w Trzebieży oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobiegania zagrożeniom na terenie gminy Police i Powiatu Polickiego". Przedsięwzięcie o wartości 3 868 659 zł było w 75% finansowe było z Regionalnego Programu Operacyjnego.



Nowa strażnica OSP w Trzebieży.



Nowe wozy bojowe dla OSP gm. Police.



Uroczystość otwarcia nowej remizy w Trzebieży.

4. Otwarcie nowej strażnicy OSP w Dobrej

24 kwietnia miała miejsce uroczystość otwarcia nowej strażnicy w Dobrej. Dzięki konsekwencji władz gminy i samych strażaków, po blisko 19 miesiącach prac, wzniesiono nowoczesny obiekt, który służyć będzie ochotnikom nie tylko do przetrzymywania sprzętu gaśniczego, ale również jako miejsce szkoleń, przygotowań do akcji i odpoczynku.



Nowa strażnica OSP w Dobrej.

5. Przekazanie samochodów dla OSP


Komenda Powiatowa PSP w Policach przekazała na własność 5 samochodów dla ochotniczych straży pożarnych:

- samochód marki Mercedes 290GD do OSP Brzózki,
- samochód marki Mercedes 308D do OSP Wołczkowo,
- samochody marki Daewoo Lublin i Fiat Seicento do OSP Kołbaskowo,
- samochód ciężki gaśniczy na podwoziu Jelcz do OSP Trzebież.

6. Powiadamianie sms-em o zdarzeniach kadry kierowniczej Komendy i Biura Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Starostwa Powiatowego




Schemat działania powiadamia.

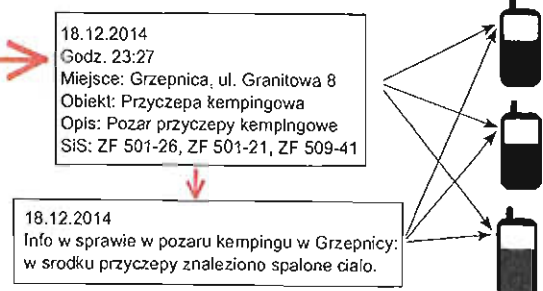

7. Dodatkowe dane operacyjne do map cyfrowych

Pozyskano i wprowadzono do OpenStreetMap blisko 2 tysiące danych geograficznych z terenu powiatu z miejscami istotnymi dla działań ratowniczo-gaśniczych jak np. hydranty zewnętrzne (ponad 1700), miejsca wodowania dla łodzi ratowniczych, dojazdy pożarowe oraz punkty czerpania wody w lasach. Miejsca są wyświetlane na mapach

programu SWD-ST obsługiwanego przez dyżurnego stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Policach.

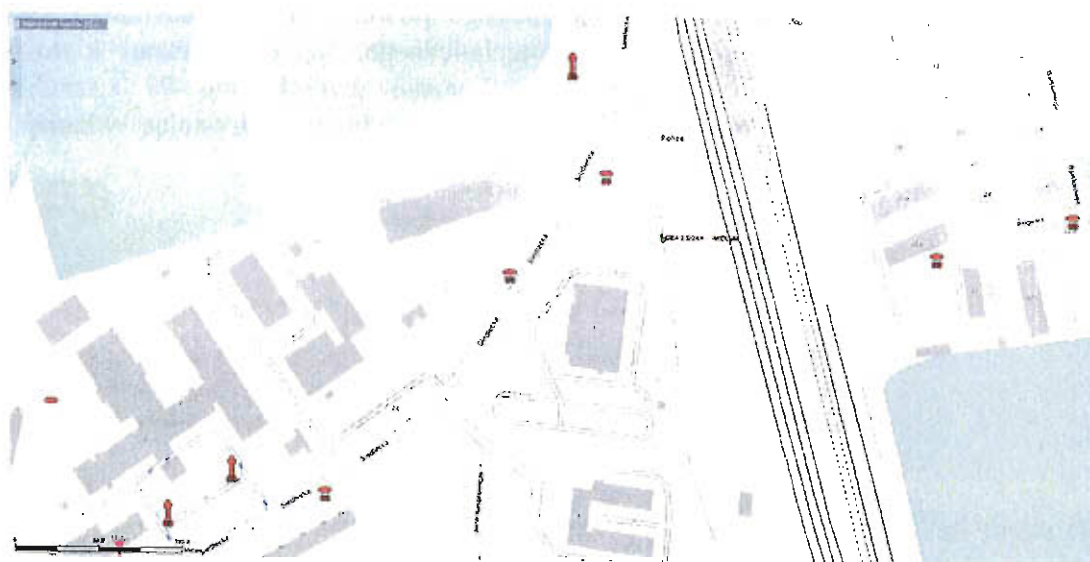

Przykładowy rzut mapy z programu SWD-ST z zaznaczonymi hydrantami.

8. Jelcza dla Muzeum Techniki

10.04.2014 komenda przekazała ciągnik siodłowy marki Jelcz do Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdni Sztuki w Szczecinie. Auto do 2013 roku pełniło funkcję ciągnika cysterny o pojemności 18 tys. litrów wody.



Ciągnik siodłowy Jelcz wraz cysterną.

9. Nowy serwer

18.12.2014 zakupiono nowy serwer marki HP o pojemności 2x3 TB. Koszt serwera 14914,80 PLN. Zakup finansowało Starostwo Powiatowe w Policach.


4. Szkolenia, zajęcia sportowe i edukacyjne

Dla strażaków ochotników z terenu naszego powiatu przeprowadzono 5 szkoleń: podstawowe, specjalistyczne ratownictwa technicznego, specjalistyczne kierowców-operatorów, dowódców OSP i naczelników. Łącznie przeszkolono 77 strażaków – ochotników. Zajęcia prowadzili funkcjonariusze komendy wykorzystując własną bazę lokalową.



Kursy dla ratowników z ochotniczych straży pożarnych.

W ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w eliminacjach szkolnych, gminnych i powiatowych udział wzięło ponad 100 młodych pasjonatów pożarnictwa ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich ze wszystkich gmin powiatu. Najlepsi uczestnicy eliminacji powiatowych zaklasyfikowali się do rozgrywek wojewódzkich turnieju.

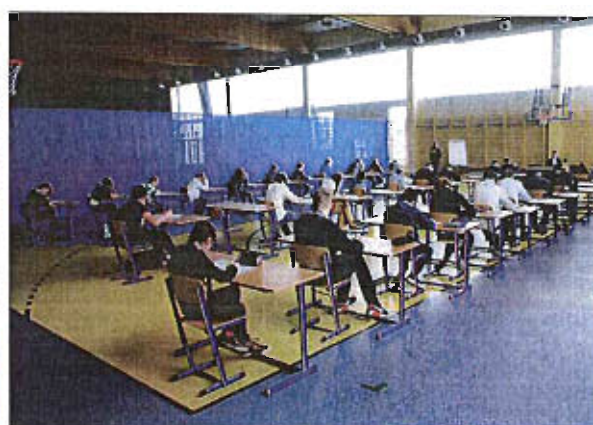

Organizatorzy i uczestnicy OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W ramach utrzymywania wysokiego poziomu sprawności fizycznej strażacy uczestniczą w zajęciach sportowych i biorą udział w zawodach sportowych. Zajęcia odbywają się na boisku i w siłowni, które znajdują się na terenie Komendy, oraz na pływalni Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza i w salach gimnastycznych Gimnazjum nr 3 i Zespołu Szkół nr 1 w Policach.

Funkcjonariusze brali udział w Turnieju w dwuboju pożarniczym, licznych rozgrywkach piłkarskich, Mistrzostwach Polski Strażaków w Biegach Narciarskich w Jakuszycach i Mistrzostwach Polski Strażaków w biegu na 10 km w Rakoniewicach.

12 grudnia 2014 roku dzięki pomocy Dyrektora OSiR w Policach zorganizowano w hali przy ul. Siedleckiej, turniej piłkarski w ramach ligi komend PSP województwa zachodniopomorskiego.



Turniej w dwuboju pożarniczym.



Pierwsza pomoc udzielana podczas turnieju piłkarskiego.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Policach
st. bryg. mjr inż. Dariusz Uchto

